




מועצה מקומית חורפיש

מכרז מס' 05 /2022

תיק למכרז הנגשת השירות והמתו"ס לאנשים עם מוגבלות

במבנה המועצה המקומית, שני שצ"פים בשכונת חיילים
משוחררים, מבנה מע"ש מרכז לשיקום

מבנה המועצה המקומית

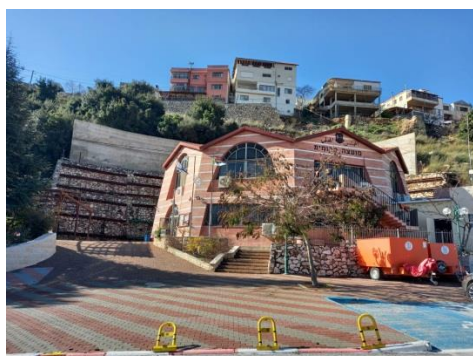


סמלים לנגישות בינלאומית



שצ"פים בשכונת החיילים



מבנה מע"ש מרכז שיקום

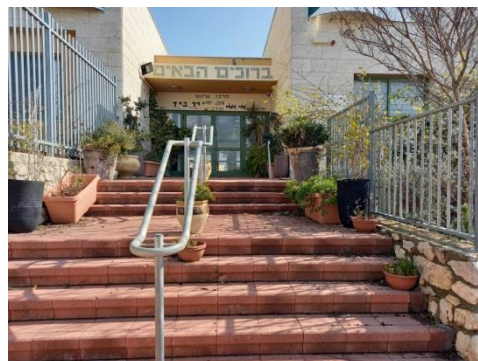

בוצע ע"י כמיל חביב מהנדסים יוני – 2022

לכבוד,

מועצה מקומית חורפיש

ת.ד 2 חורפיש

מיקוד 2515500

א.נ,

הנדון: דוח נגישות השירות והמתו"ס לאנשים עם מוגבלות

הקדמה:

דוח זה נערך עפ"י סקר שבוצע במקום שבנדון בתאריך 09.02.2022 והוא מציג:

א. תוצאות בדיקות נגישות השירות והמתו"ס (מבנים, תשתיות וסביבה) לאנשים עם מוגבלות שבוצעו במקום הציבורי שבנדון עפ"י תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב .. 22 ותקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 22.2- המותקנות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ח 1998- . אשר עוסקות בהסרת המכשולים העומדים בפני אנשים עם מוגבלות בבואם לממש את זכותם להשתתפות מלאה ושוויונית בכל תחומי החיים.

ב. חו"ד מורשה נגישות שירות ומתו"ס בעניין התאמות נגישות שנמצאו חסרות או לא מתאימות לדרישות החוק, התקנות והתקנים הרלוונטיים.

ג. חישוב כמויות של סעיפי עבודה הנדרשים לצורך התאמת המקום לדרישות התקנות עד כדי אישורו כמקום ציבורי נגיש לכל סוגי המוגבלויות עפ"י החוק.

ד. אומדן עלויות ביצוע התאמות הנגישות המפורטות בחישוב הכמויות. דוח זה מתמקד ב- 3 מבנים בלבד מתוך רשימת מבנים מהמקומות הציבוריים הקיימים המוחזקים, ומופעלים על ידי המועצה מקומית חורפיש.

מטרת הדוחות:

א. למלא את חובתה של המועצה המקומית הנ"ל עפ"י חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו הדורשות ביצוע בדיקת נגישות השירות והמתו"ס בכל מקום ציבורי שהוא בניין קיים (היתר לבנייתו או לשימוש בו כמקום ציבורי ניתן לפני אוגוסט 2009).

ב. להציג בפני מקבלי ההחלטות ברשות המקומית תמונת מצב עדכנית לגבי נגישות השירות והמתו"ס בנכסי המועצה המקומית חורפיש.

ג. לשמש ככלי עזר לרשות להכנת מכרז לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות עפ"י החוק.

מידע כללי:

- חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 1991- פרק ה' 1: מקום ציבורי ושירות ציבורי - §סימן א': עקרונות יסוד והגדרות – סעיף 11 א. הגדרות, קבע כי:

"רשות ציבורית" - כל אחד מאלה: 9

(1) גוף ציבורי המנוי בפסקאות (1) עד (5), (7), (9) ו (10) בהגדרה "גוף ציבורי" שבסעיף 5

(2) גוף שנותן שירות בריאות ממלכתי, כהגדרתו בסעיף 9.טו;

(3) מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בסעיף 9.לב;

(4) מוסדות ציבור שהשתתפות המדינה בתקציבם עולה על 30% בממוצע בחמש השנים האחרונות;

(5) גוף שקבע שר האוצר בצו באישור הוועדה.

בתאריך א' בכסלו התשע"ג (11 בנובמבר 2112) שר האוצר מר יובל שטייניץ קבע עפ"י צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות כי מועצה מקומית היא רשות ציבורית לעניין החוק. להלן נוסח הצו כפי שפורסם ברשומות:

קביעת מועצה מקומית כרשות ציבורית

צו שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (קביעת רשות ציבורית), תשע"ג 2102

בתוקף סמכותי לפי ההגדרה "רשות ציבורית" שבסעיף 01 א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 0111- (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מצווה לאמור:

1. מועצה מקומית נקבעת בזה כרשות ציבורית לעניין החוק.

א' בכסלו התשע"ג (01 בנובמבר 2102)

יובל שטייניץ

שר האוצר

**פרק ב': (התאמת נגישות לבניין קיים) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
(התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב 7111 קבע כי:**

2. התאמות נגישות בבניין קיים ובשטחי החוץ שלו

(א) החייב בבדיקת נגישות אחראי –

(1) לבדיקת קיומן של התאמות הנגישות לפי הוראות טור ג בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה, בבניין קיים או בחלקי בניין קיים ושטחי החוץ שלו שבהם –

(א) ניתן בפועל שירות ציבורי, לרבות במקרים כגון אלה:

(א1) מקום ציבורי להתקהלות;

(ב2) חדר ישיבות שנערכות בו ישיבות שמוזמן אליהן הציבור;

(ג3) משרדים שמקבלים בהם קהל בין כדרך קבע או באופן אחראי, לשכות ראש הגוף הציבורי וסגניו בבניין המשמש גוף ציבורי, ולשכות נבחר ציבור;

(ב) הציבור עושה שימוש, כגון חניון ציבורי, כניסה ראשית, מעברים, מעלית, מדרגות, בית שימוש, חלל המתנה;

(2) שהבדיקה לפי פסקה (1) תבוצע –

(א) לפי טופס שיפרסם הנציב לפי תקנה 6 (ב) להלן – הטופס); הטופס יכלול, בין

השאר, מידע בדבר זיהוי הבניין החייב בבדיקת נגישות, החייב בביצוע נגישות, מבצע הבדיקה, התייחסות לפרטי הבדיקה, להתאמות נגישות נדרשות, ולפטורים נטענים, לפי תקנות אלה;

(ב) בהתאם להוראות תקן שאליהן התקנות מפנות, כתוקפו מזמן לזמן לפי חוק התקנים, שעותק שלו מופקד לעיון הציבור במשרדי מכון התקנים הישראלי והפניה אליו מצויה באתר האינטרנט של נציבות שוויון לאנשים עם מוגבלות; בהעדר הפניה כאמור, לא יהיה תוקף לתקן לעניין תקנות אלה;

(3) להעביר לחייב בביצוע נגישות את תוצאות הבדיקה לפי פסקת משנה (1) לרבות הטופס שנערך לפי פסקת משנה (2), מיד לאחר השלמתם.

פרק ג': (החלה הדרגתית) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), תשע"ב 7111 קבע כי:

8. שלבים ולוחות זמנים לביצוע התאמות נגישות של רשות ציבורית

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), חייב בביצוע נגישות, בחמישה בניינים קיימים לפחות, שהוא רשות ציבורית, ישלים את ביצוע התאמות הנגישות לפי תקנות 2(ב), 4 ו-5 ובכלל זה ביצוע חלופות והעברת שירות ציבורי למקום אחר לפי תקנה 11, בבניינים קיימים בשיעורים כמפורט בטור א להלן, בפרקי זמן מיום תחילתן של תקנות אלה המפורטים בטור ב שלצדו:

טור ב					טור א
פרק הזמן בשנים, מיום התחילה, להשלמת ביצוע התאמות נגישות לחייב בביצוע נגישות האחראי ל-					אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות
עד 50 בניינים קיימים	51 עד 100 בניינים קיימים	101 עד 250 בניינים קיימים ¹	251 עד 999 בניינים קיימים	1,000 ויותר בניינים קיימים	
-	-	-	-	3	10
2	2	2	2	-	15
-	-	-	-	4	20
-	-	-	-	5	30
3	3	4	4	-	35
4	5	6	6	-	65
5	6	לא יאוחר מיום כ"ג בחשוון התשע"ט (1 בנובמבר 2018)	לא יאוחר מיום כ"ג בחשוון התשע"ט (1 בנובמבר 2018)	לא יאוחר מיום כ"ג בחשוון התשע"ט (1 בנובמבר 2018)	100

ויחולו הוראות אלה:

(1) הכנת רשימת הבניינים שלגביהם תבוצע תקנת משנה זו, לפי ההנחיות שבתקנה 8(ו), תיעשה בלוחות הזמנים האלה:

- (א) בתוך חצי שנה מיום תחילתן של תקנות אלה – רשימת הבניינים הקיימים שבדעתו לסיים בשני פרקי הזמן הראשונים המנויים בטבלה האמורה;
- (ב) לא יאוחר מתום פרק הזמן השני – רשימת שאר הבניינים הקיימים;

(2) תחילת ביצוע התאמות נגישות בכל בניין קיים תיעשה לאחר שהסתיימה בדיקתו לפי תקנה 2(א).

(ג) על חייב בביצוע נגישות שהוא רשות ציבורית המנויה בטור א בתוספת השלישית לחוק שחובת הנגישות במלואה חלה עליה עד יום ג' בחשוון התש"פ (1 בנובמבר 2019), תחול תקנת משנה (ב), ויקראו את תקנת משנה (ב) כאילו במקום הטבלה בא:

טור ב					טור א
פרק הזמן בשנים, מיום התחילה, להשלמת ביצוע התאמות נגישות לחייב בביצוע נגישות האחראי ל-					אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות
עד 50 בניינים קיימים	51 עד 100 בניינים קיימים	101 עד 250 בניינים קיימים	251 עד 999 בניינים קיימים	1,000 ויותר בניינים קיימים	
-	-	-	-	3	10
2	3	3	3	-	15
-	-	-	-	4	20
-	-	-	-	5	30
4	4	4	5	-	35
4	5	6	6	7	65
7	לא יאוחר מיום ג' בחשוון התש"פ (1 בנובמבר 2019)	לא יאוחר מיום ג' בחשוון התש"פ (1 בנובמבר 2019)	לא יאוחר מיום ג' בחשוון התש"פ (1 בנובמבר 2019)	לא יאוחר מיום ג' בחשוון התש"פ (1 בנובמבר 2019)	100

(ד) על חייב בביצוע נגישות שהוא רשות ציבורית המנויה בתוספת השלישית לחוק שחובת הנגישות במלואה חלה עליה עד יום י"ד בחשוון התשפ"א (1 בנובמבר 2020), תחול תקנת משנה (ב), ויקראו את תקנת משנה (ב) כאילו במקום הטבלה בא:

טור ב					טור א
פרק הזמן בשנים, מיום התחילה, להשלמת ביצוע התאמות נגישות לחייב בביצוע נגישות האחראי ל-					אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות
עד 50 בניינים קיימים	עד 51 בניינים קיימים ²	עד 101 בניינים קיימים	עד 251 בניינים קיימים	1,000 ויותר בניינים קיימים	
-	-	-	-	4	10
3	3	3	3	-	15
-	-	-	-	5	20
-	-	-	-	6	30
5	6	6	6	-	35
7	8	8	8	8	65
8	8	8	8	8	100
לא יאוחר מיום י"ד בחשון התשפ"א (1) בנובמבר (2020	לא יאוחר מיום י"ד בחשון התשפ"א (1) בנובמבר (2020	לא יאוחר מיום י"ד בחשון התשפ"א (1) בנובמבר (2020	לא יאוחר מיום י"ד בחשון התשפ"א (1) בנובמבר (2020	לא יאוחר מיום י"ד בחשון התשפ"א (1) בנובמבר (2020	

² בתקנה 8(ד), נקבעו פרקי זמן זהים להשלמת ביצוע התאמות נגישות, למי שחייבים בביצוע נגישות האחראים ל-51 עד 100 בניינים קיימים, ל-101 עד 250 בניינים קיימים, ול-251 עד 999 בניינים קיימים.

(ה) על חייב בביצוע נגישות שהוא רשות מקומית או רשות ציבורית אחרת המנויה בתוספת השלישית לחוק שחובת הנגישות במלואה חלה עליה עד יום כ"ו בחשון התשפ"ב (1 בנובמבר 2021), תחול תקנת משנה (ב), ויקראו את תקנת משנה (ב) כאילו במקום הטבלה בא:

טור ב					טור א
פרק הזמן בשנים, מיום התחילה, להשלמת ביצוע התאמות נגישות לחייב בביצוע נגישות האחראי ל-					אחוז הבניינים הקיימים שבהם יושלמו כל התאמות הנגישות הנדרשות
עד 50 בניינים קיימים	51 עד 100 בניינים קיימים	101 עד 250 בניינים קיימים	251 עד 999 בניינים קיימים	1,000 ויותר בניינים קיימים	
=	=	=	=	5	10
3	3	3	3	=	15
=	=	=	=	6	20
=	=	=	=	8	30
5	5	6	6	=	35
7	7	8	9	9	65
8	9	לא יאוחר מיום כ"ו בחשון התשפ"ב (1) בנובמבר (2021)	לא יאוחר מיום כ"ו בחשון התשפ"ב (1) בנובמבר (2021)	לא יאוחר מיום כ"ו בחשון התשפ"ב (1) בנובמבר (2021)	100

***המסומן באדום בטבלת הלו"ז הוא הרלוונטי למועצה מקומית ראמה.**

(ו) הרשימות הנזכרות בתקנת משנה (ב) יוכנו בין השאר, לפי ההנחיות המפורטות להלן:

(1) סוג או אופי השירות הניתן במקום הציבורי החייב בהנגשה;

(2) היקף השירותים החייבים בהנגשה בידי אותו הגוף;

(3) סוג או אופי המקום החייב בהנגשה.

(ז) הוראות תקנת משנה 7(ד) יחולו על חייב בביצוע נגישות שהוא רשות ציבורית, בשינויים המחויבים.

- **בהתאם לפרסום באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מיום 10.02.2022 להלן פירוט לגבי הארכת המועדים לביצוע נגישות ברשויות המקומיות, לפי חוק ההסדרים 2021, ופעולות הדיווח והפרסום שחייבות הרשויות לבצע כדי להיות זכאית להארכת המועד.**

המועדים בהם חייבים הרשויות המקומיות להשלים את ביצוע התאמות הנגישות במבנים שבאחריותם הוארכו עד **31.3.2022**, ללא תנאי.

מדובר רק על מבנים ציבוריים קיימים ומקומות שאינם בניינים. כמו כן, חשוב להדגיש שלא ניתנה כל הארכה לגבי הנגשת בתי ספר או לביצוע נגישות לשירות.

הארכה נוספת מעבר לכך אפשרית עד 4 שנים, והיא מותנית בדיווח ופרסום בידי הרשויות המקומיות מדי שנה, עד 31 במרס, בדבר שלושת העניינים הבאים.

כך, כדי לזכות בהארכה ראשונה עד 31.3.2023, על כל רשות לדווח ולפרסם עד 31.3.2022:

רשימת המקומות החייבים בנגישות שבאחריותה, תוך ציון איזה מהם כבר הונגשו ואיזה לא.

פירוט התאמות נגישות חלופיות, להנגשה זמנית של כל בניין שחובת הנגישות לגביו טרם הושלמה, שיסופקו עד להשלמת הנגישות באותו בניין.

תכנית עבודה ארבע-שנתית לביצוע יתר התאמות הנגישות בהם חייבת הרשות, כך שיונגשו בכל שנה 25% מהמקומות שטרם הונגשו. כלומר, תוך 4 שנים יושלמו כל החובות הנגישות של הרשות. בתכנית, יש לתת עדיפות לביצוע נגישות למקומות אלה:

מקומות שאינם בניינים.

אולמות תרבות וספורט.

בריכות.

מקומות שניתנים בהם שירותי רווחה.

מסגרות חינוך בלתי פורמלי.

מרכזים קהילתיים.

הצהרה מאת ראש הרשות המקומית על כך שהרשות הקצתה לביצוע התאמות הנגישות הנדרשות בכל שנה, תקציב שמאפשר את ביצוען.

לאור האמור, לוח הזמנים עבור רשות מקומית ייראה כאמור בטבלה הבאה. שימו לב כי אין צורך לשלוח שוב בכל שנה את תכנית העבודה הרב שנתית שנשלחה ב-2022.

משך ההארכה תנאים להארכה

הארכה עד 31.3.2022 אין תנאים.

הארכה עד 31.3.2023 מותנה בדיווח על מצב הנגישות הכולל, התאמות נגישות חלופיות, תכנית עבודה ל-4 שנים (25% בכל שנה), והצהרת ראש הרשות, עד 31.3.2022.

הארכה עד 31.3.2024 מותנה בדיווח על השלמת ביצוע התאמות הנגישות ב-25% לפחות מהמקומות שטרם הונגשו והצהרת ראש הרשות, עד 31.3.2023.

הארכה עד 31.3.2025 מותנה בדיווח על השלמת ביצוע התאמות הנגישות ב-25% לפחות מהמקומות שטרם הונגשו והצהרת ראש הרשות, עד 31.3.2024.

הארכה עד 31.3.2026 מותנה בדיווח על השלמת ביצוע התאמות הנגישות ב-25% לפחות מהמקומות שטרם הונגשו והצהרת ראש הרשות, עד 31.3.2025.

למי יש למסור את הדיווח

על כל רשות מקומית למסור דיווח ולפרסם את כל המידע האמור, עד 31 במרס מדי שנה, בארבע הדרכים הבאות:

לדווח את המידע לנציבות בדואר אלקטרוני

לדווח את המידע למשרד הפנים.

לפרסם את המידע ברשומות.

לפרסם את המידע באתר האינטרנט של הרשות.

יש לציין, כי לא תינתן הארכה לגבי מקום ציבורי שניתן לגביו צו נגישות. מועד ביצוע נגישות במקום כזה יהיה בהתאם לאמור בצו.

עוד באותו נושא

הארכת מועדי סיום הנגישות ברשויות המקומיות, משרדי הממשלה ומערכת הבריאות

מסמכים לדיווח והצהרת הרשויות המקומיות לצורך דחיית מועדי הנגישות

מצגת הסבר על ההנחיות לדחיית מועדי ההנגשה ברשויות המקומיות

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 10.02.2022 באתר הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

פרק ה': שונות

11. תחזוקה ונגישות זמנית חלופית

- (א) החייב בביצוע נגישות אחראי לכך כי התאמות הנגישות בבניין קיים יהיו תקינות וזמינות בכל עת שהמקום פתוח לציבור וכל עוד ניתן בו שירות ציבורי.
- (ב) לא יפגע אדם בהתאמות נגישות במקום ציבורי קיים, לא יגרע מהן ולא יסב את השימוש בהן למטרות אחרות באופן חלקי או מלא, אלא במהלך תקופת שיפוץ של המקום, ובלבד שהבטיח נגישות חלופית לאותו מקום לתקופת השיפוץ.
- (ג) כבש נגיש לצורך נגישות חלופית, במהלך תקופת שיפוץ כאמור בתקנת משנה (ב), ייחשב כבש שהתקיימו בו כל אלה:
- (1) רוחבו הפנוי 90 ס"מ לפחות וכושר נשיאתו 350 קילוגרם לפחות;
 - (2) שיפועו אחיד בין שני משטחי מנוחה; ואולם אפשר ששיפועו יעלה על 8% ולא יעלה על 12% ובלבד שאורכו של כבש עם שיפוע כאמור לא יעלה על 2.5 מטרים;
 - (3) שולי הכבש מוגבהים וננקטו אמצעים למניעת תזוזה של הכבש;
 - (4) עלה הפרש הגובה בין קצות הכבש על 20 ס"מ – ימצאו משני צדיו בתי אחיזה.

12. שמירה והצגת מסמכים

- (א) חייב בבדיקת נגישות וחייב בביצוע נגישות, חייבים לשמור העתק כל מסמך שנדרשו הם או מי שפעל מטעמם, בהכנתו או מילויו לפי תקנות אלה; מסמכים אלה ירוכזו ויישמרו יחד עם מסמכים אחרים שהם חייבים בשמירתם לפי תקנות אחרות לפי החוק; חייב בבדיקת נגישות ישמור מסמכים כאמור 7 שנים לפחות ממועד סיום בדיקתו של בניין; חייב בביצוע נגישות ישמור מסמך כאמור 7 שנים לפחות ממועד סיום ביצוע התאמות נגישות בבניין קיים; העביר חייב בבדיקת נגישות או חייב בביצוע נגישות את זכויותיו בבניין קיים לצד שלישי, יעביר גם העתק המסמכים הנזכרים בתקנת משנה זו.
- (ב) חייב בבדיקת נגישות, חייב בביצוע נגישות וצד שלישי כאמור בתקנת משנה (א) חייבים להעביר לנציב או להציג לו, לא יאוחר מתום עשרים ואחד ימים מיום שנדרשו לכך, העתק מסמך מהמסמכים הנזכרים, בתקנות משנה (א); חובה זו תחול גם על חייב בביצוע נגישות שאחראי להנגשת משטחים משותפים בבניין אם מי שחייב בביצוע נגישות באותם חלקי בניין שהמעבר אליהם דרך השטחים המשותפים ביקש זאת.
- (ג) המסמכים הנזכרים בתקנה זו יכול שיהיו מסמכים בקובץ דיגיטלי בפורמט נפוץ.

13. עיגול תוצאת חישוב

מספר שהוא תוצאת חישוב לפי תקנות אלה, יעוגל למספר השלם הקרוב, ומחצית מספר תעוגל כלפי מטה.

14. שמירת דינים

- (א) אין בתקנות אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר לרבות לעניין רישיון הנדרש לכריתת עץ או אילן לפי סעיף 15 לפקודת היערות, או רשות או אישור לפי חוק העתיקות.
- (ב) חלה הוראה בדין המחמירה על הנדרש לפי תקנות אלה – תחול אותה הוראה כאמור.
- (ג) אין בחלופות או בפטורים לפי תקנות אלה כדי לפטור מדרישות לפי הוראות שלפי סעיף 19 יב לחוק, או לגרוע מהן.
- (ד) באתר יחולו הוראות תקנות אלה בכפוף להוראות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות באתר), התשס"ח-2008 (להלן – **תקנות נגישות באתר**); לעניין זה, "**אתר**" – כהגדרתו בתקנות נגישות באתר.

תוספת ראשונה

בדיקת בניין קיים וביצוע התאמות נגישות

(תקנות 2(א)(1), 2(ב)(1), 10(ג) ו-ה))

1. הגדרות

בתוספת זו –

"אתר בריכת שחייה" – כהגדרתו בתקנות בריכות שחייה;

"בית שימוש נגיש" – תא בית שימוש שהתקיימו בו הוראות טור ג שלצד פרט 2(21) בטבלה;

"דרך נגישה" – תוואי חופשי רצוף, המחבר בין החלקים והחללים הנגישים בבניין קיים לרבות בשטחי החוץ שלו, ובכלל זה אמצעים להתגברות על הפרשי מפלסים, לפי תקנות אלה;

"חלק ח1" – חלק ח1 לתקנות התכנון;

"טיפוס מעלית" – אפיון מעליות לפי הטבלה שלהלן:

טיפוס מעלית	גודל תא מעלית מזערי בין הדפנות הפנימיות (בס"מ)	רוחב מעבר חופשי מזערי בדלת כניסה למעלית (בס"מ)	מיקום דלת הכניסה למעלית
1	125x100	80	בדופן המעלית הקצרה
1א	130x100	110	בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ- 25 ס"מ
2	140x110	80	בדופן המעלית הקצרה
2א	140x110	100	בדופן המעלית הארוכה ובלבד שהמרחק בין הדופן הקצרה באחד הצדדים לקצה מעבר חופשי הקרוב אליה, לא יפחת מ- 30 ס"מ

"יחידת אכסון" ו"יחידת אכסון מיוחדת" – כהגדרתם בפרט 8.180 לתקנות התכנון;

"כבש" – כהגדרתו בת"י 1918 חלק 1;

"מעלון אנכי" – משטח הרמה חשמלי המותקן דרך קבע ומסלול תנועתו ניצב למישור הרצפה;

"מעלון משופע" – משטח הרמה חשמלי המותקן דרך קבע, ומסלול תנועתו משופע למישור הרצפה;

"מקום חניה נגיש" – מקום חניה המיועד לכלי רכב הנושא תג נכה;

"מתחם בניינים" – שני בניינים קיימים לפחות, המצויים זה בקרבת זה, שניתנים בהם שירותים ציבוריים משלימים או נלווים זה לזה, כגון: קמפוס של מרכז מחקר, אוניברסיטה או בית חולים;

"ניגוד חזותי" (Visual contrast) – כהגדרתו בת"י 1918 חלק 1;

"ניגוד מישושי" (Tactile contrast) – כהגדרתו בת"י 1918 חלק 1;

"ניוטון" – הכוח הדרוש כדי להאיץ מסה של 1 ק"ג בשיעור של 1 מטר לשנייה לשנייה;

"רוחב פנוי למעבר" – כמשמעותו בפרט 3.2.1.2 בתקנות התכנון;

- "רכב גבוה" – כהגדרתו בפרט 8.30 בתקנות התכנון;**
- "שיפוע" – באחוזים, הפרש הגובה בין קות חלק דרך, מחולק באורכו של ההיטל האופקי של חלק דרך כאמור, מוכפל ב-100;**
- "תג נכה" – כהגדרתו בחוק חניה לנכים, התשנ"ד-1993;**
- "ת"י 1918 חלק 1" – תקן ישראלי ת"י 1918, חלק 1 – נגישות הסביבה הבנויה: עקרונות ודרישות כלליות;**
- "ת"י 1918 חלק 2" – תקן ישראלי ת"י 1918, חלק 2 – נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין;**
- "ת"י 1918 חלק 3.1" – תקן ישראלי ת"י 1918, חלק 3.1 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות בסיסיות;**
- "ת"י 1918 חלק 3.2" – תקן ישראלי ת"י 1918, חלק 3.2 – נגישות הסביבה הבנויה: פנים הבניין – דרישות משלימות לשימושים ספציפיים;**
- "ת"י 1918 חלק 4" – תקן ישראלי ת"י 1918, חלק 4 – נגישות הסביבה הבנויה: תקשורת;**
- "ת"י 2252 חלק 1" – תקן ישראלי ת"י 2252, חלק 1: משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים אנכיים;**
- "ת"י 2252 חלק 2" – תקן ישראלי ת"י 2252, חלק 2: משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה – כללי בטיחות, מידות ופעולה תפקודית: מעלונים משופעים למשתמשים במצב ישיבה, עמידה ובכיסא גלגלים, לתנועה במישור משופע;**
- "ת"י 2481 חלק 70" – תקן ישראלי ת"י 2481, חלק 70 מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – התאמות מיוחדות לנגישות אנשים לרבות אנשים בעלי מגבלות;**
- "תקנות בריכות שחייה" – תקנות הסדרת מקומות רחצה (בטיחות בבריכות שחייה), התשס"ד-2004.**

2. הוראות בדיקה וביצוע התאמות נגישות

הנושאים המפורטים בטור ב ייבדקו בבניין קיים לפי האמור בטור ג; לא קיימת התאמת נגישות בבניין קיים כמפורט בטור ג, תבוצע בבניין התאמת נגישות לפי האמור בטור ד; התקיימו התנאים בתקנה 10(ג), תבוצע התאמת נגישות לפי המפורט בטור ה; על אף האמור, טורים ג עד ה שלצד פרטי משנה (9) עד (11) יבוצעו לפי האמור בטורים ג עד ה שלצד פרט משנה (8).

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		סימן א – כללי		
(1)	הכלה (Inclusion) (principle ורציפות	(א) דרך ההגעה של אדם עם מוגבלות משטח ציבורי הגובל בבניין קיים לשטחי חוץ של בניין קיים שמשרתים את הציבור, לכניסה לבניין כאמור ובתוכו למקומות שבהן ניתן שירות ציבורי לכלל הציבור, היא הדרך שכלל הציבור משתמש בה; לעניין זה, סטייה מקטע דרך שבה הולך כלל הציבור לשם התגברות על הפרש גובה לפי טור זה שלצד פרט משנה (8) לא תיחשב כאי-עמידה בדרישה האמורה. (ב) בתחומי בניין קיים יש לאדם עם מוגבלות נגישות רציפה: (1) ממקום חניה, מדרכה, תחנת הסעה, מקום להורדת נוסעים והעלאתם ושביל ציבורי, ככל שהם בתחום הבניין הקיים, לבניין עצמו; (2) מגבול מדרכה או שביל ציבורי הגובלים ומקושרים לבניין; (3) לכל שירות ציבורי וכל מקום שבו ניתן שירות ציבורי נלווה לו (כגון בריכת שחייה וכן בית שימוש ומלתחה המשרתים את הציבור המבקר בבריכה) ולרבות המעבר העיקרי משירות ציבורי אחד למשנהו; (4) בין שירותים ציבוריים משלימים או נלווים זה לזה שניתנים במתחם בניינים.	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	לגבי פרט משנה (א) בטור ג' – אפשר דרך נגישה בבניין קיים אינה הדרך שכלל הציבור משתמש בה ובלבד ש: (1) היא תעבור בחלקי בניין קיים הראויים לשימוש הציבור ולא תעבור בשטחים כגון מחסנים, שטחים טכניים, מטבחים ומעליות משא; (2) ככל שדרך זו נוגעת לחניה, יחול האמור בפסקה (3) בטור ג שלצד פרט משנה (2)
		סימן ב – הגעה לבניין		
(2)	חניה	במקום חניה של בניין קיים, ובחניון ציבורי, קיימים מקומות חניה נגישים ומתקיימות הוראות אלה: (1) מתקיימות הוראות סעיף 2.7.1 בת"י	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע	(א) חסרים מקומות חניה נגישים – יוכשרו מקומות חניה נגישים בכמות המרבית מתוך הכמות הכוללת

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		1918 חלק 2, בכפוף להוראות אלה: (א) שהגובה החופשי בדרך שבה נוסע רכב במקומות חניה מקורים ואליהם לחניית רכב רגיל ורכב גבוה אינו קטן מ-200 ס"מ ו-220 ס"מ, בהתאמה; (ב) שהרוחב החופשי הנדרש לחניית רכב בניצב לכיוון הנסיעה במקומות חניה שאינם חולקים מעבר משותף או שאינם ממוקמים בצמוד למכשול הוא 3 מטרים לרכב רגיל ו-4.5 מטרים לרכב גבוה; לעניין זה, "חופשי" – כהגדרתו בסעיף 1.3 ש בת"י 1918 חלק 1; (2) מקומות חניה נגישים נמצאים קרוב, ככל האפשר, לפתח מעלית בבניין קיים או לכניסה הנגישה לבניין קיים, וקרוב, ככל האפשר, לדרך נגישה מקורה, אם קיימת; בבניין קיים שיש בו כמה כניסות נגישות ומקומות חניה סמוכים אליהן, ממוקמים מקומות החניה הנגישים בסמוך לכניסות הנגישות; היה חניון ציבורי לא מקורה משרת מקומות ציבוריים סביבו, ישנם מקומות חניה נגישים בחניון כאמור, ככל האפשר, בפזר בהיקף החניון אל מול המקומות הציבוריים שהוא משרת; (3) היה מקום החניה הנגישה של הבניין הקיים ברחוב: (א) המרחק אליה מפתח הבניין לאורך הדרך הנגישה אינו עולה על 100 מטרים; כללה דרך הגישה מדרכה ששיפועה עולה על 5% המרחק האמור לא יעלה על 60 מטרים; ואולם מקום חניה שמשרת מקום ייעודי לאנשים עם מוגבלות או משרת בניין קיים שבו ניתן שירות ציבורי של המוסד לביטוח לאומי או של מחלקה לשירותים	ההנגשה, למעט בעניין ממדי מקומות חניה נגישים שיש להכשיר שיהיו לפי הוראות חלק 1ח	הנדרשת לפי פסקה (4) בטור ג (ב) אם מסיבות הנדסיות לא ניתן להכשיר מקומות חניה נגישים בממדים הנדרשים לפי חלק 1ח, אפשר שממדי מקום חניה נגיש יהיה כאמור בפסקה (1) בטור ג

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה																												
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה																												
		חברתיים – ייחשב מקום חניה נגישה לעניין פרט משנה זה רק אם שיפוע דרך הגישה האמורה לא יעלה על 8% והמרחק ממקום החניה לפתח הבניין לא עולה על 60 מטרים; (ב) לגבי מקום חניה נגישה לרכב גבוה – קיימת דרך נגישה לפי תוספת זו שמאפשרת לאדם המתנייד בכיסא גלגלים או באמצעי חאר לניידות לצאת מרכב רגיל ומרכב גבוה שחונה בחניה נגישה כאמור ולהגיע לפתח הבניין; (4) מספר מקומות החניה הנגישים לרכב רגיל ולרכב גבוה מתוך סך כל מקומות החניה הקיימים הוא כמפורט בטבלה שלהלן: <table><tr><th>טור 1</th><th>טור 2</th><th>טור 3</th><th>טור 4</th></tr><tr><td>סך כל מספר מקומות חניה קיימים</td><td>סך כל מספר מקומות החניה הנגישים</td><td>מקומות חניה נגישים לרכב רגיל</td><td>מקומות חניה נגישים לרכב גבוה</td></tr><tr><td>4 עד 10</td><td>1</td><td>-</td><td>1</td></tr><tr><td>11 עד 25</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>26 עד 75</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr><tr><td>76 עד 100</td><td>4</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>101 עד</td><td>5</td><td>3</td><td>2</td></tr></table>	טור 1	טור 2	טור 3	טור 4	סך כל מספר מקומות חניה קיימים	סך כל מספר מקומות החניה הנגישים	מקומות חניה נגישים לרכב רגיל	מקומות חניה נגישים לרכב גבוה	4 עד 10	1	-	1	11 עד 25	2	1	1	26 עד 75	3	2	1	76 עד 100	4	2	2	101 עד	5	3	2		
טור 1	טור 2	טור 3	טור 4																													
סך כל מספר מקומות חניה קיימים	סך כל מספר מקומות החניה הנגישים	מקומות חניה נגישים לרכב רגיל	מקומות חניה נגישים לרכב גבוה																													
4 עד 10	1	-	1																													
11 עד 25	2	1	1																													
26 עד 75	3	2	1																													
76 עד 100	4	2	2																													
101 עד	5	3	2																													

טור א	טור ב	טור ג				טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה				הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
					150		
			6	4	2		
			151 עד 200				
			7	4	3		
			201 עד 300				
			8	5	3		
			301 עד 400				
			9	6	3		
			401 עד 500				
			501 עד 1,000	9 + 2% מסך כל מקומות החניה מעל 500	הפרש בין האמור בטור 2 לטור 4	3 + מקום חניה נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה מכל 6 או מכל חלק מ-6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל-9 מקומות החניה הנזכרים בטור 2	

טור א	טור ב	טור ג				טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה				הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		יותר מ-1,000	+ 19 1%	ההפרש בין	5 + מקום חניה		
			מסך כל מקומות החניה מעל 1,000	האמור בטור 2 לטור 4	נגיש אחד לפחות לרכב גבוה מוקצה מכל 6 או מכל חלק מ-6 מקומות החניה הנגישים הנוספים מעבר ל-19 מקומות החניה הנזכרים בטור 2		
		בפרט משנה זה, "סך כל מקומות חניה קיימים" – הגדול מבין אלה: (1) מספר מקומות החניה הקיימים במקום החניה או החניון הציבורי, לפי העניין, לרבות אלה המוקצים לעובדים; (2) לפי היתר הבנייה של מקום החניה או החניון הציבורי, לפי העניין; (5) על אף האמור בפסקה (4), המספר המזערי של מקומות החניה הנגישים בחניון המשרת – (א) אחד או יותר מבין אלה: בית מלון, פנסיון, בית מרגוע, בית אירוח וכיוצא באלה שמספקים בו לינה לזמן קצוב בתמורה, הוא המספר הגדול בין אלה:					

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(1) מספר יחידות האכסון המיוחדות לפי טור זה שלצד פרט משנה (30); (2) מספר מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי פסקה (4) בעבור החניון האמור; (3) מספר מקומות הישיבה המיוחדים שנדרשים במקום להתקהלות לפי טורג' שלצד פרט משנה (28) שנמצא בתוך מקום כאמור, אם נמצא, ולא פחות ממקום חניה נגיש אחד (להלן – מקומות חניה נגישים לאכסון); חלוקת מספר מקומות החניה לרכב רגיל ומספר מקומות החניה לרכב גבוה, היא לפי השורה המתאימה בטבלה בטור ג' בפסקה (4) למספר מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי אותה פסקה; (ב) המספר המזערי של מקומות החניה הנגישים בחניון המשרת מקום להתקהלות לפי טור זה שלצד פרט משנה (28) לרבות לשימושים אחרים, הוא המספר הגדול מבין מספר מקומות הישיבה המיוחדים שנדרשים במקום להתקהלות כאמור לבין מספר מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי הטבלה שבפסקה (4) בעבור החניון האמור; חלוקת מספר מקומות החניה לרכב רגיל ולרכב גבוה הוא לפי השורה המתאימה בטבלה שבפסקה (4), לספר מקומות החניה הנגישים הנדרשים לפי אותה פסקה.		
(3)	מקומות להעלאת נוסעים ולהורדתם	במקומות המיועדים להעלאת נוסעים ולהורדתם, בשטחי חוץ של בניין קיים, קיימת אפשרות עלייה וירידה למדרכה בשיפוע שלא יעלה על 10% ככל שקיימת דרך נגישה שמובילה למקומות אלה.	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
			ההנגשה	
		סימן ג – כניסה לבניין		
(4)	הכניסה לבניין קיים	(א) בבניין קיים שבו כמה כניסות המשמשות את הציבור בגזרות שונות של הבניין – (1) אם אין ביניהן קשר תפקודי – יש כניסה נגישה אחת לפחות בכל גזרה שהיא הכניסה המשמשת את הציבור; (2) אם יש קשר תפקודי בין גזרות כאמור – חלה פסקה (1) או שיש כניסה אחת עיקרית לבניין הקיים נגישה וממנה מובילות דרכים נגישות לכל שאר הגזרות; (ב) בכניסות המיועדות לשימוש הציבור שאינן נגישות לפי תקנות אלה מתקיים פרט 8.56 לתקנות התכנון; (ג) בכניסה נגישה בעלת דלת שאינה ניתנת לפתיחה מבחוץ באופן עצמאי יחולו הוראות לפי סעיף 19 יב לחוק ונוסף על כך קיימת מערכת קשר פנים (אינטרקום) לפי סעיף 2.5 שבת"י 1918 חלק 4; גובה השורה העליונה של הלחיצים לא עולה על 140 ס"מ מעל לרצפה ומתאפשרת אליה גישה צדית של אדם בכיסא גלגלים; (ד) בכניסה לבניין קיים יש דלת הסובבת על צדה או דלת הזזה אוטומטית שמתקיימות בה הוראות טור זה שלצד פרט משנה (14).	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אם פטור לגבי הכניסה הראשית תונגש כניסה אחרת לבניין ויתקיימו בה: (1) הוראות הבדיקה שבטור ג; (2) תוביל אליה דרך נגישה לפי הוראות הבדיקה שבטור ג שבטבלה זו; (3) יתקיימו בה הוראות סעיף 2.2.2.2 בת"י 1918 חלק 4, לגבי שלטי הכוונה וזיהוי; שלטים כאמור יהיו ניתנים לזיהוי גם על ידי מי שמצוי ברכב, בכביש הסמוך לחזית בניין קיים כאמור, ככל שיש תצפית ישירה מהרכב לכניסה כאמור
		סימן ד – דרכים		
(5)	דרך נגישה	(א) בדרך נגישה מתקיימות הוראות ת"י 1918 חלק 1 בסעיפים – (1) 2.7.2 ו-2.7.3;	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(2) 2.9; אפשר שבמקום משטח אזהרה בעל ניגוד מישושי הנדרש לפי פרט משנה זה, יימצא, לחלופין, מסביב לעצם הבולט מכיוונים מהם הולך רגל עלול להגיע, חפץ ש – (א) תחתיתו על הרצפה וראשו מגיע לתחתית העצם הבולט או לגובה 55 ס"מ לפחות; (ב) גבולות היטלו על הרצפה חופפים לגבולות היטל העצם הבולט על הרצפה; (ב) פני הדרך יציבים, קשיחים, קבועים ואחידים; הם אינם עשויים מחומרים כגון חלוקי נחל, חצץ, חול או דשא ופניהם אינם בעלי עיבוד גס (כגון עיבוד "טובזה" או "טלטיש גס" באבן טבעית); (ג) רוחב מישקים אינו עולה על 1.5 ס"מ; (ד) לפני ואחרי פתח או דלת, בפרוזדור או במעבר המשנה כיוון ב למעלה מ-30°, וכן כשמצויים רהיטים, נמצא תוואי נגיש שמאפשר לאדם עם מוגבלות, לרבות אדם המתנייע בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר, יכולת תמרון במהלך תנועתו דרך מקומות אלה; (ה) תוואי נחשב נגיש לעניין פרט משנה (ד) אם מתקיימת בו אחת החלופות א עד ג שבטבלה שלהלן ובצירים שבנספח א לתוספת זו:	כהוראות ביצוע ההנגשה	

טור א	טור ב	טור ג				טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה				הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
			שבצורים בנספח א	אינו קטן מ-			
	א'	גודלו של כל אחד מהממדים B-I A בציור (א) הוא 80 ס"מ לפחות	2 מטרים	הדפנות התוחמות כל אחד מבין הממדים A או B - מקבילות			
	ב'	הרוחב החופשי למעבר ב-B בציור (ב) הוא 75 ס"מ לפחות	2.05 מטרים	הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B - מקבילות			
	ג'	גודלו של כל אחד מהממדים B-I A בציור (ג) הוא 80 ס"מ לפחות	2 מטרים	מתקיימים תנאים אלה: (1) הדפנות התוחמות כל אחד מבין A או B לאורך פינה קטומה (מסומן d בציור (ג)) - אינם מקבילות;			

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		B-I A (2) ניצבים אחד לשני, קצותיהם נוגעים זה בזה, כך שהסכום $A+B$ נמדד לאורך פינה קטומה (d) או עקומה, לפי העניין; (ו) כאשר מעבר כאמור בפרט משנה (ד) כרוך מעבר פתח שבו דלת הסובבת על צירה, יכול אדם המתנייע בכיסא גלגלים או באמצעי עזר אחר שהגיע בסמוך לדלת, מכל כיוון אפשרי, למשוך את הדלת, לפתוח אותה תוך נסיגה או תנועה הצדה, וכשהיא בדרכו לחלוף על פניה; בפרט מובטח כי יש לו מקום מחוץ לתחום תנועת הדלת כדי לאפשר את פתיחתה; לעניין זה, לצורך ביצוע הבדיקה לפי פסקה זו – השטח שתופס אדם בכיסא גלגלים הוא כאמור בסעיף 2.6.1 בת"י 1918 חלק 1; (ז) בקצה דרך נגישה ללא מוצא, שרוחבה קטן מ-1.30 מטרים ואורכה עולה על 10 מטרים יש הרחבה שצורתה ושטחה הם לפי הוראות סעיף 2.7.4 לת"י 1918 חלק 1;		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(ח) בדרך שנדרשת להיות נגישה לפי תוספת זו, שאירעו בה מקרי החלקה או שלדעת החייב בבדיקת נגישות קיים חשד ממשי שבתנאים הרווחים בדרך בעת שאנשים נוהגים לעשות בה שימוש, אדם העובר בה – יחליק, ננקטו אמצעים למניעת החלקה.		
(6)	הוראות נוספות לשטחי חוץ	(א) בדרך נגישה בשטחי חוץ של בניין קיים מתקיימות הוראות סעיף 2.6 בת"י 1918 חלק 2 למעט סעיף 2.6.3.7; (ב) מקום מוסדר לחציית כביש בשטחי חוץ של בניין קיים, כגון גשר עילי או מעבר תת-קרקעי – (1) נגיש באמצעות אחד מאלה: (א) כבש או מעלית; (ב) מקום מוסדר נגיש אחר לחציית כביש, ובמרחק שאינו עולה על 75 מטרים ממנו; (2) שיפוע האורך המרבי שבו אינו עולה על 10 אחוזים; (ג) ממדרכה ומאי תנועה יש מעבר נגיש לדרך באמצעות הנמכת או הגבהת אחד מרכיבים אלה, לפי העניין; (ד) ברהיטי חוץ ובמתקני חוץ, כגון ספסלים, שולחנות פיקניק, ברזיות, פחי אשפה, ושלטים, בשטחי חוץ של בניין קיים, המיועדים לשימוש הציבור, לאורך דרך נגישה לאדם עם מוגבלות, מתקיימים הוראות סעיף 2.11 בת"י 1918 חלק 2; (ה) על אף האמור בפרט משנה (ד), במקבץ של רהיטי חוץ או מתקני חוץ זהים	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	במקום רוחב מדרכה או שביל כאמור בסעיף 2.6.1 בת"י 1918 חלק 2, יכול שיבוצע אחד מאלה: (1) רוחב המעבר החופשי יהיה 110 ס"מ לפחות לאורך שלא יעלה על 500 ס"מ ברציפות; סך כל המעברים מסוג זה במדרכה או שביל לא יעלה על 4 מעברים לכל 50 מטרים אורך מדרכה או שביל; המרחק בין כל שני מעברים סמוכים לא יפחת מ-2 מטרים; (2) קטן רוחב המעבר ליד מכשול מ-110 ס"מ, יבוצעו הנמכות מדרכה לפני ואחרי המכשול באופן שאדם המתנייע בכיסא כלכלים או ב קלנועית יוכל לנוע גם על הכביש, למרחק שלא יעלה על 15 מטרים,

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה																		
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה																		
		המצויים סמוך זה לזה, יכול שהוראות סעיף 2.11 בת"י 1918 חלק 2 מתקיימות ברהיט או במיתקן חוץ אחד לפחות מכל סוג ממקבץ כאמור.		כדי לעקוף את המכשול.																		
(7)	שיפוע בדרך נגישה	דרך נגישה בבניין קיים, ששיפוע האורך שלה, כולו או חלקו הוא כמפורט בטור 2 בטבלה שלהלן, מתקיימות בה הדרישות המפורטות בטור 3 לצדו: <table><tr><td>טור 1</td><td>טור 2</td><td>טור 3</td></tr><tr><td>מספר סידורי</td><td>השיפוע באחוזים</td><td>הדרישות</td></tr><tr><td>1</td><td>אינו עולה על 5.0</td><td>-</td></tr><tr><td>2</td><td>בין 5.1 ל-10.0</td><td>הדרך היא כבש לפי הוראות טור ג שלצד פרט משנה (11)</td></tr><tr><td>3</td><td>בין 10.1 ל-12.5</td><td>הדרך היא כבש שאורכו אינו עולה על 2.5 מטר ומתקיימות בה הוראות טור ג שלצד פרט משנה (11)</td></tr><tr><td>4</td><td>שונה מהאמור בשורות 1 עד 3 ונמשך לאורך של 50 מ"מ לפחות</td><td>הדרך אינה נגישה וקיימת דרך חלופית נגישה שעומדת בדרישות דרך נגישה לפי טור ג; נוסף על כך, בתחילת הדרך נמצא שלט אזהרה מפני שיפוע לפי ת"י 1918 חלק 4</td></tr></table>	טור 1	טור 2	טור 3	מספר סידורי	השיפוע באחוזים	הדרישות	1	אינו עולה על 5.0	-	2	בין 5.1 ל-10.0	הדרך היא כבש לפי הוראות טור ג שלצד פרט משנה (11)	3	בין 10.1 ל-12.5	הדרך היא כבש שאורכו אינו עולה על 2.5 מטר ומתקיימות בה הוראות טור ג שלצד פרט משנה (11)	4	שונה מהאמור בשורות 1 עד 3 ונמשך לאורך של 50 מ"מ לפחות	הדרך אינה נגישה וקיימת דרך חלופית נגישה שעומדת בדרישות דרך נגישה לפי טור ג; נוסף על כך, בתחילת הדרך נמצא שלט אזהרה מפני שיפוע לפי ת"י 1918 חלק 4	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין
טור 1	טור 2	טור 3																				
מספר סידורי	השיפוע באחוזים	הדרישות																				
1	אינו עולה על 5.0	-																				
2	בין 5.1 ל-10.0	הדרך היא כבש לפי הוראות טור ג שלצד פרט משנה (11)																				
3	בין 10.1 ל-12.5	הדרך היא כבש שאורכו אינו עולה על 2.5 מטר ומתקיימות בה הוראות טור ג שלצד פרט משנה (11)																				
4	שונה מהאמור בשורות 1 עד 3 ונמשך לאורך של 50 מ"מ לפחות	הדרך אינה נגישה וקיימת דרך חלופית נגישה שעומדת בדרישות דרך נגישה לפי טור ג; נוסף על כך, בתחילת הדרך נמצא שלט אזהרה מפני שיפוע לפי ת"י 1918 חלק 4																				

טור א	טור ב	טור ג			טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה			הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
				שמתקיימים בו הוראות סעיפים 2.2.3 ו-2.2.4 בחלק 4 האמור; בחלקה הגבוה של הדרך שאינה נגישה נמצא סימן אזהרה לפי סעיף 2.4.6 בת"י 1918 חלק 2		
(8)	התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים שונים בדרך נגישה	(א) היה מעבר בדרך על היעד בבניין קיים, כרוך במעבר מדרגה אחת לפחות שגובהה עולה על 1 ס"מ – דרך זו אינה נגישה;			(א) לגבי פרטי משנה (א) עד (ג) בטור ג' – אם קיים אמצעי להתגברות על הפרש גובה אך לא מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות בטור ג בפרטי המשנה האמורים – יותקן אמצעי חלופי להתגברות על הפרש הגובה לפי פרט משנה (ב);	(א) לגבי פרטי משנה (א) עד (ג) בטור ג' – אם קיים אמצעי להתגברות על הפרש גובה אך לא מתקיימות בו כל הדרישות המפורטות בטור ג בפרטי המשנה האמורים – יותקן אמצעי חלופי להתגברות על הפרש הגובה לפי פרט משנה (ב);
		(ב) היה מעבר בדרך על היעד בבניין קיים, כרוך במעבר בין מפלסים שהפרש הגובה ביניהם כ מצויין בטור 1 להלן, יש אמצעי להתגברות על הפרש גובה כמצוין בטור 2 לצדו:				
		טור 1	טור 2			
		הפרש גובה אנכי בס"מ	אמצעי להתגברות על הפרש גובה			
		עד 1	לא נדרש			
		עולה על 1 ואינו עולה על 3	יש בסף רכיב קבוע ששיפועו אינו גדול מ-50 אחוזים; אפשר לרכיב כאמור נמצא בתחום המדרכה או השביל הציבוריים הצמודים להפרש הגובה ובלבד ש –			
			(1) רוחב המדרכה או השביל באותו מקום לאחר הצבת הרכיב הוא 1.3 מטר לפחות;			(2) עלה הפרש הגובה על 20 ס"מ כאמור בטור 1

טור א	טור ב	טור ג		טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה		הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
			(2) עומק הרכיב אינו עולה על 10 ס"מ	חלופי להתגברות על הפרש הגובה לפי פרט משנה (ב) או (ג), לפי העניין	בטבלה שלהלן ואין בו אמצעי להתגברות עליו, יותקן אמצעי כאמור בטור 2 בכפוף להוראות שלאחר הטבלה:
	עולה על 3 ואינו עולה על 6	קיים בסף רכיב משופע קבוע או רכיב מדורג קבוע, ויציב לפי הוראות סעיף 2.2.2 בת"י 1918 חלק 3.1; אם רכיב קבוע מונע סגירת דלת – יכול שהרכיב מתקפל, יציב ומקובע אל המבנה; נוסף על כך אפשר שרכיב כאמור נמצא בתחום המדרכה או השביל הציבוריים הצמודים להפרש הגובה ובלבד ש –	(1) רוחב השביל או הדרך באותו מקום לאחר הצבת הרכיב הוא 1.3 מטרים לפחות;	(ב) לגבי פרטי משנה (א) עד (ב) בטור ג' – אם לא קיים אמצעי להתגברות על הפרש גובה – ההתגברות על הפרש הגובה תיעשה לפי חלק ח1; המיתקן ומפרטו הטכני יהיה לפי האמור בטור ד בפרט המשנה הדין במיתקן כאמור, אם הפרש הגובה הוא בגבול שבין בניין קיים למדרכה או לשביל ציבורי ואינו עולה על 20 ס"מ – אפשר שההתגברות תבוצע, לחלופין, לפי הטבלה בטור ג בפרט משנה	
		(2) עומק הרכיב אינו עולה על 20 ס"מ; נוסף על כך אם במקום שמותקן הרכיב יש גישה לצדדיו – גימורו בשני צדדיו יכלול שיפועים שלא יעלה על 100%;	(3) רכיב שבולט יותר מ-10 ס"מ למדרכה יהיה מובחן בניגוד חזותי מסביבתו		
	עולה על 6 ואינו עולה על 20	נמצא אחד מבין אלה או בדומה להם:	(1) כבש לפי טור ג שלצד פרט משנה (11) ויכול שלכבש אין בתי אחיזה ולא אמצעי הגנה בשוליו;		
		(2) רכיב מתקפל מקובע אל המבנה ושיפועו במצב פתוח			

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה		
			(ב); (ג) לגבי פרט משנה (ג) בטור ג' – אם לא קיים אמצעי שמחבר בין מפלסים, תותקן מעלית לפי הוראות חלק 1 שתחבר בין המפלסים שביניהם מחברות המדרגות הנעות.	משופע או כבש (א) החייב בביצוע נגישות יבצע את עדיפות 1 שבטור 2, ויבטא את החלופה המתאימה מבין המפורטות בעדיפות 1; התקיים פטור לפי פרק ד לעדיפות 1 – תבוצע עדיפות 2, וכך הלאה; על אף האמור, בבניין קיים שבו יש מניעה להפעלת אמצעים אלקטרו מכניים במצבים מסוימים עקב סיבות תרבותיות או דתיות, אפשר שיותקן כבש כעדיפות 1; (ב) כשמתקיים פטור וחייב כאמור מבקש להתקין מיתקן הרמה המצוי בעדיפות נמוכה יותר, ייתמך פטור כאמור, נוסף על האמור בפרק ד, גם בחוות דעת של מומחה למעליות ולפיה לא ניתן להתקין אמצעי כמפורט בעדיפות הגבוהה; (ג) אמצעי כאמור בטור 2 בטבלה
	עולה על 20	אינו עולה על 12%; (3) משווה גובה		
		נמצא אחד מבין מעלית, מעלון אנכי, מעלון משופע, או כבש שמתקיימים בו הוראות טור ג לצד פרטי משנה, 9, 10 או 11, בהתאמה, ואדם עם מוגבלות בכיסא גלגלים יכול לעשות בו שימוש כדי לעבור בין מפלסים שביניהם הוא מקשר		
		(ג) בבניין קיים שבו מפלסים שונים מחוברים ביניהם במדרגות נעות ושניתנים בהם שירותים ציבוריים, נמצא אחד מבין מעלית, מעלון אנכי, או כבש, שמחבר בין מפלסים כאמור, ומתקיימים בו הוראות טור ג לצד פרטי משנה, 9, 10, או 11, בהתאמה.		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
				שלהלן יותקן לפי הוראות טור ד או ה, לפי העניין, בטבלה זו בפרט המשנה הדן בהתקנת מיתקן כאמור; (ג) לגבי פרט משנה (ג) בטור ג' – אם הוראותיו אינן מתקיימות, יותקן מעלון אנכי לפי הוראות טור ד בפרט משנה (10) שיחבר בין המפלסים שביניהם מחברות המדרגות הנעות.
(9)	מעלית	בכפוף לאמור בטור זה שלצד פרט משנה (8) – (1) עומקו של תא המעלית אינו קטן מ-120 ס"מ, רוחבו אינו קטן מ-100 ס"מ ורוחב המעבר החופשי בדלת אינו קטן מ-70 ס"מ; מחוץ לתא המעלית, במפלס הכניסה הראשית לבניין ובמפלסי חניות הרכב שבו תא מעלית שממדיו כאמור, רשומים על גבי שלט במקום בולט לעין לפי סעיף 2.2.3 בת"י 1918 חלק 4 רוחב המעבר החופשי בדלת ועומק התא; (2) בבניין שבו ניתן שירות ציבורי על ידי המוסד לביטוח לאומי או משרד ממשלתי אחר, בית אבות, קניון, או מקום ייעודי לאנשים עם מוגבלות בניידות – עומקו של תא המעלית המשרת בניין או חלק ממנו כאמור אינו קטן מ-140 ס"מ, רוחבו אינו קטן מ-100 ס"מ ורוחב המעבר החופשי	(א) קיימת מעלית ולא עומדת בהוראות הבדיקה – אין (ב) נדרשת התקנת מעלית לפי טור ה שלצד פרט משנה (8) – תותקן מעלית מטיפוס 1 או 1א לפי ת"י 2481 חלק 70 וכן יותקנו שלטים לפי פרט משנה (1) בטור ג (א) קיימת מעלית ולא עומדת בהוראות הבדיקה – כאמור בפסקה (א) שבטור ד לצד פרט משנה (8) (ב) נדרשת התקנת מעלית לפי טור ד או טור ה, שלצד פרט משנה (8) – (1) אם קיים פיר – תותקן בו מעלית; ממדי תאה	(א) קיימת מעלית ולא עומדת בהוראות הבדיקה – אין (ב) נדרשת התקנת מעלית לפי טור ה שלצד פרט משנה (8) – תותקן מעלית מטיפוס 1 או 1א לפי ת"י 2481 חלק 70 וכן יותקנו שלטים לפי פרט משנה (1) בטור ג

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		בדלת אינו קטן מ-80 ס"מ; (3) בדלתות המעלית ישנם אמצעי הגנה למניעת הילכדות או פגיעה מהן; (4) בתא מעלית שיש לה שלוש תחנות עצירה לפחות, ישנם – (א) מערכת כריזה המודיעה על מספר הקומה שבה נפתחת דלת המעלית והשירותים הציבוריים העיקריים הניתנים באותה קומה; הכריזה מושמעת בבירור, באיטיות, ובעוצמה הנוחה לשמיעה למי שמצוי בתא המעלית; הכריזה היא לפחות בשפה רשמית הנפוצה במקום שבו פועלת המעלית; (ב) אות חזותי לציון מספר הקומה שהגיעה אליה המעלית; (5) על לחיצים בתא מעלית יחולו הוראות אלה: (א) קווי האמצע של כל אחד מלחיצים הקומות והאזעקה בתא המעלית אינו עולה על 140 ס"מ מעל לרצפת תא המעלית; (ב) כל מידע הנוגע לזיהוי לחיצים המעלית מופיע על הלחיצים או לצדו לפי הוראות סעיפים 2.2.4.1 ו-2.2.6 בת"י 1918 חלק 4; (ג) לחיצים קומת היציאה הוא בניגוד חזותי וניגוד מישושי לשאר הלחיצים; (6) בתחנת עצירה, מחוץ למעלית – (א) יחולו סעיפים 5.4.3.1 עד 5.4.3.3 בת"י 2481 חלק 70;	יהיה הגדול מבין ממדי התאים לפי פרטי משנה (1) או (2) בטור ג', או מעלית מטיפוס 2 או 2א לפי חלק ח1, לפחות; נוסף על כך יחולו שאר ההוראות החלות על התקנת מעלית לפי חלק ח1; פעולה לפי סעיף זה תיתמך בחוות דעת של מומחה למעליות; (2) לא ניתן להתקין בפיר האמור תא מעלית לפי פרט משנה (1) בטור ג', לפי חוות דעת של מומחה מעליות או לא קיים פיר – תותקן בבניין במקום מתאים מעלית מטיפוס 2 או 2א לפי הוראות חלק ח1	הוראות להתאמת נגישות שנייה

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(ב) בלוח הלחיצים בתחנת עצירה שמחוץ לתא המעלית מתקיימות הוראות פרט משנה (5)(ב); (ג) במקום ציבורי לאכסון, במפלסים שמעל קומת הכניסה הראשית, רשאי החייב בנגישות להחליש את אותות השמע האמורים בפסקה (א) כדי למנוע הפרעה, אם תחנת העצירה של המעלית סמוכה ליחידות האכסון, ובלבד שאותות השמע נשמעים על ידי מי שעומד ליד תחנת העצירה; (7) היו בבניין קיים כמה מעליות סמוכות זו לזו המשרתות אותם מפלסים – (א) המעליות עומדות בהוראות פרטי משנה (3), (4), (5)(ב)-(ג) ו-(6); (ב) נוסף על האמור בפסקה (א) – (1) מעלית אחת לפחות עומדת גם בהוראות פרטי משנה (1) או (2), לפי העניין, ובהוראות פרט משנה (5)(א); (2) גובה הלחיצים בתחנת עצירה המשרתת מעלית כאמור בפרטי משנה (1) או (2) אינו עולה על 140 ס"מ; המעלית מסומנת בסימן הבין-לאומי לאנשים עם מוגבלות לפי ת"י 1918 חלק 4; (8) במעלית עם מערכת פיקוד יעדים מתקיימות, נוסף על האמור בפרטי משנה (1) עד (6), הוראות אלה ובמקרה של סתירה בין פרט משנה זה לבין פרט משנה (1) עד (6) – יגברו הוראות פרט משנה זה: (א) ת"י 2481 חלק 70 סעיפים 5.2.3, 5.4.2.5 וסעיף 5.4.3.4;		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(ב) הוראות פרט 8.124(1) עד (3)(ד) וכן פרט 8.125 לתקנות התכנון; על מעלית עם פיקוד יעדים לא יחול פרט משנה (7); (9) בפרט משנה זה – "מעלית עם פיקוד יעדים" – כהגדרתה בפרט 8.30 לתקנות התכנון; "עומק" – המרחק מהמישור הפנימי של אגף דלת התא אל מישור דופן התא הנגדי.		
(10)	מעלון אנכי ומעלון משופע	בכפוף לאמור בטור ד שלצד פרט משנה (8) – (1) מעלון אנכי ומעלון משופע – (א) הם זמינים ותקינים בכל עת שהמקום הציבורי שהם מצויים בו פתוח לציבור; (ב) מצוין עליהם באופן בולט לעין לפי סעיף 2.2.3 בת"י 1918 חלק 4 העומס המרבי על מעלון כאמור; (2) לגבי מעלון אנכי – (א) מעלון אנכי הוא זמין לשימוש עצמאי; (ב) ממדי הרצפה הפנימית של התא ורוחבו הפנוי למעבר ב מעלון אנכי שנמצא בבניין קיים מסוג אלו המפורטים בטור זה בפרט משנה (9)(ב), הם כממדי תא מעלית כאמור שם לפחות.	(א) קיים מעלון אנכי אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – כאמור בפסקה (א) שבטור ד לצד פרט משנה (8) (ב) נדרשת התקנת מעלון אנכי לפי טור ד שלצד פרט משנה (8) (ב) נדרשת התקנת מעלון אנכי לפי טור ד או טור ה שלצד פרט משנה (8) – יותקן לפי הוראות חלק 1 ובכפוף להוראות אלה: (1) יתקיימו בו דרישות ת"י 2252 חלק 1 החלות על מעלונים	מעלון אנכי (א) קיים מעלון אנכי אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – אין (ב) נדרשת התקנת מעלון אנכי לפי טור ה שלצד פרט משנה (8) – יותקן מעלון לפי טור ד בפרט משנה (ב) אך יכול שממדי משטח ההרמה יהיו 125 ס"מ x 100 ס"מ, כאשר 125 ס"מ הוא ממד העומק מול הדלת לפחות ובלבד שהכניסה אליו מהממד הצר; מעלון משופע אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
			בבניינים שיש בהם גישה לציבור; (2) ממדי משטח ההרמה יהיו 140 ס"מ x 100 ס"מ לפחות; (3) עלה הפרש הגובה על 2 מטרים – יותקן בפיר סגור; (4) ה מעלון ימוקם כך שלא יהווה מכשול בדרך הנגישה לפי סעיף 2.9 בת"י 1918 חלק 1 והגישה אל החלל שמתחת למשטח ההרמה תהיה מוגנת לפי דרישות ת"י 2252 חלק 1; מעלון משופע (א) קיים מעלון משופע אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – כאמור בפסקה	

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
			(א) שבטור ד לצד פרט משנה (8). (ב) נדרשת התקנת מעלון משופע לפי טור ד או ה, שלצד פרט משנה (8) – 'ותקן לפי הוראות אלה: (1) לפי דרישות ת"י 2252 חלק 2 החלות על מעלונים בבניינים שיש בהם גישה לציבור; (2) מעלון משופע ואבזריו במצב סגור, לרבות המסילה לא ייחשבו כגורעים מרוחב המדרגות המזערי הנדרש; (3) כושר ההרמה של המעלון לא יפחת מ-225 ק"ג; (4) ממדי משטח ההרמה יהיו 90 ס"מ x	

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
			75 ס"מ לפחות ובלבד שמאפשר לאדם עם מוגבלות בכיסא גלגלים שתופס שטח של 70 על 120 ס"מ, לעשות בו שימוש; (5) מכיל גם מושב מתקפל שמאפשר למשתמש לשבת בו; (6) לפי הוראות הבדיקה שבטור ג.	
(11)	כבש	בכפוף לאמור בטור זה שלצד פרט משנה (8) – (1) בכבש בבניין קיים מתקיימים תנאים אלה: (א) שיפוע הכבש אינו עולה על 10 אחוזים ויכול שלאורך 2.5 מטרים שיפועו אינו עולה על 12.5 אחוזים; (ב) בכבש שמהלכיו מעוקלים – ברצועה שרוחבה 1.10 מטרים לפחות ונמשכת ברציפות לאורך מהלכיו, לא עולה השיפוע האורכי על 10%, ובקטע רצועה שאורכה אינו עולה על 2.5 מטרים – יכול שהשיפוע האורכי אינו עולה על 12%; (ג) הרוחב הפנוי למעבר לאורך הכבש אינו	(א) קיים כבש אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – אין (ב) נדרשת התקנת כבש לפי טור ה שלצד פרט משנה (8) – אין (א) קיים כבש אך אינו עומד בהוראות הבדיקה – כאמור בפסקה (א) שבטור ד לצד פרט משנה (8) (ב) נדרשת התקנת כבש לפי טור ד או ה, שלצד פרט משנה (8) – יותקן לפי הוראות חלק ח1 ובאופן	

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		קטן מ-1.1 מטרים; (ד) קיים משטח ביניים, שיפועו אינו עולה על 3 אחוזים לכל כיוון; בסעיף משנה זה, "משטח ביניים" – משטח אופקי לאורך כבש שנועד למנוחה; (ה) בכבש המגשר על הפרש גובה העולה על 20 ס"מ, ישנם בתי אחיזה משני צדדיו לפי טור זה שלצד פרט משנה (13); בשטחי חוץ, אם הכבש אינו בנוי והוא צמוד לתוואי הקרקע, אפשר שהאורך המצטבר של כל אחד מבתי האחיזה לא יעלה על 30 מטרים; (2) על אף האמור בפרט משנה (1), אפשר שכבש המגשר על הפרש גובה שאינו עולה על 20 ס"מ הוא רכיב מתקפל מקובע למבנה ויציב, ששיפועו – בעת שהוא במצב פתוח – אינו עולה על 12%.	דרישות שלגביהן ניתן פטור מדרישות חלק ח1 – יותקן לפי דרישות טור ג	
(12)	מדרגות, מדרגות נעות ומסועי לכת	(א) במדרגות מתקיימים אלה: (1) אם מדרגות אינן חלק מחדר מדרגות – (א) נמצא בהן בית אחיזה לפי טור ג שלצד פרט משנה (13) באופן שמאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל, כגון על ידי זה שנמצאים בתי אחיזה משני צדי מהלך המדרגות או בית אחיזה יחיד במרכזן; (ב) בקצה כל שלח בכל מהלך מדרגות מתקיימים הוראות סעיף 2.6.7(ב) לת"י 1918 חלק 3.1; (ג) במפלס כניסה על ראש מהלך מדרגות נמצא סימן אזהרה שמתקיימות בו הוראות סעיף 2.4.6	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה, ובלבד שאם לא קיים בית אחיזה – יותקן בית אחיזה לפי פסקה (ב) בטור זה לצד פרט משנה (13)	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		בת"י 1918 חלק 2; אם קיים רצף של כמה מהלכי מדרגות שקצותיהם מרוחקים זה מזה אופקית יותר מ-2 מטרים יש בראש כל מהלך מדרגות סימן אזהרה; (2) אם מדרגות הן חלק מחדר מדרגות – (א) יש בהן בית אחיזה אחד לפחות לפי טור ג של צד פרט משנה (13); (ב) בחדר מדרגות שקיים בו שימוש נוסף לציבור, כגון בית שימוש, נוסף על דרישות פסקה (א), מתקיימות בו דרישות פרט משנה (א)(1)(ב); אם המעבר ממפלס קומה לחדר המדרגות אינו מופרד על ידי דלת, קיים בנוסף, סימן אזהרה בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס הקומה לפי הוראות סעיף 2.4.6 בת"י 1918 חלק 2; (3) החלל שמתחת למהלך הראשון של גרם מדרגות חסום למעבר עוברים ושבים, לפי דרישות סעיף 2.9.1 בת"י 1918 חלק 1; (ב) בפתחי מדרגות נכות ומסוע לכת יש משטח שרוחבו כרוחב המדרגות הנעות או מסוע הלכת, לפי העניין, עומקו 60 ס"מ לפחות, והוא שונה במרקם פני השטח מהריצוף שסביבו; נוסף על כך יתקיים במדרגות נעות פרט 8.131(ב)(2) לתקנות התכנון.		
(13)	בית אחיזה	בבית אחיזה יתקיימו דרישות אלה: (1) בית אחיזה מאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לכל אורך הדרך שבה הוא מותקן; (2) הפן העליון של בית אחיזה הוא בגובה 85 עד 95 ס"מ מפני הכבש או המדרגות,	(א) קיים בית אחיזה ולא עומד בהוראות הבדיקה שבטור ג – יראו את	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		לפי העניין; (3) בית האחיזה הוא קשה ויציב; (4) מסביב לבית אחיזה יש מרווח חופשי לגריפת יד שהיקפו 4 ס"מ לפחות מהפנים החיצוניים של בית-האחיזה; (5) קטע בית אחיזה באורך 20 ס"מ שתחילתו מקצה בית האחיזה הוא בניגוד חזותי לסביבתו; ואולם אפשר שתחילת קטע כאמור תהיה מ-20 ס"מ שלאחר תחילת קצה בית האחיזה; אם הוא בית אחיזה שאינו צמוד לקיר – מורכב הקטע האמור משני גוונים בניגוד חזותי זה לזה התופסים כל אחד מחצית מאורך הקטע; (6) יכול שמסעדה העומד בדרישות תקן ישראלי ת"י 1142 מעקים ומסעדים, ישמש גם בית אחיזה, ובלבד שמתקיימות בו פסקאות (1) עד (5); (7) ברצף מהלכי מדרגות, שלאורכם נמצאים בתי אחיזה, ממוקמים בתי האחיזה באותו מיקום ביחס לכל אחד ואחד ממהלכי המדרגות ברצף האמור.	הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה (ב) נדרשת התקנת בית אחיזה – יותקן לפי סעיף 2.5.7 בת"י 1918 חלק 3.1, ואם יועד לשטחי חוץ – לפי סעיף 2.3.9 בת"י 1918 חלק 2, והכל בכפוף לאלה: (1) באותן דרישות שלגביהן מתקיים פטור מהוראות התקנים האמורים – יותקן בית האחיזה לפי דרישות הוראות הבדיקה שבטור ג; (2) אם יש להתקין או מבקשים להתקין, בית	

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
			אחיזה נוסף על אחד קיים שעומד בהוראות הבדיקה – אפשר שיותקן לפי הוראות הבדיקה שבטור ג.	
(14)	דלתות	בדלתות ובמקום ציבורי לאכסון – בדלתות יחידה מיוחדת וחלקי המקום המשמשים את כלל הציבור, מתקיימות הוראות אלה: (1) רוחבן הפנוי למעבר אינו קטן מ-75 ס"מ, ואם היתה הדלת דו-אגפית – רוחבה הפנוי למעבר הנוצר בפתיחת האגף שבשימוש יום-יומי אינו קטן מ-75 ס"מ; (2) בדלת לפתיחה אוטומטית, מתקיים האמור בטור זה שלצד פרט משנה (9)(3); (3) ידית הדלת נוחה לתפעול, ואינה כוללת חלקים חדים; לא נעשה שימוש בידיות עגולות מסוג ידית כפתור בדלת סובבת הדורשת פעולת סיבוב; (4) בדלת סובבת הסוגרת על מקום שנדרשת בו פרטיות כגון בית שימוש נגיש, מקלחת נגישה, ומלתחה נגישה, ישנם – (א) אמצעי עזר לסגירה לפי סעיף 2.3.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1; (ב) מנגנון נעילת הדלת מאפשר את פתיחת הדלת מבחוץ בלא מפתח, באמצעים זמינים; (5) מתקיימות הוראות סעיפים 2.3.1 ו- 2.3.2 בת"י 1918 חלק 3.1; בהעדר מנגנון	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה; אם נדרשת הריסת קיר כדי ליישם את הוראות הבדיקה, הדלת תעמוד בדרישות חלק ח1 במקום בהוראות הבדיקה.	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		השהיה כאמור בסעיף 2.3.2 האמור, אפשר שיימצא מעצור לדלת; ואולם אין מגיף על דלת כמפורט בפסקה (4); (6) יש אמצעי שמאפשר קיבוע זמני של דלת שמותקן בה מגיף דלת המשמשת למעבר הציבור המבקר בבניין קיים במצב פתוח של הדלת; (7) לפני ואחרי דלת נמצאים משטחי תפקוד לפי סעיף 2.3.5 לת"י 1918 חלק 3.1, אך אם רוחב הפרוזדור לפני או אחרי הדלת לא עולה על 130 ס"מ מתקיים האמור בטור זה שלצד פרט משנה (5)(ו).		
(15)	תאורה	(א) בתאורה בדרך נגישה, בעמדת שירות, ובאזור המתנה לקבלת שירות ציבורי, בבניין קיים מתקיימות הוראות אלה: (1) הארה טבעית או מלאכותית אינה מסנוורת אדם הנמצא במקומות אלה; (2) בעמדת שירות יש עוצמת הארה מספקת ואחידה לצורך קריאה וכתיבה, באופן שאינו מטיל צל על פניו של נותן השירות, מקבל השירות אינו מסונוור, בפרט מכיוונו של נותן השירות; (3) בתנאי התאורה הקיימים נראים פני הדרך לאדם עם ראייה תקינה ההולך עליה ובפרט נראים עצמים שמהווים מכשול לפי סעיף 2.9 בת"י 1918 חלק 1. (ב) האמור בפרט משנה (א) לא יחול בבניין קיים או בחלקו שבין מאפייניו של השירות הציבורי שניתן בו הוא תנאי חשיכה או עוצמות תאורה מיוחדות או משתנות כגון בר לחלוקת משקאות (pub), מועדון לילה או דיסקוטק.	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
(16)	הכוונה	(א) בפרט משנה זה – "סימן מאתר", "סימן מוביל" – כהגדרתם בחלק ח'1 לתקנות התכנון; "אמצעים להכוונה קולית" – אמצעי המופעל בהימצא אדם במקום מסוים בבניין קיים ומוסר לו מידע קולי, והכל בהתאם להוראות לפי פרק ה1 לחוק; (ב) בבניין קיים מהסוגים המפורטים בפרט 8.70 לחלק ח'1 מתקיימות ההוראות האלה: (1) פרטים 8.70 עד 8.77 לחלק ח'1 בשינויים אלה: (א) בפרט 8.74(ב) המילים "וממנו אל מעלית המצויה במפלס הכניסה" – לא חלות; (ב) בפרט 8.75 – (1) חלופה א בשרטוט 8.75 אינה חלה; (2) אחרי "מול אחת ממזוזות הדלת" יראו כאילו כתוב "בכפוף לכך שאדם העומד לצד קצה הסימן גורם לפתיחה אוטומטית של דלת ההזזה"; (ג) בפרט 8.77 המילים "וליד מקום להעלאת נוסעים והורדתם" – לא חלות; (2) סימן מוביל בתוך בניין מתחיל מהכניסה העיקרית לבניין ומוביל ממנה לעמדת המודיעין בבניין, וממנה עד לסימן המאתר שמוביל להתקני הפיקוד בתחנה של המעלית המרכזית שבמפלס הכניסה הראשית; אין בבניין מעלית ועמדת מודיעין, מסתיים הסימן המוביל לפני הכניסה	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		העיקרית לבניין; אפשר שבמקום סימן מוביל כאמור קיימים לחלופין אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראיה לזהות כל אחד מהמקומות בבניין הנזכרים בפסקה זו; (3) הוראות פסקה (2) אינן חלות על בניין קיים שהוא מרכז קניות לרבות קניון ובניין קיים שהוא מקום להתקהלות המשמש למופעים ולבידור, ובמקומן, בהמשך של סימן מוביל בתוך הבניין הקיים שמוביל – (א) במרכז קניות לרבות בקניון – אל עמדת מודיעין מאוישת, ככל שקיימת; (ב) במקום להתקהלות המשמש למופעים ולבידור – אל עמדת שירות מאוישת למכירת כרטיסים לשירותים הציבוריים שבמקום, אם נמצא בבניין; ואולם אם מקום להתקהלות כאמור הוא חלק מבניין קיים שעיקר שימוש אינו להתקהלות והכניסה העיקרית אליו היא דרך בניין קיים כאמור, כגון בית קולנוע שנמצא בתוך מרכז קניות, בקניון או במקום ציבורי לאכסון – אין חובה בסימן מוביל לפי פסקה זו; (4) למעט בסוגי בניינים כמפורט בפסקה (3), מתקיימות הוראות פרט 8.78(ג) לתקנות התכנון או לחלופין קיימים אמצעים להכוונה קולית המאפשרים לאדם עם מוגבלות בראייה לזהות בקלות את התקני הפיקוד שבתחנת המעלית; (ג) בבניין קיים או חלקו שבו הציבור שוהה עם ליווי צמוד מצד נותן השירות, כגון בבית סוהר, אין חובה שיתקיימו הוראות פרט משנה (ב); במקום ציבורי לאכסון שתפוסתו 500 איש לפחות וכניסתו ודלפק הקבלה		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		בקרבת הכניסה מאוישים ברציפות 24 שעות ביממה, יכול שבמקום הוראות פרט משנה (ב) יחולו הוראות לפי סעיף 19'ב לחוק; (ד) על אף האמור בפרט משנה (ב), על מתחם בניינים קיימים חלות הוראות אלה: (1) במתחם בניינים קיימת מערכת התמצאות והכוונה שמאפשרת לאדם עם מוגבלות להגיע – (א) מתחנות להסעת המונים בקרבת המתחם לכניסותיו; (ב) מכניסות למתחם ומתחנות להסעת המונים בתוך המתחם, ככל שקיימות, לפתחי מקומות שבהם ניתנים שירותים ציבוריים; (2) מערכת כאמור בפסקה (1) מתבססת, ככל שנדרש, על סימנים מובילים, סימני אזהרה, סימנים מאתרים, אמצעים להכוונת אדם עם מוגבלות בסביבת הרחוב, הכוונה קולית, שלטים לרבות פיקטוגרמות, אמצעים מתאימים אחרים, ושילוב שלהם, וככל האפשר על הוראות ת"י 1918 על חלקיו השונים; (3) המערכת תוכננה בהתייעצות עם מורשה לנגישות השירות לאחר שהתייעץ עם מורשה לנגישות מבנים תשתיות וסביבה; (ה) חייב בביצוע נגישות יאפשר להעביר תחומי בניין קיים סימן מוביל הנדרש לפי התוספת התשיעית לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (הסדרת נגישות לשירותי תחבורה ציבורית), התשס"ג-		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		2003.		
(17)	דרך אחרת	בדרך בבניין קיים שאינה אמורה להיות נגישה לפי תוספת זו והמשמשת את הציבור מתקיימים הוראות – (1) פסקה (א)(2) בטור ג שלצד פרט משנה (5) ואפשר שהוראות סעיפים 2.7.2 ו- 2.7.3 בת"י 1918 חלק 1 לא יחולו; (2) פסקאות (א)(1) ו-(3) בטור ג שלצד פרט משנה (15) בכפוף לסייג האמור בפסקה (ב) בטור ג בפרט משנה (15).	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג בהוראות ביצוע ההנגשה	אין
(18)	במה ומשטח מוגבה	(א) לבמה ולמשטח מוגבה מקובעים או שנמצאים במקום דרך קבע מובילה דרך נגישה לפי הוראות תוספת זו או לחלופין לפי תקנות לפי סעיף 191ב לחוק; הוביל כבש למקומות כאמור – יכול שאחד מבתי האחיזה שמלווים אותו הוא פריק, או שבית אחיזה מלווה את הכבש רק מצדו האחד ויכול שרוחב הכבש הוא 1 מטר לפחות; בפרט משנה זה, "במה" ו"משטח מוגבה" – כהגדרתם בפרט 3.9.1.1 לתקנות התכנון; (ב) קיימות מדרגות עלייה לבמה או למשטח מוגבה יש בית אחיזה משני צדיהם ויכול שאחד מהם הוא פריק.	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג בהוראות ביצוע ההנגשה	אין
		סימן ה – אזהרה		
(19)	סימון דלתות, מחיצות וקירות שקופים	בדלתות, מחיצות וקירות שקופים מתקיימות הוראות סעיף 2.2.2.13 בת"י 1918 חלק 4.	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג בהוראות ביצוע ההנגשה	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
(20)	אזהרה בחלק דרך מוגבה	(א) לעניין פרט משנה זה, "מקום מוגבה" – אחד מאלה: (1) דרך המשמשת הולכי רגל, למעט שפת מדרכה לאורך כביש או דרך; (2) משטח מוגבה שבו נמצא הציבור ואינו משמש למופעים או להרצאות. (ב) בבניין קיים שבו נמצא מקום מוגבה, ובמקום המוגבה מתקיימים שני אלה – (1) המקום המוגבה גבוה מעל סביבתו הצמודה ב-5 ס"מ לפחות; (2) אין במקום המוגבה אמצעים למניעת מעבר לסביבתו הנמוכה ממנו כאמור, מתקיים אחד מאלה: (א) יש פס בשול המקום המוגבה שהוא בניגוד חזותי לסביבתו ורוחבו בין 10 ס"מ ל-20 ס"מ; (ב) המשטח המוגבה כולו בניגוד חזותי לסביבתו;	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין
		סימן ו – חללים מסוימים בבניין		
(21)	בית שימוש נגיש	(א) בבניין קיים נמצאים בתי שימוש נגשים כמפורט להלן, אלא אם כן החייב בביצוע נגישות פטור לפי תקנה 9 או לפי התוספת השלישית: (1) המרחק האופקי המרבי שאדם עם מוגבלות צריך לעבור מכל מקום בחלק מבניין קיים או בקומה בבניין קיים, בלא שנדרש לצאת מהבניין לשטחי החוץ שלו, בדרך נגישה אל בית השימוש הנגיש הקרוב ביותר באותה קומה אינו עולה על 100 מטרים;	(א) קיים בית שימוש שנועד להיות נגיש ולא עומד בהוראות הבדיקה בפרט (ד) עד (יב) בטור ג' – (ב) נדרשת התקנת בית שימוש נגיש או שלא מתקיימות הוראות סעיפי כמויות בתי השימוש –	(א) קיים בית שימוש שנועד להיות נגיש ולא עומד בהוראות הבדיקה בפרט (ד) עד (יב) בטור ג' – (ב) נדרשת התקנת בית שימוש נגיש או שלא מתקיימות הוראות סעיפי כמויות בתי השימוש –

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(2) לא נמצא בית שימוש נגיש בקומה בבניין קיים, לא עולה המרחק האופקי המצטבר שעל אדם עם מוגבלות לעבור מכל מקום בקומה כאמור עד לבית שימוש נגיש שבקומה אחרת בבניין קיים על 80 מטרים; על אף האמור, נמצא מעלון משופע בדרך לבית שימוש נגיש יקראו 50 מטרים במקום 80 המטרים האמורים; לעניין פרט משנה (א)(1) ו-(2) בית שימוש נגיש הוא אחד מאלה: (א) בית שימוש נגיש אחד לפחות משותף לשני המינים; (ב) בית שימוש נגיש אחד לפחות לנשים ובית שימוש נגיש אחד לפחות לגברים; (ג) אם יש במדור שירותים עד 3 תאים בסך הכל לשני המינים – קיים בית שימוש נגיש אחד לפחות שמשמש את אחד המינים והוא משותף לאנשים עם מוגבלות משני המינים. והכל בכפוף לכך – (1) שאם בית שימוש נגיש כאמור מצוי בשטח ציבורי משותף בבניין קיים – בית השימוש זמין לשימוש הציבור והוא מופעל ומתוחזק על ידי מי שמנהל את הבניין הקיים; (2) שסך כל בתי השימוש הנגישים במקום להתקהלות כהגדרתו בפרט משנה (א) שבטור זה שלצד פרט משנה (28) שתפוסתו כמפורט בטור 1 להלן אינו קטן מהמפורט בטור 2 לצדו:	ההנגשה או שיותקן בית שימוש נגיש לפי פסקה (ב) (ב) לא מתקיימות הוראות הבדיקה לפי פרטי משנה (א) עד (ג) בטור ג' (להלן – סעיפי כמויות בתי השימוש) – יותקן בית שימוש נגיש לפי הוראות חלק ח' בכמות הנדרשת לפי סעיפי כמויות בתי השימוש;	(1) יותקן בית שימוש לפי הוראות אלה ובכמות הנדרשת לפי סעיפי כמויות בתי השימוש: (א) מידותיו – נטו יהיו 170 ס"מ x 140 ס"מ לפחות; (ב) האסלה תהיה פינתית; (2) מיקום הקבועות והאבזרים יהיה כדוגמת הציורים בנספח ב של תוספת זו ויתקיימו בבית השימוש הוראות פרטי משנה (21)(ד) עד (יב) למעט 21(ז) לגבי מידות בית השימוש; (3) קיים פטור לפי פרק ד מהקמת בית שימוש לפי פסקה (1) יותקן תא שירותים מותאם בכל קבוצת תאים המשרתת גברים או נשים לפי הוראות נספח ג לתוספת זו; לעניין זה, "קבוצת תאים" – שני תאים לפחות;

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		טור 1 טור 2 <u>תפוסה</u> <u>מספר בתי שימוש</u> <u>נגישים</u> עד 500 איש אחד משותף לשני המינים או אחד לנשים עולה על 500 שניים המשותפים לשני איש ואינה עולה המינים או אחד לנשים על 5,000 איש ואחד לגברים 5,000 איש ארבעה, המשמשים ומעלה לשני המינים או שניים לנשים ושניים לגברים (ב) על אף האמור בפרט משנה (א), בבית קולנוע, בתאטרון, באתר בריכת שחייה, במכון כושר ובאולם שמחות – אם מדור שירותים הוא חלק מאולם השמחות, המצויים בבניין שבו שימושים מעורבים, יימצא בית שימוש נגיש בתוך כל אחד ממקומות אלה אף אם קיימים בתי שימוש נגישים במקומות אחרים באותו בניין מחוץ לתחום של כל אחד מן המקומות האמורים; (ג) במקום ציבורי לאכסון – חל האמור בפרט משנה (א) לגבי אותם מקומות שבהם ניתן שירות ציבורי שאינו יחידת אכסון, כגון שירותי הסעדה המצויים בבית מלון, בין אם קיימים ובין אם לא קיימים באותו מפלס יחידות אכסון; (ד) היה בית שימוש נגיש מחוץ למדור שירותים – יש ליד פתח מדור השירותים שלט המכוון אל בית השימוש הנגיש הקרוב ביותר;		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(ה) בדלת לתא בית השימוש הנגיש מתקיים אחד מאלה: (1) היא נפתחת החוצה; ואולם אם מתקיימות בתוך התא הוראות סעיף 2.3.5 בת"י 1918 חלק 3.1 או טור ג שלצד פרט משנה (5)(ו), אפשר שהדלת נפתחת לתוך תא בית השימוש הנגיש; (2) נמצאת דלת הזזה, ובלבד שנשמר רוחב פנוי למעבר של 75 ס"מ לפחות; בדלת כאמור מתקיימות הוראות סעיף 2.3.1 בת"י 1918 חלק 3.1 וכן ישנם אמצעי עזר לסגירה לפי סעיף 2.3.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1; (ו) ידית פתיחת הדלת היא בניגוד חזותי לאגף הדלת; (ז) המידות של בית שימוש נגיש בין קירותיו הפנימיים הם 1.66×1.36 מטרים ומבנהו כדוגמת הציורים בנספח ב לתוספת זו; (ח) באסלה מתקיימות הוראות אלה: (1) באחד מצדי האסלה, שאין בו כיור, נשמר מרווח פנוי שרוחבו 75 ס"מ לפחות; (2) גובה מושב האסלה, בכלל זה תוך שימוש בהגבהה לאסלה, הוא 45 ס"מ עד 50 ס"מ מפני הרצפה; נעשה שימוש בהגבהה לאסלה, מתקיימים בהגבהה כל אלה: (1) היא מחוברת חיבור של קבע יציב לאסלה באמצעות צירים באופן המאפשר לעשות שימוש באסלה יחד עם המגביה או בלעדיו;		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(2) היא עשויה חומר קשיח וניתנת לחיטוי ולניקוי בקלות; (3) היא מחוברת לאסלה בחיבור שמבטיח את עמידותה בתנאי השימוש באמצעות ברגים עשויים מתכת עמידה בשיתוך (קורוזיה); (3) מי האסלה אינם מודחים רק באמצעי המופעל ברגל; (ט) בבית השימוש ישנם מאחזי יד לפי טור זה שלצד פרט משנה (22); (י) בבית שימוש נגיש נמצאים הקבועות והאבזרים האלה: אסלה, כיור מאחזי יד, מראה, מיתקן לנייר טואלט, מיתקן לסבון נוזלי, מיתקן לייבוש ידיים או לניגוב, אשפתון ומתלה; בקבועות ואבזרים אלה מתקיימות הוראות סעיף 2.11.9 בת"י 1918 חלק 3.1 למעט הדרישה ללחצן לקריאת חירום אלא אם כן דרש אותה גורם הפועל לפי דין; (יא) בתוך תא בית שימוש נמצא כיור רחצה אשר – (1) פניו העליונים הם בגובה של 80 ס"מ עד 90 ס"מ מעל הרצפה; (2) ברז המים שהו הוא מסוג המאפשר הפעלתו בלא שימוש באצבעות; לברז המופעל בלחיצה תידרש לחיצה קלה בלבד; לא נמצא ברז שהפעלתו רק באמצעות הרגל; (3) מתחתיו נשמר חלל ברכיים חופשי, פנוי ממכשולים בגובה 68 ס"מ לפחות מהרצפה; (יב) קיימת מבואה לבית שימוש נגיש,		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		מתקיימות בה הוראות אלה: (1) מתקיימות במבואה הוראות סעיף 2.3.5 בת"י 1918 חלק 3.1; או הוראות טור ג שלצד פרט משנה (5)(ו); (2) קיים במבואה כיור שבו מתקיימות הוראות פרט משנה (יא)(2) עד (3), ואם היו כמה כיורים במבואה, כיור אחד מהם עומד בהוראות כאמור; (3) קיים מיתקן לייבוש ידיים – מתקיימות בו הוראות סעיף 2.11.9(ז) בת"י 1918 חלק 3.1.		
(22)	מאחזי יד בבית שימוש נגיש	בבית שימוש נגיש ישנם מוטות אופקיים ואנכיים לפי פרט 8.13(ו) לתקנות התכנון, שעמדו בהצלחה בבדיקה חזותית ולפיה מתקיימות ההוראות האמורות בעניין מידות מאחזי היד, וכן – (1) כשמאחז היד המתקפל מובא למצבו האנכי אינו נופל מעצמו למצב אופקי ואין עיוותים במבנהו, במיוחד באזור ציר הסיבוב; (2) לגבי כל סוגי מאחזי היד – אין סימנים באזור החיבור לקיר של שבר בקיר או במאחז היד; נוסף על כך חיבור מאחזי היד לקיר וחיפוי תקינים, בין השאר לאחר שהבודק השעין את כל כובד משקלו בקצה המאחז המתקפל כשהמאחז במצב אופקי; לעניין סעיף זה, מסת הבודק היא 70 ק"ג לפחות.	לא מתקיימות הוראות הבדיקה לפי טור ג – יותקן מאחז יד לפי סעיף 2.11.6 בת"י 1918 חלק 3.1	אין
(23)	בית שימוש נגיש, מקלחת ומלתחה בחלל	במקום שנדרש בית שימוש נגיש לפי טור זה שלצד פרט משנה (21), מקלחת לפי טור זה שלצד פרט משנה (24), ומלתחה לפי טור זה שלצד פרט משנה (25), אפשר ששלושתם נמצאים בחלל משותף המשמש	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
	משותף	לשני המינים, ובלבד שמתקיימים בכל אחד מהם הוראות טור ג העוסקות בכל אחד מהם כאילו היו חלל נפרד, ונותר מקום לפי סעיף 2.7.4 בת"י 1918 חלק 1.	ההנגשה	
(24)	מקלחת	בבניין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה כגון אתר בריכת שחייה, מקווה טהרה, בית מרחץ, ספא, אולם ספורט, וביחידה מיוחדת במקום ציבורי לאכסון לפי טור זה שלצד פרט משנה (30), יש מקלחת נגישה אחת לפחות לפי טור זה שלצד פרט משנה (23) או מקלחת נגישה אחת לפחות משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מקלחת אחת לפחות בכל אחד מבין מדור נשים ומדור גברים, שמתקיימות בה הוראות אלה: (1) יכול ששטח רצפתה הוא חלק בלתי נפרד משטח התנועה בחלל שהיא נמצאת בו; (2) שטח רצפת המקלחת הוא 130 ס"מ x 90 ס"מ לפחות; בכניסה למקלחת אין כל סף או מכשול ברצפה; (3) הוקפה המקלחת במחיצות קשיחות, שטח הרצפה הכלוא בין המחיצות הינו 150 ס"מ x 150 ס"מ לפחות; (4) במקלחת יש מושב שמתקיימות בו הוראות אלה: (א) הוא מושב מתקפל ומידותיו 40 ס"מ x 40 ס"מ לפחות; (ב) קצותיו מעוגלים ומרקם פני המושב העליונים מונע החלקה; (ג) פני המושב נמצאים בגובה 45 ס"מ עד 50 ס"מ מפני הרצפה;	(א) קיימת מקלחת שנועדה להיות נגישה ולא עומדת בהוראות הבדיקה – אין עומדת בהוראות הבדיקה יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה או שתותקן מקלחת נגישה לפי פסקה (ב); (ב) נדרשת התקנת מקלחת – תותקן לפי הוראות חלק ח1;	(א) קיימת מקלחת שנועדה להיות נגישה ולא עומדת בהוראות הבדיקה – אין עומדת בהוראות הבדיקה יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג; (ב) נדרשת התקנת מקלחת – תותקן לפי הוראות הבדיקה שבטור ג;

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(ד) מיקום המושב מאפשר לאדם היושב על כיסא כאמור להפעיל את הברזים ולהשתמש במזלף; המושב אינו מפריע לשימוש במאחזי היד או בברזי המים במקלחת, ולא מהווה מכשול כשהוא במצב מקופל לאדם המצוי במקלחת; (ה) מושב כאמור יכול להיות פריק; (ו) המושב עמד בהצלחה בבדיקה חזותית ולפיה נמצא ש – (1) מתקיימות הוראות פסקה (4); (2) אין עיוותים במבנה המושב; (3) באזור החיבור בין המושב לקיר אין סימני שבר בקיר ובחיפיו או במושב עצמו, והכל לאחר שהונחה עליו מסה של 120 ק"ג לפחות; (5) בקיר המקלחת בסמוך לברזי ההפעלה שלה, נמצא מאחז יד קבוע לפי טור ג שלצד פרט משנה (22) והמוט האופקי בגובה שבין 70 ס"מ עד 90 ס"מ מעל פני הרצפה; (6) במקלחת יש משטף ידני באמצעות ציבור גמיש שאורכי אינו קצר מ-120 ס"מ; אם קיים בנוסף משטף עליון – יש בורר, המהווה חלק בלתי נפרד מברז המקלחת, שמאפשר בחירת יציאת המים מן המשטף העליון או מן המשטף הידני; את ברז המקלחת והבורר ניתן להפעיל בישיבה על המושב במקלחת; ברז המקלחת והבורר אינם נמצאים על הקיר שמאחורי המושב שבפסקה (4); (7) דלתות המצויות באגף המוביל למקלחת הן בלא מגיף דלת;		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(8) אם קיימת אמבטיה – (א) נמצא אחד מאלה: (1) משטח בנוי אופקי שרוחבו 60 ס"מ והוא משתרע לכל אורכה של הדופן הקצרה של האמבטיה בצדה המעוגל, באופן שמאפשר מעבר מכיסא גלגלים שעומד בצמוד ובמקביל לאמבטיה, אל המשטח ובחזרה; פני המשטח הם בגובה מפלס פני האמבטיה; (2) אדן שמשמש ספסל שרוחבו 25 ס"מ לפחות, לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה ובגובה מפלס פני האמבטיה; (ב) בקיר הצמוד לאורך האמבטיה, נמצא מוט אלכסוני באורך של 110 ס"מ לפחות; קצהו התחתון נמצא בגובה 5 ס"מ מעל דופן האמבטיה, וקצהו העליון נמצא בראש האמבטיה, בגובה שבין 65 ס"מ עד 75 ס"מ מהרצפה; מיקום המוט האלכסוני יהיה כך שיאפשר למשתמש להיתמך בהם ולייצב את עצמו בעת כניסה לאמבטיה, שהייה בה ויציאה ממנה; (ג) ברז האמבטיה נמצא לאורך הדופן הארוכה של האמבטיה בגובה שאינו עולה על 80 ס"מ מפני הרצפה; הברז הוא מסוג ברז עירוב בעל ידית מנוף ונוסף על כך נמצא מקלח יד עם צינור גמיש; נקודת תלייה אחת לפחות של מקלח היד היא בגובה שאינו עולה על 80 ס"מ מפני הרצפה; הברז ומקלח היד נמצאים בהישג ידו של משתמש היושב על קרקעית האמבטיה; (9) המתלים, אם קיימים, הם בניגוד חזותי לסביבתם.		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
(25)	מלתחה	בבניין קיים שיש בו שירות ציבורי של רחצה או שנהוג להחליף בו בגדים שלא לצורך מדידתם, כגון אתר בריכת שחייה, מקווה טהרה, בית מרחץ, ספא ואולם ספורט, קיימת מלתחה נגישה אחת לפי טור ג שלצד פרט משנה (23) או מלתחה נגישה אחת משותפת לשני המינים בחלל נפרד או מלתחה אחת בכל אחד מבין מדור נשים ומדור גברים; במלתחה כאמור מתקיימים הוראות סעיפים 2.1.2 ו-2.1.3 בת"י 1918 חלק 3.2, וטור ג שלצד פרט משנה (24)(9).	(א) קיימת מלתחה שנועדה להיות נגישה ולא עומדת בהוראות הבדיקה – יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה או שתותקן מלתחה לפי פסקה (ב) (ב) בדרישת התקנת מלתחה – תותקן לפי הוראות חלק ח1	(א) קיימת מלתחה שנועדה להיות נגישה ולא עומדת בהוראות הבדיקה – יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה או שתותקן מלתחה לפי פסקה (ב) (ב) נדרשת התקנת מלתחה – תותקן לפי הוראות הבדיקה שבטור ג
		סימן ז – פרטי בניין		
(26)	ניגוד חזותי במשתנה	במדור שירותים מובחנת משתנה מהקיר שסביבה באמצעות ניגוד חזותי על ידי שימוש באמצעים מתאימים.	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין
(27)	מפסקים וכפתורי הפעלה על משטח אנכי	(א) באמצעי הפעלה לשימוש הציבור בבניין קיים וביחידת אכסון מיוחדת בפרט, כגון מפסקים, כפתורים, לחצנים, ומתגים, מתקיימות הוראות סעיף 2.5 בת"י 1918 חלק 1;	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(ב) אם על אמצעי הפעלה לכלול לחיצים מובלטים או מידע בניגוד מישושי או חזותי – נמצאים הלחיצים בגובה שבין 110 ס"מ ל-140 ס"מ ובלבד שמתאפשרת גישה מהצד לאמצעי ההפעלה לפי סעיף 2.6.3.2 בת"י 1918 חלק 1; (ג) במקום ציבורי לאכסון יחול אחד מאלה: (1) באמצעי הפעלה כאמור בפרט משנה (א) מתקיים סעיף 2.5(ד) ו-(ה) בת"י 1918 חלק 1 והם יימצאו בחמישה אחוזים מיחידות האכסון; החובה לפי פרט משנה זה לא חלה על יותר מ-15 יחידות אכסון; (2) אפשר שלבקשת משתמש, וטרם כניסתו ליחידת אכסון שבה הוא אמור לעשות שימוש, התקין ביחידת האכסון איש שירות מטעם המקום, אמצעים מתאימים לצד או על אמצעי הפעלה כך שמתקיים בהם סעיף 2.5(ד) ו-(ה) בת"י 1918 חלק 1; ביצוע פרט משנה (ג) בא במקום החובה לעניין סעיף 2.5(ד) ו-(ה) ביחידות אכסון מיוחדות לפי פרטי משנה (א) ו-(ב).		
		סימן ח – מקומות מסוימים		
(28)	מקום להתקהלות	(א) בפרט משנה זה, "מקום להתקהלות" – מקום שמתכנסים בו בני אדם ובכלל זה אולם קולנוע, אולם תאטרון, אמפיתאטרון, אולם המשמש בית תפילה, אולם למשחקי ספורט, אצטדיון, אולם אירועים, חדר ישיבות, בית משפט, ובית דין;	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה;	לגבי בית קולנוע רגיל שמכיל 50 מקומות ישיבה לפחות זווית הראייה האנכית לראש המסך ממקום ישיבה מיוחד תהיה קרובה ככל האפשר

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(ב) במקום להתקהלות ישנם מקומות ישיבה מיוחדים, לפי הוראות אלה: (1) שטח הרצפה החופשי של מקום ישיבה מיוחד לאדם עם מוגבלות הוא ברוחב של 80 ס"מ לפחות ובאורך של 120 ס"מ לפחות; (2) על מקומות הישיבה המיוחדים חלים פרט 8.210(1) עד (2) ו-(4) לתקנות התכנון; (3) אם חזיתו של מקום ישיבה מיוחד גובלת במפלס נמוך יותר וקיימת סכנת נפילה, ישנם בחזית אמצעי הגנה אלה: (א) סף מוגבה או רכיב הגנה שבפניו העליונים בגובה 9 ס"מ לפחות ותחתיתו בגובה 5 ס"מ לכל היותר מעל פני רצפת השטח המיועד לכיסא גלגלים; (ב) מחסום שמונע סכנת נפילה של אדם הולך; (4) מיקומם של המקומות המיוחדים מאפשר לאדם עם מוגבלות ראות נוחה למוקד הפעילות במקום להתקהלות; המקומות המיוחדים לא נמצאים במעברים, ולפחות למחציתם צמוד מקום ישיבה רגיל; (5) במקומות להתקהלות כמפורט להלן מתקיימות, נוסף על האמור לעיל, הוראות אלה: (א) באולם קולנוע רגיל שמכיל 50 מקומות ישיבה לפחות, זווית הראייה לראש המסך אינה גדולה מ-40°; באולם קולנוע רגיל שמכיל פחות מ-50 מקומות ישיבה, במקום הזווית האמורה תבוא זווית של 45°; באולמות שבהם ההקרנה	על אף האמור, לגבי בית קולנוע רגיל, אם כדי לעמוד בדרישת זווית הראייה לראש המסך – תידרש התגברות על הפרש גובה בין מפלסים באמצעות מיתקן הרמה, כדי להגיע למקום ישיבה מיוחד – החייב בביצוע הגישות פטור מלעמוד בדרישת זווית הראייה לראש המסך	ל-40°; ואם מכיל פחות מ-50 מקומות ישיבה – זווית הראייה האמורה תהיה קרובה ככל האפשר ל-45°; נוסף על כך יחול האמור בטור ד לגבי התגברות על הפרשי גובה בין מפלסים. לגבי מקום שנערכת בו פעילות טקסית, דתית או רוחנית – החובה לבצע התאמות נגישות אינה חלה על חלקים במקום כאמור שעליהם מתרחש טקס דתי, פולחני או רוחני

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		נעשית על מסכי ענק שגובהם גדול מ-12 מטר והם מיועדים לצפייה תלת-ממדית, נמצאים מקומות ישיבה מיוחדים בשורות האחרונות; בסעיף זה, "זווית הראייה לראש המסך" – הזווית ש קודקודה במקום שבו נמצא ראשי של מי שיושב במקום ישיבה מיוחד, קרן אחת של הזווית מכוונת לאופק והקרן השנייה מכוונת לקצה העליון של המסך; (ב) באצטדיון, באולם המשמש לתחרויות ספורט, ובמקום להתקהלות המשמש למופעים ואירועים המוניים, ממוקמים מקומות הישיבה המיוחדים באופן שבעת שהקהל עומד על רגליו הוא לא מסתיר לאדם שיושב במקום מיוחד; (ג) במקום להתקהלות שמקומות הישיבה שבו מקיפים מוקד פעילות מכל עבריו ותפוסתו 1,000 איש לפחות (כגון אצטדיון, היכל ספורט או אמפיתאטרון), אפשר שמקומות הישיבה המיוחדים מתחלקים בין שתי הצלעות הארוכות, ככל שישנן, ובלבד שבתי שימוש נגישים ומקומות חניה נגישים קיימים בסמוך לצלע כאמור; (6) למקומות המיוחדים ומהם מובילה דרך נגישה לשאר השירותים הציבורים באותו מקום כגון בית שימוש נגיש או מזנון; (ג) לאורך מעבר צמוד לקיר של יציע (טריבונה) קיים בית אחיזה לפי פרט משנה (13); ואולם אין באמור בפסקה זו כדי לפטור מהמצאות אמצעי הנגשה לאדם עם מוגבלות בראייה הנדרש לפי טור זה; (ד) בבניין קיים שמתקיימים בו שני אלה:		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(1) נערכת בו פעילות טקס, דתית או רוחנית, באזורים נפרדים לגברים ולנשים, דרך קבע, כגון בית תפילה ובית לוויית; (2) לאחד מאזורים אלה, המיועד לגברים או לנשים, לא מובילה דרך נגישה דרך שטחי פנים של הבניין בדומה לאופן שבו מגיע הציבור לאזור זה (בפסקה זו – אזור נפרד); אפשר שעל אף האמור בטור ג שלצד פרט משנה 1(א) מתקיים אחד מאלה: (א) במפלס בבניין שאליו מוליכה דרך נגישה נמצאת קבוצת מקומות ישיבה שכוללת מספר מקומות מיוחדים שנדרשים לפי פרט משנה (ב)(2) באזור נפרד כאמור, אילו הייתה מוליכה אליו דרך נגישה; ולצד, מספר מקומות ישיבה רגילים שמספרם גדול פי 2 ממספר מקומות הישיבה המיוחדים; (ב) יכול שלאזור הנפרד מובילה דרך נגישה גם שלא מתוך הבניין; (ה) על אף האמור בטור ג שלצד פרט משנה 1(א), אפשר שהמקומות המיוחדים נמצאים במפלס שאינו חלק מהיציע ובלבד שמתקיימים כל אלה: (1) מתאפשר ממקום ישיבה מיוחד כאמור צפייה נוחה, השתתפות באירוע ואפשרות לעקוב באופן שוטף על ההתרחשות באירוע; (2) לצד המקומות המיוחדים נמצאים מושבים בכמות כפולה ממספר המקומות המיוחדים; (ו) במקום להתקהלות מאורגנת של הציבור שמקומות הישיבה שבו אינם מקובעים לרצפה, כגון באולם או בגן אירועים וכן בבתי אוכל, שליש לפחות משטח		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה						
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה						
		ההתקהלות העיקרי, כיחידה שלמה, הוא נגיש בתוכו וממנו ואל שאר השימושים הציבוריים במקום; נמצא חלק משטח ההתקהלות בשטחי החוץ של הבניין הקיים, גם שליש משטח התקהלות בשטחי חוץ הוא נגיש באותו אופן.								
(29)	עמדת שירות	בעמדת שירות מתקיימים הוראות לפי סעיף 19'ב לחוק.	-	-						
(30)	מקום ציבורי לאכסון יחידות אכסון מיוחדות	(א) בפרט משנה זה – "מקום ציבורי לאכסון א'" – מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבנייה להקמתו קדם ליום כ"ה באלול התשנ"ה (20 בספטמבר 1995); "מקום ציבורי לאכסון ב'" – מקום ציבורי לאכסון שמועד הוצאת היתר הבנייה להקמתו מיום כ"ה באלול התשנ"ה (20 בספטמבר 1995) ואילך; (ב) במקום ציבורי לאכסון ישנן יחידות אכסון מיוחדות לפי הוראות אלה: (1) מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי לאכסון שבו סך כל יחידות האכסון כמפורט בטור א להלן, אינו פחות מהאמור בטור ב לצדו לגבי מקום ציבורי לאכסון א', ואינו פחות מהאמור בטור ג לגבי מקום ציבורי לאכסון ב': <table><tr><th>טור א</th><th>טור ב</th><th>טור ג</th></tr><tr><td>סך כל יחידות האכסון במקום ציבורי</td><td>מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי</td><td>מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי</td></tr></table>	טור א	טור ב	טור ג	סך כל יחידות האכסון במקום ציבורי	מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי	(א) קיימת יחידת אכסון במקום ציבורי לאכסון או בבית אבות כאמור בפרט משנה (ד)(1) בטור ג', שנועדה להיות יחידת אכסון מיוחדת, ולא עומדת בהוראות הבדיקה לפי טור ג למעט בפרטי משנה (ב)(1) או (2) או פרט משנה (ד)(1) (להלן – סעיפי כמויות היחידות), יראו את הוראות הבדיקה למעט סעיפי כמויות היחידות, כהוראות ביצוע ההנגשה או שתוקם יחידת	(א) קיימת יחידת אכסון כאמור בפסקה (א) בטור ד' – אין (ב) נדרשת הקמת יחידה מיוחדת – תוקם יחידה מיוחדת לפי הוראות הבדיקה שבטור ג בכמות הנדרשת לפי סעיפי כמויות היחידות
טור א	טור ב	טור ג								
סך כל יחידות האכסון במקום ציבורי	מספר יחידות האכסון המיוחדות במקום ציבורי	מספר היחידות המיוחדות במקום ציבורי								

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה		
			אכסון א' לא נדרש	אכסון ב' לא נדרש
		מ-8 עד 75	1	1
		מ-76 עד 150	2	2
		מ-151 עד 225	3	3
		מ-226 עד 300	3	4
		לכל 75 יחידות אכסון נוספות	1	1
		(2) על אף האמור בפסקה (1), לצורך חישוב מספר יחידות האכסון המיוחדות הנדרשות לפי הטבלה במקום ציבורי לאכסון המשמש למגורים לתקופות ממושכות, כגון מעונות, יחושבו סך כל יחידות האכסון במקום הציבורי שבטור א כדלקמן:		
		(א) יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 3 משתמשים לכל היותר – תיחשב כיחידת אכסון אחת;		
		(ב) יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 4 ולא יותר מ-8 משתמשים – תיחשב כיחידת אכסון וחצי;		
		(ג) יחידת אכסון המותאמת לשימוש של 9 משתמשים לפחות – תיחשב כיחידת אכסון אחת ושלושת רבעי יחידת האכסון;		
		אכסון מיוחדת לפי פסקה (ב) נדרשת הקמת יחידה מיוחדת לרבות עקב אי-התקיימות הוראות הבדיקה לפי סעיפי כמויות היחידות, תוקם יחידה מיוחדת לפי הוראות חלק ח'1 בכמות הנדרשת לפי סעיפי כמויות היחידות		
		(ג) לגבי פסקה (ג) שבטור ג – יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		נוסף על האמור לעיל, אם קיימות חמש יחידות אכסון מיוחדות במקום ציבורי לאכסון כאמור, אחת מהן לפחות כוללת שני חדרי שינה שאחד מהם לפחות עונה לדרישות הנגישות לפי טור זה, או לחלופין יחידת אכסון מיוחדת אחת לפחות מקושרת ליחידת אכסון אחרת; (3) ביחידת אכסון מיוחדת יש שטח לסיבוב לפי הוראות סעיף 2.7.4 בת"י 1918 חלק 1 ומתאפשר לאדם עם מוגבלות המתנייע בכיסא גלגלים, להגיע למרכיבים השימושיים ביחידה המיוחדת, לרבות חדר רחצה ומרפסת, אם קיימת, חרף קיומם של רהיטים; (4) בכל אגף דלת ביחידה מיוחדת קיים אמצעי עזר לסגירה לפי הוראות סעיף 2.3.7.2 בת"י 1918 חלק 3.1; (5) היחידה המיוחדת מכילה לפחות אסלה, כיור רחצה ומקלחת; (6) כל קבועות השרברבות על אבזריהן ממוקמות כך שנותר מן הצד שממנו ניגשים אליהן, מרחב חופשי שקוטרו 130 ס"מ לפחות, והוא משתרע ממפלס הרצפה עד לגובה של 68 ס"מ לפחות מעל הרצפה; (7) ביחידה מיוחדת יש מקלחת שמתקיימות בה הוראות טור ג שלצד פרט משנה 24; (8) גובה מושב האסלה הוא 42 ס"מ עד 45 ס"מ מהרצפה; נוסף על כך יש במקום הגבהה לאסלה שאינה מקובעת שלאחר הצבתה מגיע גובה המושב ל-45 ס"מ עד 50 ס"מ; הגבהה לאסלה שאינה בשימוש תהיה במקום נגיש בתוך תא השירותים;		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		בצד האסלה, במקביל לציר האורך שלה, נותר מרחב חופשי ברוחב 80 ס"מ לפחות; לצד האסלה ישנם מאחזי יד כאמור בטור ג שלצד פרט משנה (22); אפשר שמאחזי יד אלה ניתנים לפירוק ובלבד שהם מאוכסנים בה זמינים לשימוש מיידי; (9) ברזים ביחידה מיוחדת הם ברזי ידית או ברזים המופעלים באמצעי אלקטרוני, ומצויים בהישג ידו של אדם היושב בכיסא גלגלים; (10) גובהו העליון של הכיור הוא בין 80 ס"מ ל-90 ס"מ מן הרצפה, ומתחתיו שמור חלל חופשי עד לגובה 68 ס"מ לפחות; ברז הכיור מורכב לכיור עצמו או למשטח אופקי הצמוד לו; נוסף על כך מתקיימות הוראות סעיף 2.11.7.2 (א) ו-(ב) בת"י 1918 חלק 3.1 ובמקום ה-75 ס"מ" בסעיף 2.11.7.2 (א) יבוא 70 ס"מ"; (11) ביחידה מיוחדת נמצאת מראה לפי הוראות סעיף 2.11.9 (ד) בת"י 1918 חלק 3.1; (12) אבזרי העזר, כגון מתלי מגבות ובגדים, מחזיקי נייר, מייבשי שיער וכיוצא באלה, נמצאים בטווחי הגעה משותפים לפי הוראות סעיף 2.6.4 בת"י 1918 חלק 1; (ג) במקום ציבורי לאכסון מן המנויים בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק, שחייב באמצעותן של יחידות אכסון מיוחדות לפי פרט משנה (ב), מתקיימות הוראות אלה: (1) במספר יחידות אכסון כמספר יחידות האכסון המיוחדות שמקום ציבורי כאמור חייב בהמצאותן לפי פרט משנה (ב), נמצא בכל פתח של יחידות אכסון מנעול, הננעל באמצעות מפתח פשוט; (2) מפתח כאמור		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		מאפשר נעילה ופתיחה של דלת בפתח כאמור בפסקה (1) מחוץ ומתוך יחידת אכסון, במפתח יחידה הזזה לכל הפתחים ולכל היחידות; לעניין זה, "מפתח" – כגון מפתח פתיחת דלת מעלית המצוי בידי כבאי; פרט משנה זה יחול גם במקום ציבורי לאכסון המנוי בפרט (7) בתוספת הראשונה לחוק שלא חייב ביחידת אכסון מיוחדת ובמקום כאמור יתקיים ההסדר האמור ביחידת אכסון אחת לפחות; (ד) בבית אבות – (1) שיעור יחידות האכסון המיוחדות הוא לפחות 10 אחוזים מסך כל יחידות האכסון בבניין ולא פחות מאחת; (2) ביחידת אכסון שאינה יחידת אכסון מיוחדת נמצא מאחז יד במקלחת ומאחז יד בבית השימוש. מאחזי יד כאמור יאפשרו למשתמש להיתמך בהם ולייצב את עצמו, בעת שימוש במקלחת או בתא בית השימוש, לפי העניין, לרבות בעת שהוא נכנס ויוצא ממקומות אלה.		
(31)	מקום לספורט ומשחקים	(א) משטח בבניין קיים המשמש לאימונים ולתחרויות ספורט, או למשחקים ושעשועים, כגון כדורת, הוא נגיש לאדם עם מוגבלות; נגישות כאמור מאפשרת לו לגשת למשטח או לעמדת המשחק שבה ולעשות שימוש, לשחק ולהשתעשע יחד עם שאר הציבור באופן שמקנה לו חוויה דומה לזו של אדם שאינו עם מוגבלות; (ב) ל-50% לפחות מהמשטחים האמורים בפרט משנה (א) המשמשים לאותה מטרה מובילה דרך נגישה לפי הוראות טור זה, ולא פחות מאחד; עלה שיפוע הקרקע הטבעית בסביבה על 20%, במקום 50% האמורים	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		יבוא 20%; (ג) במיתקן אחד לפחות לשתיית מים המצוי ליד משטח כאמור בפרט משנה (א) מתקיים פרט 8.224 בתקנות התכנון; (ד) אם יש מקומות ישיבה לצד המשטח כאמור בפרט משנה (א), כגון מגרש כדורסל שלצדו ספסל, אך לא בהיקף וכמות של מקום להתקהלות כמשמעותו בטור ג שלצד פרט משנה (28), נמצאים לצד מקומות הישיבה האמורים שני מקומות פנויים שבכל אחד מהם יכול אדם היושב בכיסא גלגלים להימצא יחד עם היושבים על הספסל.		
(32)	אתר בריכת שחיה	(א) בסעיף זה, "פארק מים" – כהגדרתו בתקנות בריכות שחייה; (ב) לאדם עם מוגבלות יש באתר בריכת שחייה קיים ובפארק מים קיים, נגישות רציפה – (1) לבית שימוש נגיש, למלתחה ומקלחת נגישות, בהתאמה, לפי טור ג לצד פרטי משנה (21), (24) ו-(25); (2) בלי לגרוע מהאמור בפסקה (1), למוקד אחד לפחות מכל סוג מקום מהמפורטים להלן: אתר הצללה, אתר שיזוף, ופינת פיקניק, ככל שקיימים; (3) לשפת בריכת השחייה העיקרית באתר ולשפת בריכת פעוטות לפחות; היו באתר בריכת שחייה 3 בריכות שחייה לפחות – יש לאדם כאמור נגישות עד לשפת מחצית לפחות מסך כל בריכות השחייה באתר ובכללן בריכת השחייה העיקרית ובריכת פעוטות; (4) לתוך המים של בריכת השחייה	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה; ואולם הוראות הבדיקה לא יחולו על בריכת שחייה לספורט כהגדרתה בפרט 21.1.1.1 בתקנות התכנון שעומדת בכללי FINA, ככל שהן סותרות את כללי FINA; לעניין זה, "כללי FINA" – הכללים שקובעת מזמן	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		העיקרית לפחות; נגישות כאמור לתוך המים היא לפי הוראות סעיף 2.12 ב"ת"י 1918 חלק 2; (ג) בבריכות שחייה שבהן נהוג לתחום מסלולים לשחייה מסומנים על קרקעית הבריכה מסלולי השחייה באמצעות פסים בניגוד חזותי לסביבתם; (ד) קיימות בבריכת שחייה מדרגות המובילות לתוך המים, יש בהן בית אחיזה באופן שמאפשר לאדם עם מוגבלות לאחוז בו לפי בחירתו, ביד ימין או ביד שמאל;	לזמן הפדרציה הבין-לאומית לשחייה – Federation Internationale de natation (FINA) בנוגע לבריאות שחייה לאימונים וספורט, ובכלל זה בעבור משחקים אולימפיים	
(33)	בית סוהר ובית מעצר	בבתי סוהר ובבתי מעצר מתקיימות הוראות אלה: (1) דרך נגישה רציפה מובילה ממקום חניה נגיש למקומות בבית סוהר ובבית מעצר שמותרת לציבור המבקרים גישה אליהם, לרבות לאזורי המתנה או קבלת שירות, ומקום מפגש עם מבקרים ועם עורכי דין ולבית שימוש נגיש למבקרים; (2) יחידות מיוחדות – (א) סך כל היחידות המיוחדות לפי טור ג לצד פרט משנה (30) בכל בתי הסוהר ובתי המעצר בישראל, אינו פחות מאחוז אחד מסך כל תאי הכליאה בבתי סוהר ובבתי המעצר בישראל, לפי העניין; (ב) שירות בתי הסוהר הורה באילו בתי סוהר ובתי מעצר, לפי העניין, מבין המצויים בצפון, מרכז, ודרום ישראל (להלן – המחוזות) נמצאות יחידות מיוחדות שמספרן יחסי לכמות תאי הכליאה באותו מרחב; חלוקה זו נערכה באופן שהבטיח,	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		שבכל סוג של בתי סוהר ובתי מעצר בכל אחד ממחוזות אלה, נמצאות יחידות מיוחדות ולא פחות מיחידה מיוחדת אחת; בפרט משנה זה, "סוג של בתי סוהר או בתי מעצר" – בית סוהר או בית מעצר המיועד לאוכלוסייה מסוימת, כגון אסירים פליליים, אסירים ביטחוניים וכיוצא באלה; (3) בבית סוהר ובבית מעצר שנמצאות בהם יחידות מיוחדות לפי פסקה (2), קיימת לאסיר שהוא אדם עם מוגבלות נגישות רציפה מהיחידה המיוחדת שהוא כלוא בה לכל המקומות בבית הסוהר שבהם נמצא אסיר כחלק משגרת הפעילות בבית הסוהר ובכל המקומות שניתן בהם שירות לאסיר, לרבות חדר אוכל, מרפאה, מועדון, חצר שבה מאפשרים לאסירים להתהלך, מקום מפגש עם עורך דין ועם מבקרים; (4) בבניין קיים שבו תא לעצירים בשימוש משטרת ישראל, ובתאי המתנה בבתי משפט ובבתי דין מתקיימים הוראות אלה: (א) לתא לעצירים אחד לפחות מובילה דרך נגישה לפי הוראות טור זה; בתא יש שטח רצפה פנוי ממכשולים שמתקיימים בו הוראות סעיף 2.7.4 ת"י 1918 חלק 1; (ב) מתא לעצירים מובילה דרך נגישה לפי הוראות טור זה לבית שימוש נגיש לפי טור ג שלצד פרט משנה (21).		
(34)	מקווה טהרה	(א) בפרט משנה זה, "מקווה מסוים" – מקווה טהרה אחד לפחות בבניין קיים (להלן – מקווה קיים), בכל אחד מאלה: (1) יישוב שבו 50,000 תושבים יהודים לפחות; (2) יישוב שהורה עליו השר לשירותי דת		


טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		בכפוף לאמור בפרט משנה (ד); ואולם אם מתגוררים ביישוב 100,000 תושבים יהודים לפחות, יהיה מקווה קיים על כל 100,000 תושבים יהודים ביישוב; (ב) במקווה מסוים מתקיימים כל אלה: (1) דרך נגישה לפי הוראות טור זה מובילה מהכניסה לבניין, לבית שימוש נגיש לפי טור ג לצד פרט משנה (21), למקלחת נגישה לפי טור ג לצד פרט משנה (24), למלתחה נגישה לפי טור ג לצד פרט משנה (25) ולבור הטבילה; (2) לאורך הדרך הנגישה מהמקלחת הנגישה ועד לבור הטבילה, בצדה האחד, ואם אפשרי מבחינה טכנית – גם בצדה השני, יש בית אחיזה לפי פרט משנה (13) באופן שאדם עם מוגבלות המסוגל להלך, יכול להיעזר בבית האחיזה בדרכו מהמקלחת עד לתוך בור הטבילה לרבות בעת שהוא עושה שימוש במדרגות הירידה לבור הטבילה; (3) במקלחת נגישה, ליד בור הטבילה ובתוכו, בוצעו הכנות להתקנת ולתפעול מיתקן הרמה המאפשר להכניס אדם עם מוגבלות בניידות לתוך המים ולהוציאו החוצה מהם כל לפי דיני ההלכה; מיתקן ההרמה יהיה לפי הוראות שיותקנו לפי סעיף 19יב לחוק; (ג) במקווה מסוים כמפורט להלן, נמצא, נוסף על האמור בפרט משנה (ב), מיתקן הרמה לפי סעיף 19יב לחוק; מיתקן הרמה כאמור מאפשר להכניס אדם עם מוגבלות בניידות לתוך המים לפי דיני ההלכה ולהוציאו החוצה מהם;		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		(1) ביישוב שבו 100,000 תושבים יהודים לפחות – נמצא מקווה מסוים אחד שבו נגישות לתוך מים; היו ביישוב 300,000 תושבים יהודים לפחות – נמצאים שני מקוואות מסוימים שבהם נגישות לתוך המים; היו ביישוב 500,000 תושבים לפחות – נמצאים שלושה מקוואות מסוימים שבהם נגישות לתוך מים, וכך הלאה; השר לשירותי דת יורה בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה מי הם המקוואות המסוימים שבהם יבוצעו התאמות הנגישות שיאפשרו לאדם עם מוגבלות להיכנס ולצאת מן המים; (2) לפי דרישת אישה עם מוגבלות שפנתה לשר לשירותי דת באמצעות הרשות המקומית או המועצה הדתית לגבי המקווה המסוים המשמש אותה; הסדר זה לא יחול על מקווה מסוים ביישוב כאמור בפסקה (1); (ד) השר לשירותי דת יורה בתוך שנה מיום תחילתן של תקנות אלה על פריסה ארצית של המקוואות הקיימים ביישובים שמתגוררים בהם פחות מ-50,000 תושבים יהודים, שיותאמו לפי תקנות אלה; פריסה כאמור תבטיח שאישה עם מוגבלות לא תיסע יותר מ-20 ק"מ מיישוב מגוריה למקווה הנגיש הקרוב; היה זה אזור עם צפיפות יישובים נמוכה או אזור הררי – לא תיסע יותר מ-30 ק"מ.		
(35)	מקלט קיים	במקלט שבו –	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה ובלבד שלא תהיה בביצוע	אין
		(1) היה הפרש גובה שאינו עולה על 1.5 מטר בין מקום נגיש מחוץ למקלט ובין החלל העיקרי של המקלט; (2) לא הייתה מניעה מסיבות הנדסיות להתגבר על הפרש הגובה האמור		

טור א	טור ב	טור ג	טור ד	טור ה
פרט משנה	נושא	הוראות הבדיקה	הוראות להתאמת נגישות ראשונה	הוראות להתאמת נגישות שנייה
		בפסקה (1); התגברו בהצלחה על הפרש הגובה האמור באמצעות דרך נגישה לפי הוראות טור זה שאינה כוללת מיתקן הרמה; אפשר שלעניין זה, שולבו רכיבים פריקים ויציבים כאמור בטור ג לצד פרט משנה (8), כדי להתגבר על הפרש גובה בסף שאינו עולה על 10 ס"מ.	התאמת נגישות סתירה להוראות תקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990	
(36)	תצפית	לעמדת תצפית בבניין קיים המשמשת את הציבור, מובילה דרך נגישה שמאפשרת לאדם עם מוגבלות המתנייד בכיסא גלגלים תצפית אל נושא הצפייה; דרך כאמור מובילה גם אל אחד לפחות מאמצעי הצפייה במקום ככל שקיימים.	יראו את הוראות הבדיקה שבטור ג כהוראות ביצוע ההנגשה	אין


נספח א לתוספת הראשונה – מעבר בפתח ותוואי המשנה כיוון

(פסקה (ה) בטור ג שלצד פרט משנה (5) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה)

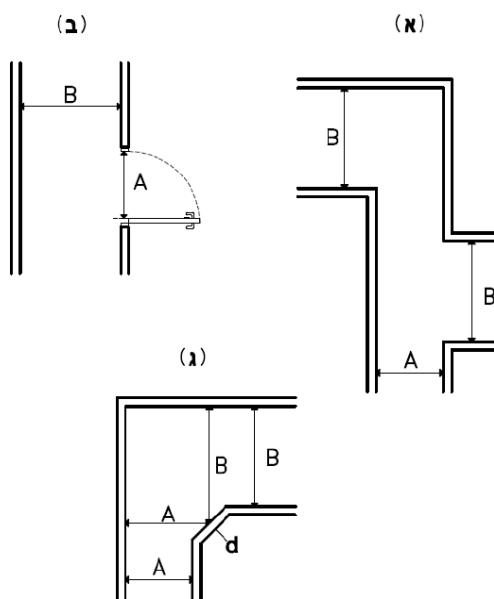

נספח ב – בית שימוש נגיש

(פסקה (ז) בטור ג שלצד פרט משנה (21) ופסקה (ב)(2) בטור ה שלצד פרט משנה (21) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה)

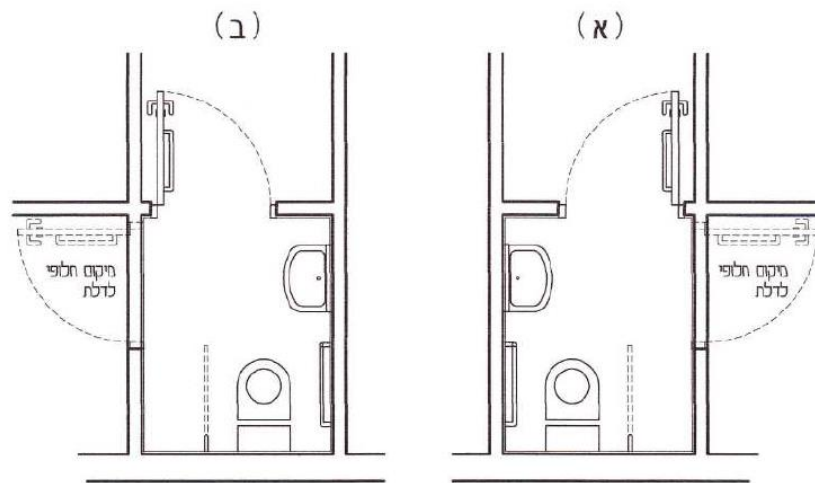

נספח ג – תא שירותים מותאם עם מאחז יד

(פסקה (ב)(3) בטור ה שלצד פרט משנה (21) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה)

אם רוחב תא בית השימוש בין דפנותיו הפנימיות 80 ס"מ לפחות יחולו הוראות אלה:

(1) גובה מושב האסלה, בכלל זה תוך שימוש בהגבהה לאסלה, הוא 45 ס"מ עד 50 ס"מ מפני הרצפה; נעשה שימוש בהגבהה לאסלה, מתקיימים בהגבהה כל אלה: (א) היא מחוברת חיבור של קבע יציב לאסלה באמצעות צירים באופן שמאפשר לעשות שימוש באסלה יחד עם המגביה או בלעדיו; (ב) היא עשויה מחומר קשיח וניתנת לחיטוי וניקוי בקלות; (ג) היא מחוברת לאסלה בחיבור שמבטיח את עמידותה בתנאי השימוש באמצעות ברגים עשויים מתכת עמידה בשיתוך (קורוזיה);

(2) דלת התא נפתחת החוצה ויתקיימו בה הוראות פסקה (4) שלצד פרט משנה (14) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה;

(3) יימצא מאחז יד קבוע מצדו האחד של מי שיושב על האסלה, שיתקיימו בו הוראות סעיפים 2.11.6.3 ו-2.11.6.4 בת"י 1918 חלק 3.1 למעט בעניינים אלה:

(א) פניו העליונים יהיו בגובה 18 ס"מ עד 24 ס"מ מפני מושב האסלה;

(ב) נקודת המפגש בין המוט האנכי לאופקי תימצא במרחק 20 ס"מ מעבר לקצה הקדמי של מושב האסלה;

אם רוחב תא בית השימוש בין דפנותיו הפנימיות 90 ס"מ לפחות – ייוסף מאחז יד קבוע אופקי שאורכו 60 ס"מ לפחות, בקיר הנגדי, מול ובאותו גובה של מאחז היד שנזכר למעלה;

(4) על כנף הדלת החיצונית יימצא שלט ועליו רשום "תא עם מאחז יד";

למען הסר ספק, בית שימוש כאמור לא ייחשב בית שימוש נגיש לפי תקנות אלה.

תוספת שנייה

פטור מהתאמות נגישות מסוימות

(תקנה 9(א))

1. בתוספת זו,

"**התאמות נגישות מסוימות**" – התאמות הנגישות שבטור ג בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה (להלן – **טור ג**) למעט אלה המפורטות בטור ג לצד פרטי משנה (2), (9)(3) עד (7)(א) ו-(8), (12), (13), (15), (16), (17), (19), (20), (26), (27) בהוראות הדנות בביצוע סעיף 2.5(ד) ו-(ה) בת"י 1918 חלק 1, 30(ג), ו-32(ג) ו-(ד), לפי העניין;

"**שטח**" – השטח בבניין קיים, במטרים רבועים, שבו שווה הציבור או מקבל את השירות הציבורי.

2. מקומות אלה פטורים מהתאמות נגישות מסוימות –

(1) יציע (גלריה) ששטחו אינו עולה על 250 מ"ר והשימוש בו זהה לזה שבקומה העיקרית שבה הוא מצוי; לעניין זה, "**יציע**" – כהגדרתו בתוספת השלישית לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר תנאים ואגרות), התש"ל-1970;

(2) בניין קיים שמתקיימים בו כל אלה:

(א) מכיל לא יותר מ-4 קומות ושטח כל קומה שבו אינו עולה על 400 מטרים רבועים;

(ב) יש בו שילוב של שירותים ציבוריים שהם משרדים, ונוסף על כך בתי מלאכה או תעשייה;

(3) מקום ציבורי לאכסון המכיל עד 7 חדרי אירוח (צימרים), פטור מהתאמות נגישות מסוימות בשטחים הציבוריים במקום כאמור.

3. חייב בביצוע נגישות פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות בבניין קיים או בחלקו כדי ל הנגיש הפרש גובה העולה על 15 ס"מ בין פני דרך ציבורית לסף הכניסה הראשית לבניין קיים אם התקיימו כל אלה:

(1) הבניין הקיים או חלקו נמצא בחזית מסחרית לאורך רחוב, והמרחק מקצה דרך ציבורית לכניסה אליו אינו עולה על 1 מטר;

(2) שטחו של הבניין הקיים או חלקו אינו עולה על 100 מטרים רבועים;

(3) חלק הבניין הקיים אינו מצוי בבניין שקיים לגביו גורם המנהל את שטחיו המשותפים, כגון חנות בתוך בניין קיים המשמש מרכז קניות שלגביו קיים גורם המנהל את שטחיו המשותפים.

4. מקום ציבורי לאכסון שהתקיימו בו כל המפורטים להלן, פטור מהתאמות נגישות מסוימות; פטור כאמור לא יחול על חלקים במקום ציבורי לאכסון כאמור שבהם ניתנים שירותים ציבוריים המיועדים לציבור כולו ולא רק למתאכסן במקום ציבורי כאמור:

(1) מכיל עד 75 יחידות אכסון;

(2) מקום ציבורי לאכסון א כהגדרתו בפסקה (א) בטור ג שלצד פרט משנה 30 בטבלה שבפרט 2 בתוספת הראשונה;

(3) קיים הפרש גובה שהתקיימו בו כל אלה:

(א) הוא נמצא בדרך באחד ממקטעים אלה: בין מפלס דרך ציבורית או בין מקום חניה של הבניין, למפלס כניסה למקום הציבורי לאכסון, או בין מפלס כניסה למקום ציבורי לאכסון לבין חלל במקום ציבורי לאכסון שבו ניתן לראוי להקים יחידה מיוחדת;

(ב) הפרש הגובה יהפוך לנגיש רק אם יותקן בו מיתקן הרמה.

5. (א) חייב בביצוע נגישות האחראי ל הנגשת חלק מסוים מבניין קיים (להלן – **החלק המסוים**) ומתקיימים כל המפורטים להלן, פטור מביצוע התאמות נגישות מסוימות:

(1) הדרך מהכניסה לבניין הקיים ועד לחלק המסוים עוברת ברכוש משותף שבו חסרות התאמות נגישות לפי תקנות אלה שגורמות לאי-רציפות הנגישות בדרך זו;

(2) בדרך האמורה בפסקה (1) קיים הפרש גובה לאורך מדרגות שגובהו המצטבר עולה על 1.5 מטר;

(3) החייב בביצוע נגישות לגבי הרכוש המשותף פטור לפי תקנות אלה מביצוע התאמות הנגישות החסרות ברכוש המשותף וכל עוד הוא פטור כאמור.

(ב) חייב בביצוע נגישות לגבי הרכוש המשותף חייב להודיע לחייב בביצוע נגישות האחראי לחלק המסוים בתוך 21 ימים ממועד התגבשות הפטור או פקיעתו, על התגבשות או פקיעה כאמור.

תוספת שלישית

פטור מבית שימוש נגיש

(פסקה (א) בטור ג שלצד פרט משנה (21) בטבלה בפרט 2 בתוספת הראשונה)

1. בתוספת זו –

"הל"ת" – כמשמעותם בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970;

"שטח" – השטח בבניין קיים, במטרים רבועים, שבו שווה הציבור או מקבל את השירות הציבורי.

2. בניין קיים פטור מבית שימוש נגיש בכפוף למפורט להלן –

(1) לא מצוי בו בית שימוש המשמש בפועל את הציבור המבקר בו, ואין בו בית שימוש המיועד לשימוש הציבור לפי הל"ת כנוסחו במועד הוצאת היתר הבנייה לבניין;

(2) בניין קיים שהוא גן ילדים פרטי או מעון ילדים פרטי והוא דירה או חלק מדירה בבית מגורים, ושאינם חלק מרשת של גנים או מעונות;

(3) בניין קיים או חלק ממנו ששטחו עד 100 מ"ר, אפילו אם יש בו בית שימוש לשימוש הציבור, ובכפוף לאלה:

הבניין הקיים לפי התוספת הראשונה לחוק	ממדים מרביים שמזכים בפטור מבית שימוש נגיש
בניין שעיקר שימושו הוא בית שימוש לציבור, תחנת דלק, משרד או מקום המשמש, בדרך כלל, ארגון עובדים או מפלגה	לא פטור
מסעדה, בית קפה, בר או כל מקום שמגשים בו מזון ומשקאות, מקום שנערכת בו פעילות טכסית, רוחנית או משמש כבית תפילה ובלבד שמקום כאמור אינו חלק ממקבץ מבנים המכיל מקומות עם שימוש ציבורי דומה, בית תמחוי שאינו ברשות מוסד ממשלתי, לאומי או רשות מקומית, ספרייה לעיון	שטחו אינו עולה על 50 מ"ר
בית מרקחת, מקום לממכר תרופות שלא בבית מרקחת, מכבסה לרבות שירות לניקוי יבש, סוכנות ביטוח, סוכנות לתיווך מקרקעין, סוכנות נסיעות, סנדלריה, מרכז אינטרנט, גלריה, בניין המשמש באופן קבוע לתערוכות, ספרייה להשאלה.	שטחו אינו עולה על 150 מ"ר
מוסך	שיש בו לא יותר משש עמדות עבודה
מרכול, מכולת, סופרמרקט, כלבו, מקום למכירת מזון, חנות, קיוסק, או כל מקום המשמש לקניות או להשכרת ציוד	שטחו אינו עולה על 250 מ"ר
קלפי	בכל גודל

ו' בחשוון התשע"ב (3 בנובמבר 2011)

יעקב נאמן

שר המשפטים

עמדת נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
בעניין ערכות תקשורת תומכת וחליפית בשירותי רווחה

לאחרונה הגיעו לנציבות מספר פניות בעניין חובת ההחזקה של **ערכת תקשורת תומכת וחליפית** (להלן: "**ערכת תת"ח**") בלשכות רווחה מקומיות, על רקע פניות מטעם צד ג' בעניין הפרה לכאורה של החובה להחזיק ערכות כאמור וכן עתירה מנהלית בעניין זה שהוגשה כנגד מספר רשויות מקומיות.

לצורך בירור השאלה המשפטית, נערכה בנציבות בדיקה בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 ובתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 שהותקנו מכוחו, וכן בפרוטוקולים של דברי הכנסת מוועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (להלן: "**החוק**"; "**התקנות**" / "**תקנות השירות**"; "**ועדת המשנה**").

מעיון בהם עולה כי כוונת מתקין התקנות הייתה לאפשר לאנשים עם מוגבלות גופנית או שכלית, הגורמת להיעדר יכולת לדבר או לכתוב, לקבל את השירות בדרך המתאימה להם. מטרה זו אמורה להיות מוגשמת הן באמצעות ערכת תת"ח הן באמצעות אמצעי תת"ח, שני כלים שונים המשלימים זה את זה באופן שיתואר להלן.

ערכת תקשורת תומכת וחלופית (ערכת תת"ח)

בשל חשיבותם הגבוהה של שירותי רווחה עבור אנשים עם מוגבלות, הותקן סימן י"ד לתקנות השירות, שעניינו **נגישות בשירותי רווחה**, ומוסיף על חובות הנגישות הכלליות הקבועות בתקנות השירות. תקנה 74(א) מסדירה את החובה לעשות שימוש בערכת תת"ח, כאמור להלן:

74. ערכת תקשורת בשירותי רווחה

(א) נוסף על ביצוע התאמות נגישות לפי תקנות 9 עד 34 לפי העניין, חייב בביצוע התאמות נגישות לשירותי רווחה יעשה שימוש, לפי הצורך, בערכת תקשורת תומכת וחליפית מסוג לוחות תקשורת מודפסים על גבי נייר או קרטון, הכוללים מילים, מושגים או משפטים המוצגים באותיות, סמלים או איורים, המותאמת למונחים שנעשה בהם שימוש בשירותי הרווחה.

(ב) לשכת רווחה **תחזיק** ערכה אחת לפחות כאמור בתקנת משנה (א). (**ההדגשות אינן במקור**)

מדובר, אם כן, בנייר או קרטון שעליו מופיעים סמלים שונים הקשורים לשירותי הרווחה, באופן שניתן להצביע עליהם ביד, ברגל או במבט. הסמלים אמורים להיות מובנים באופן אינטואיטיבי ופשוט, כך שאדם עם מוגבלות בתקשורת יוכל להיעזר בהם על מנת לתקשר עם נותן השירות.

על פי תקנת משנה (ב), ערכת תת"ח אמורה להימצא בכל לשכת רווחה לשימוש כלל הציבור. על נותן השירות חובה לעשות בה שימוש "לפי הצורך", כלומר, להציע אותה לאדם עם מוגבלות המתקשה לתקשר ולהיות מיומן בשימוש בה.

אמצעי תקשורת תומכת וחלופית (אמצעי תת"ח)

אמצעי תקשורת תומכת וחלופית הוגדר בתקנה 1 לתקנות כאמור (להלן: "אמצעי תת"ח"):

"אמצעי תקשורת תומכת וחלופית" – אמצעי עזר אשר מאפשר תקשורת עם אדם עם מוגבלות בדיבור או בכתיבה; האמצעי יכול שיכלול לוחות או מחשבים שבהם מסרים בתמונות, איורים, סמלים, אותיות, מילים או משפטים קצרים;

אמצעי תת"ח הוא אמצעי אישי המותאם לצרכיו של המשתמש על ידי קלינאי תקשורת או מטפל, כך שיוכל לתקשר באמצעותו על אף המוגבלות הגורמת להיעדר היכולת לדבר. המשתמש בדרך כלל נושא אותה עמו (בדומה למכשיר שמיעה).

לדוגמא, אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית, המוגבל ביכולת שלו לדבר, שיש ביכולתו להצביע פיזית על סמלים יוכל להשתמש בלוח תקשורת ידני או אלקטרוני המציג סמלים או מילים שיסייעו לבן שיחו להבין את כוונתו. לעומתו, אדם עם מוגבלות פיזית, שאין ביכולתו לדבר או להצביע פיזית, יוכל להיעזר בלוח תקשורת ממוחשב שיוכל לעקוב אחר תנועות עיניו ובאמצעותו לדבר עם בן שיחו.

יובהר כי נותן השירות אינו מספק את אמצעי התת"ח, אך הוא מחויב להסתייע באמצעי האישי שהאדם עם המוגבלות משתמש בו דרך קבע, על מנת לתת לו את השירות. יצוין, כי במקרים בהם לאותו אדם יהיה מלווה שיסייע לו בתקשורת עם נותני השירות השונים, על פי תקנה 29(ד)(13) על נותן השירות חלה החובה להסתייע גם באותו מלווה לצורך מתן השירות לאדם עם המוגבלות.³

הקשר בין ערכת תת"ח לאמצעי תת"ח

ככלל, על נותני שירות ציבורי חלה חובה להנגיש עבור אדם עם מוגבלות את המידע שנ ניתן אודות השירות וכחלק ממנו, בין היתר תוך הסתייעות באמצעי תת"ח אישי שהוא נושא עמו, כאמור בתקנה 29(ד)(13) לתקנות.

29. התאמות נגישות למידע

(א) מידע הנמסר לכלל הציבור ומידע הנמסר באופן פרטני, על אודות כל שירות ציבורי וכחלק ממנו, בכתב או בעל פה, לרבות בטפסים, חוברות מידע עלונים ופרסומים הניתנים לכלל הציבור או לחלק בלתי מסוים ממנו, מכתבים והודעות, וכן מידע הנמסר באמצעות הטלפון, למעט פרסומות, ולמעט מידע המסופק באמצעות האינטרנט שבוצעו בו התאמות הנגישות לפי סימן ג' ולגבי אותן התאמות בלבד, יימסר לבקשת אדם עם מוגבלות, באופן שיבטיח לו נגישות למידע ולקבלת השירות בכפוף לתקנות המשנה שלהלן.

.. (ב)

.. (ג)

(ד) בכפוף לתקנות משנה (ב) ו-(ג) נותן שירות יספק את המידע כאמור בתקנת משנה (א) באמצעות התאמות נגישות אלה:

(13) לאדם המסתייע באמצעי תקשורת תומכת וחלופית אישיים, יינתנו שירות או מידע על אודות השירות תוך הסתייעות באמצעים כאמור, לרבות תוך הסתייעות באדם המלווה אותו ומסייע לו דרך קבע בתקשורת;

ערכת תת"ח אינה אמורה להוות תחליף לאמצעי תת"ח של האדם עם המוגבלות, אלא להוות אפשרות נוספת עבור אנשים עם מוגבלות לקבל את השירות לו הם זקוקים בלשכות הרווחה.

לעניין זה ראו דבריה של הגב' מירב גת, יועצת "האגף לטיפול באדם עם פיגור שכלי" (כשמו אז) במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, בדיוני ועדת המשנה, לאחר קריאת הנוסח שהוסכם על חברי הוועדה לתקנה 74(א):⁴

"אנחנו חושבים שהנוסח הוא נכון, גם ברמה המקצועית וגם ברמת השירות שנוכל לתת. בסך הכל, רק פשוט להבין שלרוב האנשים שמשתמשים בתקשורת התומכת החלופית, בדרך כלל יש להם את הערכות שלהם, או את המכשירים שלהם, והם באים אתם. זה משהו שנועד לתת שירות טוב יותר למי ש מאיזה שהיא סיבה לא יגיע עם הערכה שלו."

בדיוני ועדת המשנה נדונה השאלה האם נכון יהיה לחייב החזקה של ערכות תת"ח בכל לשכות הרווחה או שמא ניתן להסתפק בהחזקתן רק בלשכת הרווחה הראשית בכל רשות מקומית. לבסוף הוחלט, כאמור בתקנות, כי יש להחזיק ערכת תת"ח בכל לשכות הרווחה, ללא תלות בגודל הלשכה או בהיקף פעילותה, וזאת בשל העלות הנמוכה המוערכת של ערכה כאמור (כמה מאות שקלים ברכישה חד פעמית), בשקלול עם ההסתברות הגבוהה להתעוררות הצורך להשתמש בערכה, אם יגיע ללשכות אדם עם מוגבלות בתקשורת ללא ערכתו האישית. במקרים כאלו, הערכה תאפשר לנותן השירות לתת שירות נכון ומיטבי לאדם עם מוגבלות בתקשורת, שהוא שירות מהותי עבורו.

לעניין זה יפים דבריו של יו"ר הוועדה, ח"כ אילן גילאון, בתשובה לשאלת נציג משרד הרווחה "מה ההצדקה לעשות ערכה כאמור בכל לשכת רווחה" (ההדגשות אינן במקור), עליה השיב היו"ר את הדברים הבאים:⁵

"המסקנה שלנו, שאין בכלל הצדקה לנגישות בכלל. למדינת ישראל עוד יותר אין הצדקה כלכלית, כי זה מפעל כלכלי שהוא עולה המון כסף. הרעיון הוא כאן שגם אם אדם אחד מגיע פעם אחת, ובטח אדם שנמצא בעיר נידחת, הוא זכאי לקבל את השירותים כמו כל אחד אחר. לו היה מדובר בעול שהוא בלתי אפשרי או בלתי סביר או בעלות כזאת או על דבר שאי אפשר להשיג אותו, היינו אומרים כן. הכדאיות הזאת, אנחנו בוחנים אותה בהחלט על פי המידתיות של גם העלויות שלה, אבל גם כאשר מדובר במקומות רחוקים. אנחנו רוצים לתת את זה גם כאשר השירות שמתנהל הוא מעט יותר, ובלבד שגם האדם האחד יקבל את זה. הרי זה כל העיקרון של הנגישות [...]"

⁴ ישיבת ועדת משנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יום שלישי, ח' בסיון התשע"ב, 29 במאי 2012, 13:00.

⁵ ישיבת ועדת המשנה של ועדת העבודה, הרווחה והבריאות לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יום שלישי, י"א באדר א' התשע"א, 15 בפברואר 2011, 12:00.

סיכום ועמדת הנציבות

על לשכות הרווחה להחזיק ערכות תת"ח כאמור לעיל, לשימוש כלל ציבור האנשים עם מוגבלות המתקשים או אינם מסוגלים לתקשר. ניתן להתייעץ עם מורשי נגישות שירות מומחים לתת"ח או עם קלינאי תקשורת, וכמובן עם הגורמים המקצועיים במשרד הרווחה על מנת ליצור ערכות כאלה בעלות נמוכה.

אין כל מניעה שבנוסף לקיומה של ערכה כאמור בתקנות, לשכות הרווחה יעשו שימוש בחלופה אלקטרונית או ממוחשבת שתייעל את מתן השירות לאדם עם מוגבלות בתקשורת, אך לא במקום ערכת תת"ח כמפורט לעיל.

עוד יודגש כי על פי תקנה 27, על נותן השירות חלה חובה לשמור על זמינותן של התאמות הנגישות לאמור:

27. שמירה על זמינות ותקינות התאמות הנגישות למקום ציבורי ולשירות ציבורי

(א) חייב בביצוע התאמות נגישות יבטיח כי התאמות הנגישות יהיו זמינות ושימושיות לאדם עם מוגבלות בכל שעות מתן השירות, זולת אם מתקיימות הפסקות בשימוש עקב תקלות טבעיות או לצורך ביצוע פעולות תחזוקה כאמור בתקנת משנה (ב).

(ב) ... חובה זו מתווספת לחובת החייב בביצוע התאמות נגישות להכשיר את עובדיו לדעת לתפעל את אמצעי העזר כאמור בתקנה 88:6:

⁶ אמצעי עזר הוגדרו בסעיף 19א לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 כאמור:

19א. הגדרות

בפרק זה –

"אמצעי עזר ושירותי עזר" – לרבות,

(1) ...

(3) לוחות תקשורת, או אמצעי תקשורת חלופיים אחרים;

88. הכשרת עובדים למתן שירות לאנשים עם מוגבלות

(א) נוסף על ביצוע הוראות תקנה 87, ינחה חייב את צוות העובדים שתפקידם לספק את השירות ישירות לציבור, את הממונים הישירים עליהם וכן את נושאי המשרה על פי דין (בפרק זה – נושא משרה) שתפקידם לספק שירות לציבור בכל אלה:

(1) ...

(2) ...

(3) הפעולות שעל עובד או נושא משרה לנקוט כדי לבצע את התאמות הנגישות, לרבות תפעול אמצעי העזר ותחזוקתם, מתן שירותי עזר או הזמנתם, ותחזוקת ההתאמות אשר בוצעו למקום הציבורי שבו ניתן השירות לפי תקנות אלה, לפי תקנות הנגישות למקום ציבורי חדש, לפי תקנות הנגישות למקום ציבורי קיים, לפי תקנות הנגישות לאתר או לפי תקנות הנגישות למקום שאינו בניין, וכל הוראת דין המתייחסת להתאמות נגישות לאנשים עם מוגבלות, לפי העניין.

(ב) חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יבטיח שבמקום מתן השירות יהיו, בכל שעות מתן השירות לציבור, עובדים אשר הונחו כאמור בתקנת משנה (א), למעט בשירות ציבורי הניתן בשעות שאין בהן עובדים במקום מתן השירות.

לפיכך, לא די לחייב בשירותי הרווחה להחזיק בערכות התת"ח אלא עליו לשמור על זמינותן, לדעת להשתמש בהן ולהפעילן בכל זמן שניתן השירות על ידו.

הנחיות נציב באשר לאמצעים הטכניים שניתן לעשות בהם שימוש

בעת פינוי בחירום של אנשים עם מוגבלות

תקנה 12 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות) התשע"ג-2013 (להלן – "התקנות") קובעת כי חייב בביצוע התאמות נגישות לשירות יתאים את הנהלים הקיימים אצלו, כדי להבטיח פינוי וחילוץ אדם עם מוגבלות במהירות, בנוחות ובבטיחות. תקנת משנה (ב) מסדירה, בכפוף לתקנה 107 לתקנות, את סמכות הנציב לפרסם, בנוסף להוראות הקיימות לפי כל דין, הנחיות באשר לאמצעים הטכניים שניתן לעשות בהם שימוש בעת פינוי בחירום של אנשים עם מוגבלות.

הנחיה זו נועדה לפרט את האמצעים האמורים ולקבוע את דרכי השימוש בהם, באופן שיקל על פינוי וחילוץ אדם עם מוגבלות במהירות, בנוחות ובבטיחות.

אמצעי פינוי וחילוץ:

א. **אלונקה מתקפלת** - אלונקה מבד בעלת רתמות, אשר ניתנת לנשיאה בשעת חילוץ על ידי אדם אחד או יותר.

ב. **כיסא חילוץ** - כיסא הנועד לשימוש כאמצעי חילוץ על ידי מלווה בשעת חירום, העשוי ממוטות מתכת או פלסטיק, מושב מבד, בעל גלגלים ורצועות בד לעיגון האדם, אשר ניתן להשתמש בו במדרגות, מעברים צרים ושטחי חוץ.

ג. **כיסא מטפס מדרגות** - כיסא בעל מנגנון המיועד להוריד ולהעלות אדם עם מוגבלות בין אם ידנית או באופן ממונע, עצמאית או על ידי מלווה, אשר יכול לסייע בניוד אנשים עם מוגבלות או פצועים במצבי חירום.

ד. **מושב מחליק** - מושב נייד המיועד לשימוש כאמצעי חילוץ על ידי מלווה בשעת חירום, אשר כולל חגורות בטיחות וידיות מובנות לנשיאת המושב בעת הצורך, ומאפשר מעבר במדרגות, סיבובים, מעברים צרים ושטחי חוץ.

ה. כל אמצעי סביר אחר המאפשר פינוי וחילוץ אדם עם מוגבלות במהירות, בנוחות ובבטיחות.

דרכי שימוש והערות:

חייב בביצוע התאמות הפועל לפי הנחיות אלו, יודא הימצאות וזמינות אמצעי פינוי וחילוץ אלה, כולם או חלקם במקום בו ניתן השירות; זאת, לפי העניין, בהתחשב בתנאי המקום ומאפייני הציבור מקבל השירות.

במידה וישנם הפרשי גובה בעת הפינוי והחילוץ, ניתן לפנות אדם עם מוגבלות בניידות (כולל במקרה פציעה) בעזרת האמצעים המפורטים מעלה.

במידה והמצב אינו שולל שימוש במעלית, ניתן שהאדם עם מוגבלות יעשה בה שימוש באופן עצמאי כגון במצב בו? נשמעת אזעקה המתריעה שיש להתפנות למרחב מוגן תוך זמן מוגבל של מספר דקות, ושניתן במהלך זמן זה להשתמש במעלית.

אם במהלך הפינוי או החילוץ נלקח מהאדם עם מוגבלות אביזר העזר האישי, או נגרם לאביזר נזק כלשהוא, ידאג החייב בפינוי או חילוץ לספק לאדם עם מוגבלות, ככל הניתן, אביזר עזר חלופי.

טופס 33-2 - בדיקת נגישות מקלחת ומלתחה (check list) לבנין ציבורי קיים

הנחיות לשימוש בטופס

- א. זהו טופס לבדיקת נגישות של מקלחת ומלתחה (check list) בבניין ציבורי קיים, למילוי בנוסף לטופס 33-1 (בדיקת נגישות כללית לבניין ציבורי קיים). הטופס הוא טופס רשות, ואין חובה להשתמש בו. הוא נועד לשמש כנספח לטופס 32 (טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים).
- ב. הטופס מכיל את עיקרי הוראות הבדיקה שבטבלת הבדיקה והביצוע. לידיעתכם: חלק מהוראות התקנות אינן מופיע בטופס ולכן יש להסתמך על התקנות ולא להסתפק רק בטופס.
- ג. יש להבהיר בראש הטופס במקום המיועד לכך, איזה בניין ואיזה חלק מבניין נבדק, כדי לקשור בין טופס זה לטופס 32 (טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים).
- ד. מידות רוחב או אורך שצוינו בסנטימטרים או במטרים – הן מידות מינימום, אלא אם צוין אחרת.
- ה. אם סומן בטור ג' שחלק מבניין אינו עומד בדרישת הבדיקה, יש לפרט בטור ד' בטופס את התאמות הנגישות הנדרשות לפי טור ד' בטבלת הבדיקה והביצוע.
- ו. ניתן ללחוץ בכל תא בטור ג' עם הכפתור השמאלי של העכבר, כדי לקבל תפריט לסימון תקין/ לא תקין/ לא רלוונטי.
- ז. **ציוד מומלץ לבדיקה:** א. טופס הבדיקה, ב. פלס, ג. סרט מדידה, ד. מד כוח (כגון משקל תליה), ה. מד שיפוע, ו. אמצעי למדידת החזרות אור של משטחים.
- ח. להסברים על חובות ההנגשה והליך ההנגשה, מומלץ לעיין באתר האינטרנט "**מרכז מידע לנגישות**" - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים.

מונחי יסוד

- א. "**התקנות**" - תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים), התשע"ב – 2011.
- ב. "**טבלת הבדיקה והביצוע**" - הטבלה בתוספת הראשונה לתקנות שמשמשת לבדיקת הנגישות בבניינים ציבוריים קיימים ולביצוע התאמות נגישות.

נספח א' - מספר מקומות הישיבה המיוחדים במקום להתקהלות

טור א' סך כל מקומות ישיבה	טור ב' מספר מקומות הישיבה המיוחדים לא יפחת מ:	דרישות נוספות
עד 600	1 לכל 150 מקומות ישיבה ולא פחות מ 2 מקומות	—
3,000-601	4 ועוד 1% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 600	לפחות מחצית המקומות המיוחדים הנוספים, מעל 600 יהיו פנויים דרך קבע
10,000-3,001	28 ועוד 0.5% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 3,000	כל המקומות המיוחדים הנוספים, מעל 600 יהיו פנויים דרך קבע
יותר מ 10,000	63 ובנוסף 0.25% מסך כל מקומות הישיבה הנוספים מעל 10,000	כל המקומות המיוחדים הנוספים, מעל 600 יהיו פנויים דרך קבע

נספח ב' - מספר בתי שימוש נגישים במקום להתקהלות

נוסף על האמור בסעיף 81 של **טופס 33-1**, מספר בתי השימוש הנגשים לא יפחת מהאמור בטבלה זו.

טור 1 תפוסה	טור 2 מספר בתי שימוש נגשים
עד 500	אחד משותף לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
4999-501	שניים משותפים לשני המינים או אחד לנשים ואחד לגברים
5000 ומעלה	ארבעה משותפים לשני המינים או שניים לנשים ושניים לגברים

טופס 32 - טופס הצהרה על בדיקת נגישות בבניין ציבורי קיים

לפי תקנה 2(א)(2) (א) לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בניין קיים), התשע"ב – 2011

הנחיות לשימוש בטופס

א. טופס זה נועד לתעד את בדיקת הנגישות בבניין ציבורי קיים⁷.

ב. חלה **חובה** למלא את הטופס⁸ בסיום הבדיקה.

⁷ "בניין ציבורי קיים" – בניין שההיתר לבנייתו או לשימוש בו ניתן לפני 1.8.2009

ג. החותם על הטופס הוא מי שחייב בביצוע הבדיקה על פי התקנות.

ד. אין צורך להגיש את הטופס לאישור גורם כלשהו. אולם החייב בביצוע הבדיקה חייב לשמור את הטופס למשך 7 שנים ממועד ביצוע הבדיקה ולהציגו לגורם מוסמך אם יידרש לכך.

ה. בניין שניתן בו שירות ציבורי ייעודי לאנשים עם מוגבלות (כגון מרכז שיקום לאנשים עם מוגבלות), משרדי המוסד לביטוח הלאומי ולשכות רווחה – חייב להיבדק גם על ידי מורשה לנגישות השירות בנוסף על בדיקה זו (לפי תקנה 3 לתקנות).

ו. לקבלת הסברים בדבר חובות ההנגשה והליך ההנגשה ניתן לפנות לאתר מרכז מידע לנגישות - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים.

⁸ אם מדובר בבית עסק קטן ששטחו עד 100 מ"ר או בית אוכל ששטח הישיבה שבו אינו עולה על 25 מ"ר, ניתן כחלופה לטופס זה למלא טופס מצומצם לפי מדריך להנגשת עסקים קטנים. שניהם מצויים באתר מרכז מידע לנגישות - נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים

1. פרטי הבניין הקיים

מבנה מועצה מקומית חורפיש

שם המקום ו/או הבניין	רחוב:	מס בית:	ישוב:
מבנה מועצה מקומית	רחוב ראשי	ת.ד. 2	חורפיש מיקוד 2515500

ממצאי בדיקת נגישות על פי התקנות

בחלק זה יש לפרט:

א. רכיבי בניין שנמצאו לא תקינים לפי הוראות הבדיקה שבתקנות כולל פרוט ההוראות שלא מתקיימות.

ב. התאמות הנגישות הנדרשות במקרה של כישלון הבדיקה (לפי טור ד בטבלת הבדיקה והביצוע שבתקנות בתוספת הראשונה).

ניתן לצרף את ממצאי הבדיקה כנספח לטופס. מומלץ להיעזר בטפסים לבדיקת נגישות לבניין קיים (כגון טפסים 33, 34) המצויים באתר מרכז מידע לנגישות - נציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים

הצהרת החייב בביצוע בדיקות נגישות

אני החתום מטה, החייב בביצוע בדיקת נגישות, מצהיר בזה כי:

א. הבדיקה נערכה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים), התשע"ב – 2011 ("התקנות").

ב. העובדות בטופס זה אמת למיטב ידיעתי, וחוות דעתי זו היא לפי מיטב שיקול דעתי.

ג. עבור סעיפים שהחייב בביצועם הינו גורם שלישי העברתי את תוצאות הבדיקה לידיעת גורם זה.

שם החייב בביצוע הבדיקה (לרבות תאגיד):	מספר תאגיד	מס' טלפון:	דוא"ל:	שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):
מועצה מקומית חורפיש	500204961	050-9571240	Farahs@iula.org.il	פרח סאבק – מנכ"ל
שם מוסמך חתימה מטעם החייב:	ת.ז. :	מס' טלפון:	דוא"ל:	תפקיד:

שם החייב בביצוע הבדיקה (לרבות תאגיד):	מספר תאגיד	מס' טלפון:	דוא"ל:	שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):
תאריך:	חתימה:			

למידע בלבד - פרטי מבצע הבדיקה:

שם מבצע הבדיקה	ת.ז.	מס' טלפון:	דוא"ל:	חתימה:
מוחמד חאג'	027516160	0543307280	hamodyhaj@gmail.com	

הנחיות לשימוש בטופס

- א. קובץ זה כולל רשימת בדיקות (check list) נגישות לשירות. קובץ זה הינו קובץ רשות ואין חובה להשתמש בו.
- ב. הטופס נועד לרכז את דרישות התקנות בכדי להקל על בודק הנגישות. הטופס מכיל רק את עיקרי הדברים המופיעים בהרחבה בתקנות נגישות השירות, לפיכך לפני ביצוע הבדיקה, יש לקרוא את התקנות במלואן וכן את החומרים הרלוונטיים המופיעים באתר הנציבות.
- ג. הטופס מתייחס לתקנות שכל השירותים חייבים בהם (תקנות 9-35, 91-87). הוא אינו כולל התייחסות לתקנות הנוספות החלות על שירותים ספציפיים, כגון בתי מלון, ספריות ומוזיאונים.
- ד. שירות ציבורי ייעודי לאנשים עם מוגבלות ושירות הניתן על ידי המוסד לביטוח הלאומי- חייב להיבדק גם על ידי מורשה לנגישות השירות בנוסף על בדיקה זו (לפי תקנה 106 לתקנות).
- ה. לאורך כל הבדיקה יש להתייחס לעקרונות הרצף וההכלה. עקרון הרצף מהותו שקיימת רציפות של שירות נגיש. עקרון ההכלה קובע שאדם עם מוגבלות יקבל את השירות באותו אופן שהציבור מקבל אותו וכחלק בלתי נפרד מהציבור.
- ו. בטור "תוצאות הבדיקה" יש לציין תקין (V), לא תקין (X), לא רלוונטי (ל.ר).

ז. לוח זמנים לבדיקה:

יש לבצע את הבדיקה הראשונית עד ל 25.4.2014.
בנוסף, יש לבצע בדיקה תקופתית אחת לחמש שנים.

ח. אם החייב הוא רשת או רשות ציבורית על הבדיקה התקופתית לקבל אישור של מורשה לנגישות שירות.

לוח הזמנים לביצוע ההתאמות:

הלו"ז הוא לפי האמור לעיל, אלא אם כן צוין אחרת בטופס בטור "לז לביצוע".
לוחות הזמנים לביצוע ההתאמות **במקומות** בהם ניתן השירות לפי פרק ד' בתקנות תלוי במספר המקומות לפי הפירוט הבא:

מי שאינו רשות ציבורית:

עד 4 מקומות - 22.12.2014. (בשירותי הארחה עד, 1.11.15)

מ 5 מקומות:

תאריך	אחוז מקומות נגיש
22.6.2014	15%
22.6.2015	40%
22.6.2016	65%
1.11.2017	100%

רשות ציבורית: עד 4 מקומות - 22.12.15. מ 5 מקומות:

שם החייב בביצוע הבדיקה (לרבות תאגיד):	ת.ז. / ח.פ	תחום השירות	שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):
מועצה מקומית חורפיש	500204961	רשות מקומית	פרח סאבק
מס' טלפון:	דוא"ל:	רחוב ומספר בית	ישוב
050-9571240	Farahs@iula.org.il	רשות מקומית	חורפיש

שם המקום ו/או הבניין	רחוב:	מס בית:	ישוב:
בניין מועצה מקומית	ראשי	ת.ד 2	חורפיש

חלק 1 - התאמת נגישות למקום

מס	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
1.	שילוט כניסה למקום	כניסה נגישה מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי. בכניסה שאינה נגישה מוצב שלט המפנה לכניסה נגישה.	16		לא תקין			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	לא חל בחלקי מקום ציבורי בו אסורה הכניסה לציבור, על פי דין, ללא מלווה מטעם נותן השירות.
2.	שילוט חניה נגישה	מוצב תמרור חניה לנכים. שטח פני החניה מסומן בסמל הנגישות הבין לאומי או ב- X בתוך מלבן. אם החניה הנגישה אינה נראית בבירור מהכניסה לחניון, קיים שילוט מכוון לעברה.	16		לא תקין (קיים חלקי)			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	באתר טבעי, אפשר שבמקום ההוראה האמורה יוצג שלט בולט לצד מקום החניה הנגישה עם סמל הנגישות הבין"ל בגוונים בהם נעשה שימוש ע"י רשות הטבע והגנים או קק"ל, לפי העניין. במקרה זה,

אין חובה לצבוע את פני השטח של מקום החניה או לסמנו;									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

פטור במידה ובחלקו של מקום ציבורי אסורה כניסת אדם ללא מלווה מטעם נותן השירות, על פי דין.	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס			לא תקין		16	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ- 100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת. השילוט כולל סמל מתאים (למעט בכבש); האותיות בניגוד חזותי לרקע וגופן פשוט. גודל האותיות: שלט זיהוי על יד דלת: 12 מ"מ. שלט זיהוי כללי: 22 מ"מ. שלט הכוונה: 40 מ"מ.	3. שילוט הכוונה וזיהוי של עמדת מודיעין, מעלית, כבש, מדרגות, בתי שימוש (וכן שימוש בסמל מתאים)	
פטור במידה ובחלקו של מקום ציבורי אסורה כניסת אדם ללא מלווה מטעם נותן השירות	עם התקנת המערכת בחדר או באולם נתון			לא תקין		16	הסמל הבין לאומי לנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה מוצב בכניסה לאולמות וחדרים בהם מוצבות מערכות עזר קבועות לשמיעה	4. שילוט מערכות עזר קבועות לשמיעה	

5.	לוח הכוונה בבניין ציבורי חדש	אם קיים, הוא נראה בבירור מהכניסה הראשית, האותיות בניגוד חזותי לרקע, וגודלן 25 מ"מ לפחות.	16	לא תקין		עד מועד השמשת הבניין	פטור במידה ובחלקו של מקום ציבורי אסורה כניסת אדם ללא מלווה מטעם נותן השירות
6.	שלט מישוש, עם מספר החדר מובלט,	חל בבניין ציבורי חדש, בו משרדים של משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, מוסד תרבות, מוסד לחינוך או השכלה (אך לא מוסד חינוך לפי פרק ז' לחוק) וכן בניין שהוא מקום ציבורי קיים או חדש בו מסופק שירות אירוח (מלון, אכסניה, צימר), בו חמישה חדרים או יותר באותו מפלס (מסדרון). השלט המישושי מוצב בכניסה ממוספרת של כל חדר או על דלת של חדר (אם הדלת סגורה דרך קבע).	16	לא רלוו נטי		בבניין ציבורי חדש: עד מועד השמשת הבניין; בשירות הארחה קיים: עד 1.11.2015. בשירות הארחה חדש: עד מועד תחילת מתן השירות במקום.	פטור אם בבניין ניתן ליווי לאדם עם מוגבלות ראייה לפי בקשתו, לכל חלקי הבניין ובכל עת שהותו במקום. פטור אם הותקן שילוט מישושי לפני כניסת התקנות לתוקף, מההוראות לגבי אופן הצבת ועיצוב השלטים, מידת הבליטה של האותיות וגובהן. אולם, אם הוחלף שילוט זה לאחר כניסת התקנות לתוקף, אין פטור כנ"ל. פטור אם במקום או בחלקו אסורה כניסת אדם ללא מלווה מטעם נותן

השירות, על פי דין [כגון בשב"ס]									
	במעלית קיימת- עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס. במעלית חדשה – עד מועד השמשה.			לא תקין (נדרש השלמות) אישור חצי שנתי של בודק מוסמך חיווט קולי וכפתורים מישויים		17	במעלית עם פיקוד יעדים - קיים הסבר לגבי אופן השימוש במעלית באמצעות שלט עם איורים או מצגת חזותית וקולית, אם נעשה שימוש במצגת, ניתן לאתרה באמצעות סימן מאתר או אות קולי.	מעלית	7.
	עד מועד השמשה המעלית						במקום ציבורי חדש או במעלית חדשה שהותקנה במקום ציבורי		

							קיים, יש כריזה קולית בתא המעלית המציינת את מספר הקומה והשירותים העיקריים בה.		
8.	עמדת שירות לקבלת שירות בישיבה	לפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זהה היא עמדה נגישה: גובה 73-80 ס"מ. רוחב 90 ס"מ. חלל חופשי לברכיים בצד מקבל השירות- 48 סנטימטרים. חלק מחלל חופשי זה יכול להיות חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות 23 סנטימטרים, גובה 23 סנטימטרים ורוחב 65 סנטימטרים. (דבר זה יכול להיות מושג גם באמצעות מדף נשלף). בעמדה קיימת, אם ניתן לשבת באלכסון, אפשר שעומק חלל חופשי לברכיים הינו 30 ס"מ לפחות.	18	לא תקין			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	על עמדה בנויה חלות הוראות תקנות התכנון והבניה לעניין בניין חדש.	
9.	עמדת שירות לקבלת שירות בעמידה	אחת מתוך עשר לפחות, שניתן בהן שירות זהה, שאינה בנויה, או שהיא עמדה בנויה עם תוספות, היא עמדה נגישה: גובה 110 ס"מ בעמדה קיימת ו-	18	תקין			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	אין צורך לשלב משטח נמוך או משטח כתיבה אלא אם אין אמצעים אחרים, כאמור. על עמדה	

בנויה חלות הוראות תקנות התכנון והבניה לעניין בניין חדש.						105 בחדשה. קיים לוח כתיבה למקרה שאדם עם מוגבלות נדרש לחתום. למקרה שאדם נדרש למלא טפסים, קיים בסמוך מדף (שאינו בעמדה) ושגובהו כמו בעמדה בישיבה או שולחן שמידותיו עבור אדם עם מוגבלות הן כמידות עמדת שירות בישיבה, או עמדת שירות בישיבה; לא היה אחד מאמצעים אלו זמינים, מותקן מדף נשלף או מתקפל בעמדת השירות בעמידה.		
פטור בשירות מסחר אשר השטח שניתן בו שירות לציבור הוא פחות מ- 150 מטרים רבועים ושהשירות אינו ניתן על ידי רשת או רשות ציבורית.	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס			לא תקין	18	בעמדה אחת מכל סוג שירות הניתן במקום, קיימת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות.	עמדה ללא מחיצה או עם מחיצה חלקית	10.
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס			לא תקין	18	העמדה מסומנת בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, בשלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת שבו כתוב: "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש		11.

						להעביר את מכשיר השמיעה למצב ד".		
12.	עמדה עם מחיצה (עמדה סגורה)	18	לא רלוו נטי	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	ר'פטור בשירות מסחר במקום ציבורי, שאינו שירות הניתן על ידי רשות ציבורית או רשת, אשר השטח שניתן בו שירות לציבור הוא פחות מ- 150 מטרים רבועים;			
13.	העמדה מסומנת בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, בשלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב ד".	18	לא תקין	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				
14.	השוליים של פתח החציצה בין נותן השירות למקבלו מסומנים בניגוד חזותי.	18	לא רלוו נטי	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				
15.	כסאות בעמדות שירות בישיבה	18(ד)	תקין	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				

16.	שולחנות לשימוש הציבור	5% מהשולחנות הקיימים ולפחות ב 1 הינם בגובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23 וגובה 23 ס"מ לכל הפחות; זה אפשרי גם באמצעות מדף נשלף או מתקפל. אם השולחנות חדשים (הוצבו לאחר 25.10.13) כולם נגישים.	19	תקין בחדר הישיבות			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	לעניין מסעדות קיימות הוראות שונות- ראו טופס ייעודי
	17.	כסאות לשימוש הציבור לצד השולחן – 10% מהם (ולפחות אחד מהם) הינו מושב מותאם כמפורט בתקנה 23 (ראה טופס זה).	19	תקין בחדר ישיבות			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	
18.	שולחנות משרדיים בהם נעשית קבלת קהל ל-50 אנשים לפחות בחודש	כמו עמדת שירות בישיבה (שורה 9 בטופס זה).	19	תקין בחדר ישיבות			בשירות קיים- עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס. בשירות חדש- עד מועד תחילת מתן השירות	פטור במקרה של קבלת קהל של 50 איש או פחות לחודש, או קבלת קהל באופן בלתי סדיר
19.	מדפים לשימוש הציבור	במדף אחד לפחות, מתקיימות דרישות עמדת שירות בישיבה (שורה 9 בטופס זה).	19	לא תקין			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	
20.	מחשב לשימוש הציבור על שולחן או מדף	מתקיימות דרישות עמדת שירות בישיבה. מסופק סיוע סביר בהפעלתו.	19		לא רלוונטי		עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס. סיוע בהפעלת המחשב יינתן החל	לא חל בספריות

	מ-1.7.14								
21.	עמדת מודיעין	עמדת מודיעין עונה על כל דרישות עמדה נגישה רגילה (כולל מע' עזר לשמיעה) ומסומנת בסמל הנגישות הבינ"ל. בנוסף, במקום ציבורי חדש או בשירות חדש במקום קיים, עמדת המודיעין ממוקמת במקום שניתן לזהותו בקלות. במידה ובעמדה נמסר מידע לציבור, לרבות בכתב, יימסר בדרכים מותאמות כאמור בתקנה 29.	20	לא רלוו נטי אין עמד ת מודי עין במק ום			בעמדה קיימת עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס. בעמדה חדשה: עד מועד תחילת מתן השירות.		
22.	כריזה קולית (במקומות בהם נעשה שימוש בכריזה קולית)	הכריזה בקול ברור ובשפה פשוטה ככל האפשר, וללא צלילי רקע. הכריזה מלווה בחיווי חזותי כגון שלט אלקטרוני או מסך.	21	לא רלוו נטי		עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	פטור מחיווי אלקטרוני בשירותי ספורט, בריכות שחיה, אירועי ספורט במקום פתוח אשר מספר המושבים בו פחות מ-2000; אירו ע תרבות חד פעמי במקום פתוח, אשר מספר המושבים בו פחות מ-2500; שירותי הצלה;		

בשירותים הניתנים בשטח ניתן להנגיש את הכריזה הקולית בעזרת מסך או שלט אלקטרוני בכניסה, או באמצעות מסרון, לבקשת מוגבל שמיעה.									
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלוו נטי			22	המסך או השלט מוצב במקום ממנו ניתן לקרוא את הכיתוב בקלות; שני מטרים מחזיתו ומטר מצדדיו קיים שטח פנוי.	כריזה חזותית (שלט אלקטרוני או מסך עליו מוקרן מידע מתחלף בקשר לשירות)	23.
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלוו נטי			22	המידע ניתן גם באמצעי קולי (לרבות בעל פה), לבקשת אדם עם מוגבלות.		24.
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				תקין	23	קיימים מושבים כמספר עמדות השירות, כאשר 10% לפחות מהם הנם מושבים מותאמים, ולא פחות ממושב מותאם אחד (מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו) 45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידיית באורך 30 ס"מ שגובהן 18- 24 ס"מ מעל	מושבים מותאמים במקומות המתנה	25.

						המושב);		
26.					23	קיימים מקומות המתנה מיוחדים בשיעור של 4% ממספר עמדות השירות ולפחות מקום אחד.		
27.	מושבים לצורך מנוחה				23(ב)	בבניין בו מרחק ההליכה מהכניסה ועד הנקודה המרוחקת ביותר במפלס אחד עולה על 60 מטרים מותקן מושב לצורך מנוחה לשני אנשים לפחות, שאינו מהווה מכשול למעבר הציבור, ושקיים שטח פנוי לפניו של 170 ס"מ.		
28.	תאי מדידה והחלפת בגדים		לא רלוו נטי		24	אם יש דרך נגישה אל התאים במפלס: בתא אחד לפחות בכל מפלס יש שטח לסיבוב כיסא גלגלים (170x130 ס"מ או 150x150 ס"מ). בתא יש כיסא מותאם לפי תקנה 23 (ראה טופס זה). מוצבת מראה שקצה התחתון אינו גבוה מ-45 ס"מ וקצה העליון אינו נמוך מ-175 ס"מ.		פטור אם שטח השימוש על ידי הציבור, כולל תאי ההלבשה, אינו עולה על 120 מ"ר
29.			לא רלוו נטי		24	אם אין דרך נגישה למקום, מוצב בתא, לבקשת אדם עם מוגבלות, מושב		עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס

						מותאם לפי תקנה 23 (ראה טופס זה).		
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלוו נטי		24	המתלים בניגוד חזותי		30.
חייב בהתאמות נגישות לפי תקנה 25 יבדוק את קיומן וזמינותן של מכונות נגישות שניתן לרכוש או לייבא אותן באופן סביר. אם אין מכונות נגישות בנמצא, יהיה פטור מביצוע תקנה זו.	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלוו נטי		25	לפחות אחת משלוש מכונות הנותנות שירות זהה הינה נגישה, בכל מפלס במקום בו ניתן השירות. המכונה מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי.	מכונות למתן שירות אוטומטי	31.
			לא רלוו נטי			אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח רצפה חופשי לפני המכשיר במידות 120x80 ס"מ לפחות.		32.
					תקין	גובה אמצעי ההפעלה: אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהחזית, 65-120 ס"מ מעל		33.

						פני הרצפה. אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא מכשול גובהם 65-140 ס"מ מעל הרצפה.		
					תקין	הצג ואמצעי ההפעלה ממוקמים כך שאדם בכיסא גלגלים או אדם נמוך קומה, שגובה עיניהם 110 ס"מ מפני הרצפה יכלו לזהותם ולהפעילם.	34.	
כשהגישה אל המכונות הינה באמצעות רכב בלבד אין צורך בזיהוי מישוי.			לא רלוו נטי			אמצעי הפעלה ניתנים לזיהוי באמצעות מידע שמייתי או מישוי, מבלי להפעילם.	35.	
						אמצעי הפעלה בניגוד חזותי והם מוארים בעוצמה מתאימה	36.	
			לא רלוו נטי			אמצעי ההפעלה יותקנו כך שהפעלתם תהיה קלה, ביד אחת, תוך הפעלת כוח קטן מ- 22 ניוטון, לצורך הפעלתם לא ידרשו תמרון עדין של האצבעות, אחיזה חזקה, צביטה חזקה, סיבוב חזק של כף היד או לחיצה רצופה.	37.	
			לא רלוו נטי			הנחיות הפעלה ניתנות בשפה פשוטה, במסלול ובמידע שמייתי,	38.	

							לפי העניין.		
בשירותי בנק הגבלת זמן התגובה אינו פחות מ- 45 שניות			לא רלוו נטי				אם יש הגבלה בזמן תגובה, הוא אינו פחות מ- 60 שניות		39.

חלק 2 - מידע בשירות

פטורים ותנאים	לוח"ז לביצוע	הערות	תוצאות הבדיקה			תקנה	מהות הבדיקה	נושא	
			ל.ר	לא תקין	תקין				
הדרישה אינה חלה על פרסומות.	1.7.2015 למעט הספקת מידע בדפוס נגיש, ובדפוס נגיש עם פישוט לשוני, לגביהם המועד הוא 1.1.2016.			לא תקין		29	המידע מסופק, לבקשת אדם עם מוגבלות, תוך התייעצות עמו והפעלת שיקול דעת נותן השירות באשר לסבירות ההתאמה ולחלופות אפשריות, בהתאם לנסיבות המקרה וסוג המידע, באופנים הבאים: בכתב יד בדפוס או בדפוס נגיש בסיוע מערכת עזר לשמיעה, באמצעות תרגום לשפת סימנים, או תרגום לשפת סימנים במגע בשפה הולמת בהתאם למוגבלותו של האדם (כגון שפה פשוטה) באמצעות אמצעי תקשורת תומכת וחליפית של האדם. בכל אמצעי סביר אחר	מידע בעל פה (כגון) זה הניתן פנים מול פנים או (טלפונית)	40.
הדרישה אינה חלה על פרסומות. הדרישה לדפוס נגיש תוך שימוש בפישוט לשוני ולקובץ קול תוך שימוש	1.7.2015 למעט הספקת מידע בדפוס נגיש, ובדפוס נגיש עם פישוט לשוני, לגביהם המועד האחרון הוא		לא רלוו נטי				המידע מסופק, לבקשת אדם עם מוגבלות, באופנים הבאים: בדפוס נגיש (עם) וללא פישוט לשוני	מידע כתוב (כגון) טפסים, מכתבים, חוברות מידע, עלונים ופרסומים	41.

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר.			
		הניתנים לכלל הציבור או לאדם (ספציפי)	בקובץ קול (עם וללא פישוט לשוני), בקובץ דיגיטלי הניתן להקראה באמצעות תכנת הקראה או המרה לברייל בהקראה בכתב ברייל בכל אמצעי סביר אחר					1.1.2016	בפישוט לשוני אינה חלה על מידע המנוסח בלשון משפטית כגון חוזים וחיקוקים, או מקצועית כגון דוחות הקראה של יותר משלושה עמודים תסופק תוך שבוע. קובץ קול, קובץ דיגיטלי וכתב ברייל יסופקו לא יאוחר מ-3 שבועות מיום הגשת הבקשה.
42.	מסירת מידע באמצעי תקשורת נוספים	בנוסף על הנ"ל, מידע מסופק לבקשת אדם עם מוגבלות גם באמצעות טלפון, פקסימיליה, מסרון, דואר, דוא"ל או אמצעי דיגיטלי אחר.	32		לא תקין			1.7.2014	לפי האמצעים המצויים בידו של נותן השירות ובהתאם לאופי השירות.
43.	מערכת ניתוב שיחות טלפון	המידע ניתן בשפה פשוטה ובקצב איטי, ללא מוסיקת רקע, או שקיימת הפניה למוקדן, עם תחילת מסירת המידע המוקלט.	33			לא רלוו נטי		1.7.2014	
44.	פרסום התאמות הנגישות	מתבצע בדרכי הפרסום הרגילות של השירות, ולבקשת אדם עם מוגבלות, באופן נגיש כמפורט בתקנה 29	34			לא רלוו נטי		1.7.2014 ואילך באופן שוטף, לפי הוספת התאמות הנגישות.	
45.	שירותי אינטרנט	אתרי אינטרנט, דפי אינטרנט, אפליקציות או מסמכים	35		לא תקין			25.10.2016 לתכנים קיימים 25.10.2015	אם התאמת נגישות בלתי אפשרית לביצוע בשל מגבלה

פטורים ותנאים	לוח"ז לביצוע	הערות	תוצאות הבדיקה			תקנה	מהות הבדיקה	נושא	
			ל.ר	לא תקין	תקין				
טכנולוגית ניתן לקבל פטור באישור של מורשה נגישות שירות על סמך חוות דעת של איש מקצוע בתחום.	לתכנים חדשים						המועברים באמצעות האינטרנט, המספקים שירות או מידע אודות השירות, נבדקו ועומדים ברמה AA של תקן ישראלי 5568 המבוסס על Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) לרשותכם טופס בדיקת נגישות לאינטרנט באתר הנציבות		

חלק 3 - התאמת נהלים הליכים ונהלים

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
46.	התאמות בנהלי, נוהגי והליכי השירות	נוהלי, הליכי ונוהגי השירות בכל המקומות בהם ניתן השירות אינם מונעים מאדם עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד, בטיחותי ועצמאי. אלה יכולים לבוא לידי ביטוי ב: נהלים כתובים, פרוצדורות מוסדרות למתן השירות, ונוהגים לא פורמליים.	9		לא תקין			1.7.2014- התאמות ראשוניות, ואח"כ- באופן שוטף	
47.	חיית שירות	נהלי השירות אינם מונעים מתן אפשרות לאדם לקבל שירות תוך הסתייעות בחיית שירות	10 (א), (ג)		לא תקין			1.7.2014	פטור אם על פי דין קיים איסור על כניסת חיות שירות למקום מתן השירות (כגון: גני חיות, בתי חולים); חיית שירות שאינה כלב – רשאי נתן השירות לדרוש הצגת תעודה או סימן המעידים שהחיה היא חיית שירות.
48.		אם קיימת הוראה על פי דין לפיה אסור לאדם להיכנס למקום מתן השירות כשהוא מלווה בחיית שירות, קיים מתקן הולם עבורה, בסמוך למקום מתן השירות.	10 (א), (ג)	תקין				1.7.2014	
49.	מלווה	נהלי השירות מאפשרים הסתייעות של אדם עם מוגבלות במלווה.	11	תקין				1.7.2014	

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
50.	פינוי וחילוץ	קיים נוהל או הליך בשירות לפינוי וחילוץ של אנשים עם מוגבלות, במהירות, בנוחות ובבטיחות, תוך שמירה על כבוד האדם.	12		לא תקין			1.7.2014	הנוהל מותאם לפי הדינים העוסקים בפינוי ותוך התחשבות בהוראות הטכניות שיפרסם הנציב (באתר הנציבות).
51.	מתן שירות ללא המתנה בתור, וקביעת תור לבקשת אדם	קיים נוהל לפיו אחראי למתן שירות מספק שירות ללא המתנה בתור, לבקשת אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית או מלווה. ניתן לדרוש מאדם עם מוגבלות הצגת תעודת נכה בה מצוינת זכאותו לקבלת שירות ללא המתנה בתור.	13	תקין				1.7.2014	תור בו ההמתנה היא במכונית (תחנת דלק, כניסה לאתרים), מתן שירות שמועדו נקבע מראש
52.		קיים נוהל לפיו מועד מתן שירות לאדם עם מוגבלות, הנקבע מראש, ייקבע תוך התחשבות בבקשה של האדם.	13	תקין				1.7.2014	
53.	פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים מסוימים	קיים נוהל לפיו אין לגבות תשלום ממלווה של אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית עבור כניסה למקום ציבורי בו ניתן שירות. הנוהל יכול שיקבע דרישה מאדם עם מוגבלות להציג תעודת נכה בה מצוינת זכאותו להתאמה זו.	14			לא רלוונט		1.7.2014	כאשר הכניסה למקום כרוכה במתן שירות אישי למלווה, כגון הקצאת מושב, חדר, מקום או שירות.
54.	מלווה מטעם נותן	מלווה לבקשת אדם עם מוגבלות, אשר מוגשת זמן סביר מראש, לסיוע	30			לא רלוונט		1.7.2014	חל רק על גופים ציבוריים, כהגדרתם בתקנות ובחוק, המספקים

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
	השירות	בהתמצאות במקום ובהגעה לחלקים שונים בו.							שירות במקום ציבורי בו יותר מקומה אחת, ומספר החדרים שבהם ניתן שירות לציבור עולה על עשרה. (על מלונות חלות הוראות שונות)
55.	סיוע במילוי טפסים	מסופק על פי בקשת אדם עם מוגבלות אשר אינו יכול לכתוב או להקליד (לפי העניין)	31	תקין				1.7.2014	

חלק 4 – הדרכת עובדים ורכז נגישות

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח"ז לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
56.	יידוע צוות העובדים בחובות על פי החוק	יודעו כל העובדים בחובות על פי החוק- איסור אפליה וחובת ביצוע התאמות. היידוע יתבצע בדפוס או באמצעים דיגיטאליים.	87		לא תקין			החל מ- 25.10.14 ניתן מועד סיום.	מקום המעסיק פחות מ-25 עובדים יכול ליידע בעל פה.
57.	הדרכת עובדים ומנהלים	הודרכו כל העובדים הנותנים שירות במישרין לציבור ומנהלים הישירים (כולל עובדי קבלן ומתנדבים). ההדרכה כוללת מידע באשר לסוגי מוגבלויות, כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מוגבלות וההתאמות הנדרשות, ומועברת באמצעות התנסות חווייתית בדפוס או באמצעים דיגיטאליים.	88 89 90		לא תקין			התנסות חייטית עד 25.10.16. דפוס ואמצעים דיגיטליים, כל שנה, החל מ- 25.10.14	המעסיק פחות מ-25 עובדים אינו חייב להעביר התנסות חווייתית ואינו חייב באישור מורשה לנגישות שירות. אין חובת התנסות חווייתית במקרה של עובד זמני עד שבעה חודשים. עובד שכבר עבר התנסות חווייתית במקום עבודה דומה, אין חובה שיעבור אותה שוב. מתנדבים אינם חייבים לעבור סדנא חווייתית אם נמצא עימם באופן קבוע עובד שעבר סדנא זו.
58.		קיימת תכנית הדרכה המאשרת על ידי מורשה לנגישות שירות.	89		לא תקין				
59.		נערך רישום של העובדים אשר עברו את ההכשרה, ומועדה.	89		לא תקין				
60.		עובדים חדשים מוכשרים עם תחילת	89		לא תקין			תוך 3 חודשים מיום תחילת	

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח"ל לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
		עבודתם						עבודתם, בלפחות אחת מהדרכים (סדנא, או הדרכה פרטנית וכו') ואח"כ ישלימו את שאר סוגי ההדרכה.	
61.		עובדים האחראים להפעלת אמצעי עזר קיבלו הדרכה פרטנית בדבר הפעלת אמצעי עזר.			לא תקין			בסמוך למועד התקנתם או לכניסה לתפקיד של העובד	
62.	רכז נגישות	קיים בשירות המעסיק יותר מ-25 עובדים. הרכז הוא עובד של נותן השירות הרכז שמונה הוא בעל ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר הדרכה והכשרה	91	תקין				מינוי רכז נדרש לפי החוק, כבר מ-2005. לכן אם טרם בוצעו הנ"ל, יש לבצעם באופן מיידי	ככל האפשר בעל תפקיד ניהולי, או עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים. - במידת האפשר, אדם עם מוגבלות עד 25.10.16 הרכז יכול להיות אדם שאינו בעל הכשרה או ניסיון בתחום.
63.		יועץ ומדריך את החייב בדבר חובותיו.	91	כן"ל					
64.		שמו ודרכי הפניה אליו מפורסמים לציבור והוא מוסר מידע לציבור על התאמות הנגישות בשירות ובמקום	91	כן"ל					
65.		מתעדכן אחת לשנה לכל הפחות בחידושים בתחום על סמך פרסום	91	כן"ל					

הנחיות לביצוע עבודות נגישות בבניין מועצה מקומית ראמה


• חניות

תמונה מס' 01

סימון וצביעת שתי חניות
לנכים לרכב גבוהה
600/350 סמל חניה
מוטבע ובנוסף נדרש
תמרור ג-43 מותקן על
עמוד.




איור 01 לחניות נכים לרכב גבוהה עם מעבר משותף

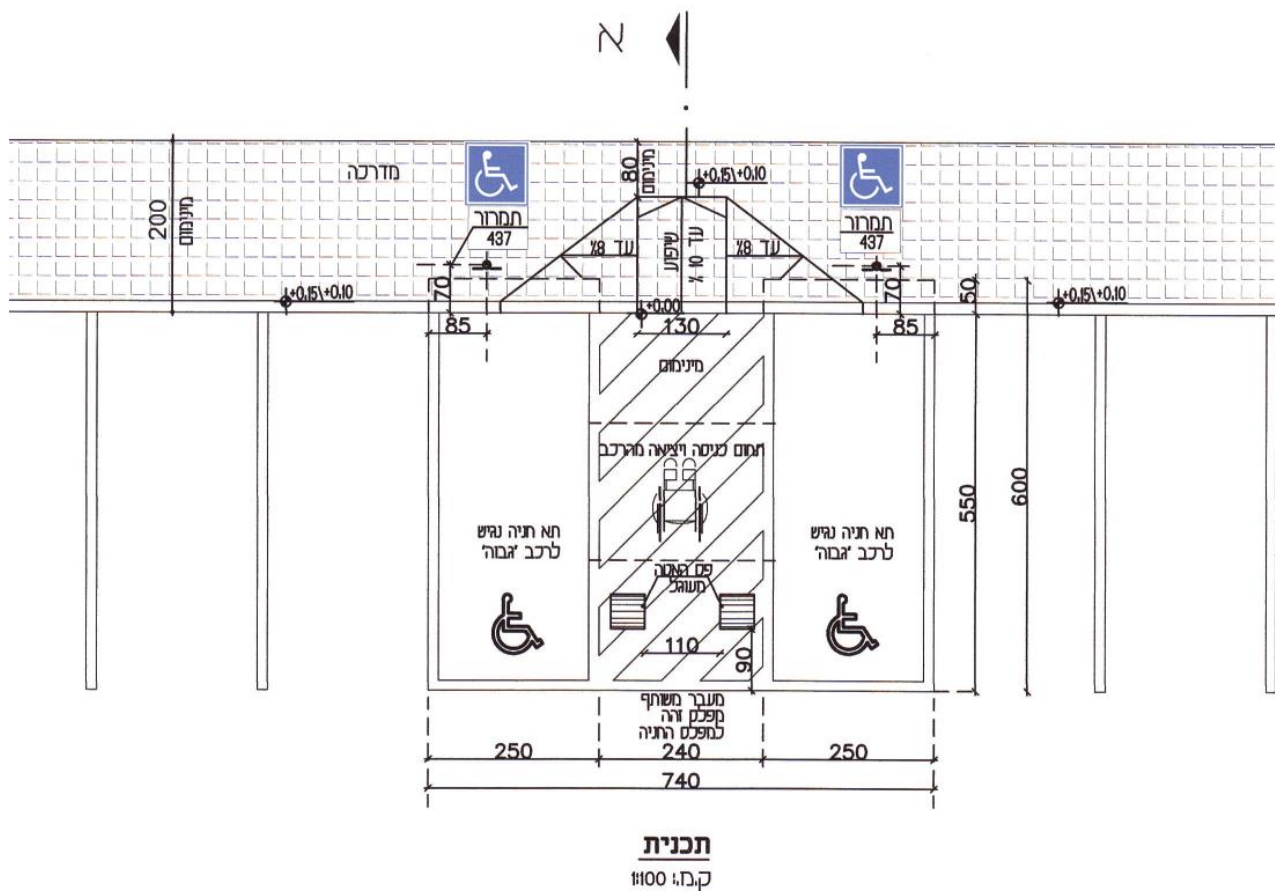


תמונה מס' 02

קיים 2 חניות לנכים לרכב
רגיל , נדרש השלמת שני
שלטים תמרור ג-43
מותקן על עמוד

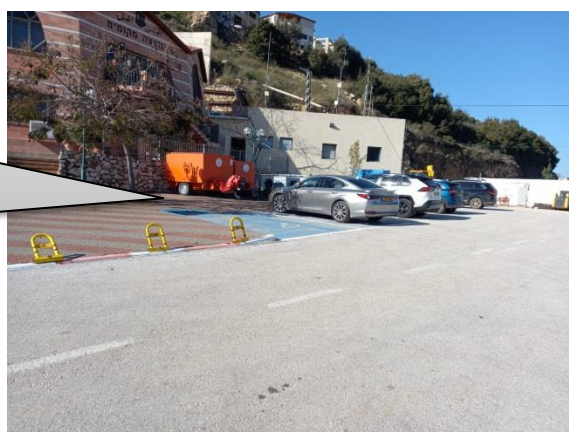

תמונה מס' 03

פירוק מחסומי רכב ברוחב
7.0 מטר לפינו שני מסלולי
נסיעה לרכב נכה גבוהה
והשלמת תיקון הריצוף
כדוגמת הקיים.

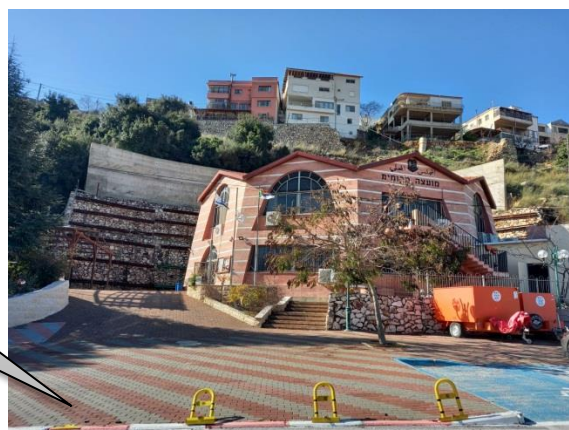


• התאמת נגישות בשטח חצר הכניסה

תמונה מס' 05



תמונה מס' 04

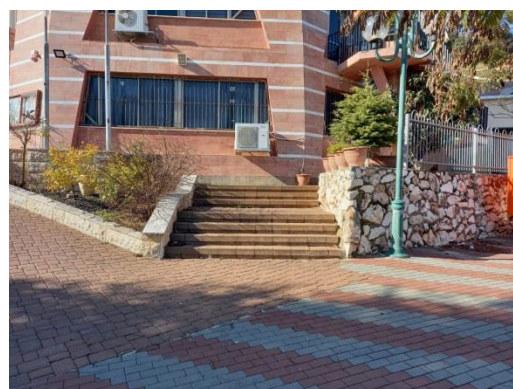

א. קיים מדרגות פיתוח חוץ מאזור החניה העיקרי ועד לכניסה הראשית למבנה ומספרם 10 מדרגות לפי תמונה 04 קיים 7 מדרגות ברוחב 290 ס"מ ועוד 3 מדרגות ברוחב 130 ס"מ לפי תמונה מס' 05.

ב. נדרש לספק ולהתקין בתי אחיזה בקוטר 1.5 " צול (כ-4 ס"מ) מפלדה מגולוונת בצבע שחור בגובה 85-95 ס"מ בשני צדי המדרגות (מעוגנים לקירות ואו לרצפה), בצורה שתשמור מסביב לבית האחיזה מרווח חופשי לגריפת יד חזקה שהיקפו 4 ס"מ לפחות מהפנים החיצוניים של בית האחיזה. ויש לבצעו לאורך כל המדרגות והפודסטים לפי התמונות 04+05. (ראה ציור 10 מצורף).


ג. הספקה והתקנת פסי אזהרה בראש כל מדרגה ברוחב 4 ס"מ ובמרחק 3 ס"מ מקצה מדרגה בצבע בניגוד חזותי למדרגות הקיימות. (מומלץ שחור).

ד. הספקת והתקנת משטח אזהרה (אבני עיוורים) בראש מהלך המדרגות היורד ממפלס ראש המדרגות בקומה הראשונה, לכל אורך המדרגה הרוחב בעומק 60 ס"מ ובמרחק 30 ס"מ מקצה המדרגה העליונה בצבע בניגוד חזותי לקיים. (מומלץ לבן).


אבני עיוורים




פס אזהרה

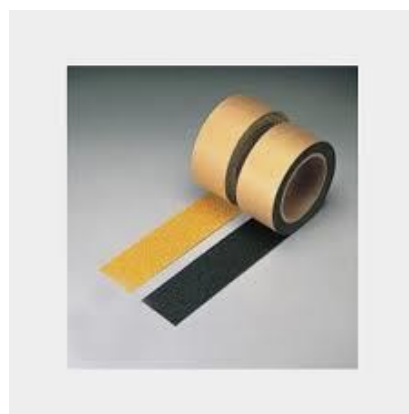

ציור 11 – דוגמות למבנה וגימור של בית-אחיזה (המידות בסנטימטרים)

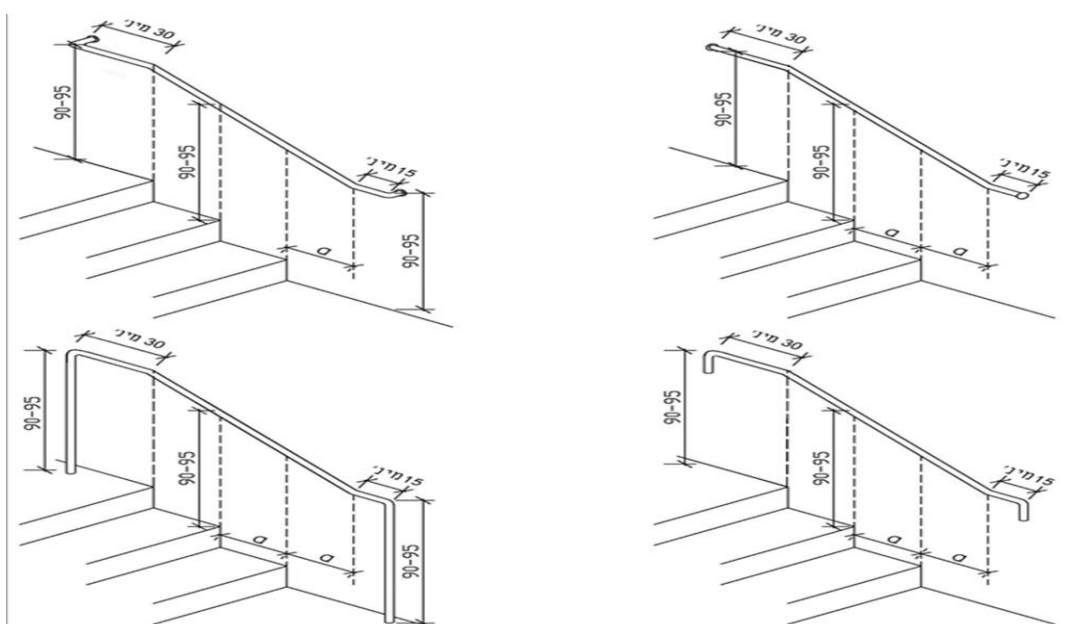

ציור 10 – דוגמאות לקצות בתי-אחיזה למדרגות (המידות בסנטימטרים)

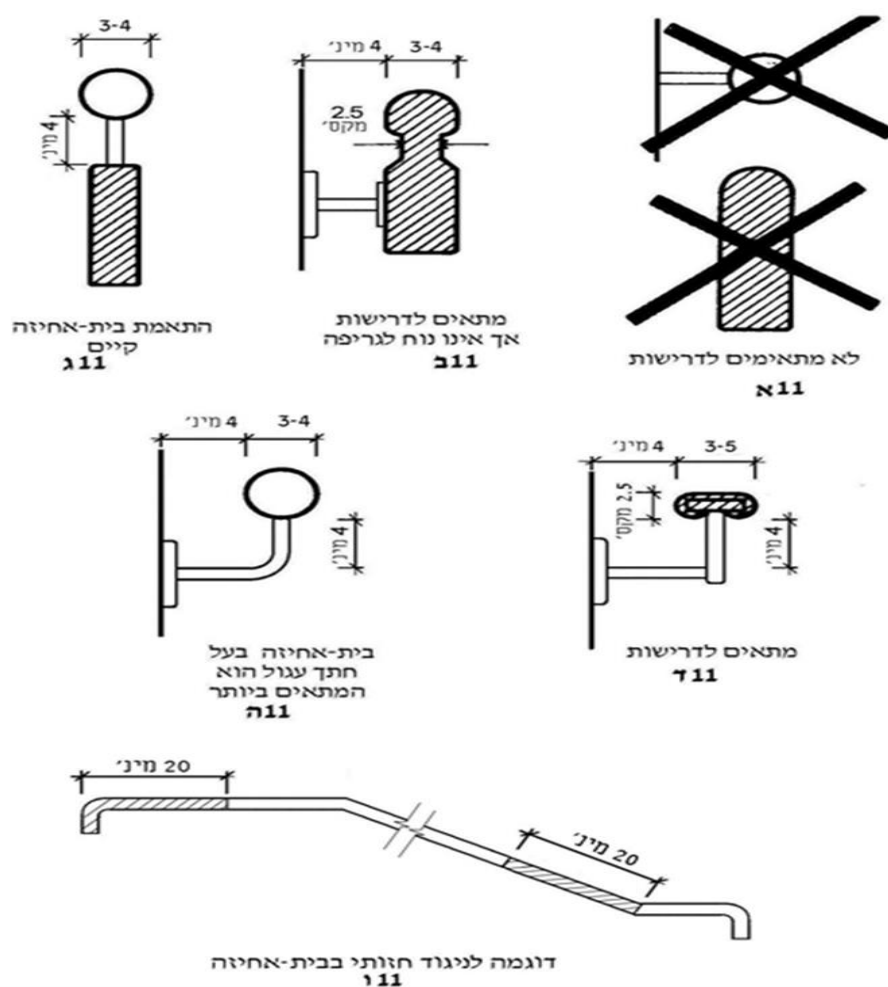

• הכניסה לבניין

תמונה מס' 07



תמונה מס' 06



דלת הכניסה למבנה : לפי התמונות הנ"ל מס' 06 , 07 , יש צורך להחליף את ידית דלת הכניסה ואו לצבוע בצבע שחור בניגוד חזותי , בנוסף נדרש להתקין סטופר מאלומיניום כך שהדלת תפתח ב 90 מעלות לפחות . יש לכוון את המגיף(מחזיר זמן) כך שייסגר רקך היותר תוך 5 שניות בהתאם לתקן.

שלטים לכניסה נגישה: נדרש להתקין שלט לכניסה נגישה על דלת הכניסה במידות 20/20 ס"מ. בנוסף בסמוך למדרגות הכניסה ראה תמונה מס' 04 יש לספק ולהתקין שלט הכוונה לכניסה נגישה מפח מגולוון במידות

הכוונה לכניסה נגישה (20*30 ס"מ)



כניסה נגישה (20*20 ס"מ)



• מדרגות בתוך הבניין


תמונה מס' 08

החלל שמתחת למהלך של גרם
מדרגות חסום למעבר עוברים
ושבים, לפי דרישות סעיף
2.9.1 וגם סעיף 2.9.2 בת"י
1918 חלק 1; עד לגובה 200
ס"מ או דלת שגובהה 198 ס"מ


לצורך כך החלל ייסגר
באמצעות קירות מלוחות גבס
(צמנט בורד) לרוחב שני מהלכי
המדרגות המסתכם ב 4.4 מטר
ואורך של 8.80 מטר ועד
לסגירת גובה 2.0 מטר בכלל.



תמונה מס' 10

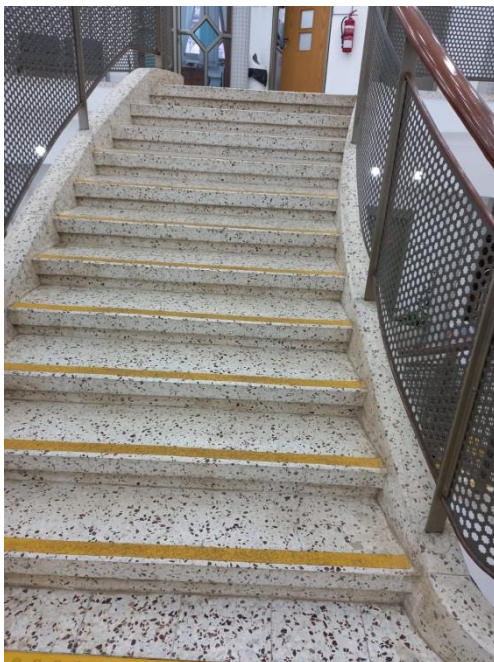

תמונה מס' 09

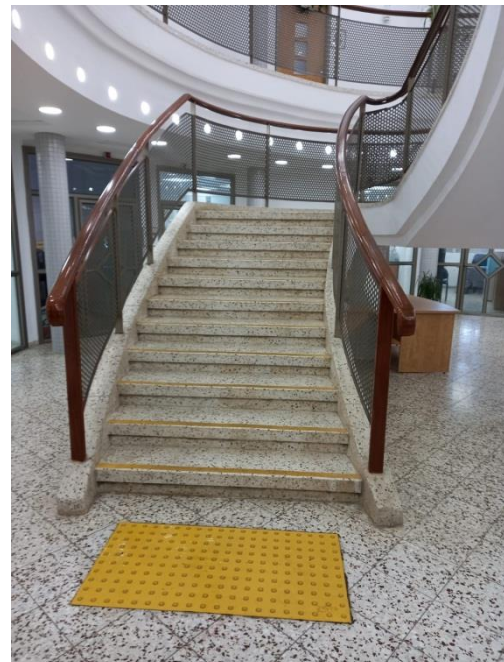

תמונה מס' 11



השלמות נדרשות : נדרש לספק ולהתקין בתי אחיזה בקוטר 1.5 " צול (כ-4 ס"מ) מפלדה מגולוונת בצבע שחור בגובה 85-95 ס"מ בשני צדי המדרגות (מעוגנים לקירות ואו לרצפה), בצורה שתשמור מסביב לבית האחיזה מרווח חופשי לגריפת יד חזקה שהיקפו 4 ס"מ לפחות מהפנים החיצוניים של בית האחיזה. ויש לבצעו לאורך כל המדרגות והפודסטים לפי התמונות 09,10,11. (ראה ציור 10 מצורף). סה"כ אורך מאחז נדרש בשני הצדדים כ- 24 מ"א.

מעלית •

תמונה מס' 12




תמונה מס' 13



תמונה מס' 14



א. יש להשלים מדבקות בריל למעלית (במידות 2.5*2.5 ס"מ מפח מגולוון) לתמונה מס' 13

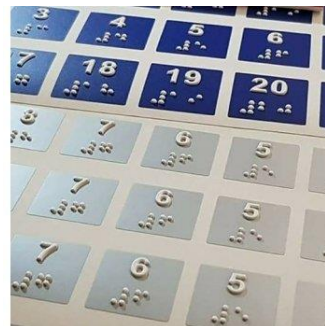

- ב. בדיקת המעלית על ידי יועץ מעליות מוסמך להפעלתה לתקופה של 6 חודשים כפי שנדרש בחוק ע"י משרד האנרגיה.
- ג. שלט מעלית נגישה במידות 20/20 ס"מ מפח מגולוון מורכב על קיר צמוד לצד ימין למעלית.
- ד. שלט הכוונה למעלית נגישה במידות 20/20 ס"מ, מיקומה יהיה צמוד לשלט כניסה נגישה בצד דלת המעלית



• דלתות פנים

תמנה מס' 15



א. **שלטים לכניסה נגישה:** נדרש להתקין שלט לכניסה נגישה על דלתות הכניסה למשרדים ברשות שנותנות שירות לקהל במידות 20/20 ס"מ.

הכוונה לכניסה נגישה (20*30 ס"מ)



ב. **כניסה נגישה (20*20 ס"מ)**



ג. החלפת ידיות בדלתות לידיעות בניגוד חזותי ע"פ תקן 1918 חלק 3.1 בכל דלתות המשרדים הנונים שירות לאזרח כגון גבייה, מהנדס, ראש רשות, גזבר, מנכ"ל, חינוך, חדר ישיבות, וכו', (סה"כ 18 יחידות).

• הכוונה

סימון מאתר: נדרש לספק להתקין סימן מאתר מפוליאתילן בניגוד חזותי ומישושי (מומלץ צהוב זוהר) ברוחב 30 ס"מ מהכניסה הראשית ועד למעלית , וגם מהכניסה למשרד הגבייה ועד למעלית באורך של כ- 40 מ"א בקומת קרקע ומהמעלית ועד לכניסה לחדר הישיבות בקומה הראשונה באורך של כ- 20 מ"א .

סימן מוביל מטיפוס 1 עשוי מפוליאתילן



• עמדה נגישה

תמנה מס' 15



א. לפי תמונה 15 הנ"ל בעמדת הקופה נדרש נדרשת קבלת שירות בעמידה לפחות מדף אחת מתוך עשרה מדפים (המדף הזה יכול לתת שירות לכל העמדות במבנה) שבהן ניתן שירות זהה הוא מדף נגיש: גובה 105 ס"מ. רוחב 90 ס"מ. חלל חופשי לברכיים בצד מקבל השירות 48 - סנטימטרים. חלק מחלל חופשי זה יכול להיות חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות 23 סנטימטרים, גובה 23 סנטימטרים ורוחב 65 סנטימטרים (במקרה זה נדרש להיות מושג גם באמצעות מדף נשלף/ מתקפל במידות 90/65 ס"מ מעץ חלק ונקי כולל כל האבזור הנדרש והתקנה בגובה 105 ס"מ מפני הרצפה).

ב. בעמדה אחת מכל סוג שירות הניתן במקום, קיימת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות.

ג. העמדה מסומנת בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, בשלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת שבו כתוב: "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר. השמיעה למצב ד'.

שלט למערכת שמיעה במידות 20/20 ס"מ

שלט עמדה נגישה במידות 20/20 ס"מ



• שירותי נכים

תמנה מס' 17



תמנה מס' 16



תמנה מס' 19



תמנה מס' 18



קיים תא שירותי נכים במבנה בקומת קרקע ולאחר בדיקה נמצא שלהשלמת הנגשת התא נדרש להחליף את המנעול של הדלת לידיית כפתור. ובחנו שאר האלמנטים ונמצאו תקינים לפי הפירוט הבא:-

- הכניסות לאגף השירותים צריכות להיות רחבות מספיק (לפחות 90 ס"מ) כדי לאפשר כניסה לכיסא גלגלים.
- דלתות תא בית-השימוש צריכות להיות ברוחב לפחות 90 ס"מ ולהיפתח כלפי חוץ.
- תא בית-השימוש: עומק 200 ס"מ, רוחב 160 ס"מ. רוחב חופשי לצד האסלה לפחות 80 ס"מ.
- גובה מושב האסלה 45-50 ס"מ מהרצפה.
- מאחז יד מתקפל בצד החופשי של האסלה ומאחז L בצדה השני של האסלה בקיר הניצב.

- גובה פני הכיור 80-85 ס"מ מהרצפה. חלל פנוי מתחת לכיור לפחות 68 ס"מ כדי לאפשר התקרבות עם כיסא גלגלים.
- אביזרי סבון ומגבות בגישה נוחה (גובה 120 ס"מ מהרצפה).

(סוף סקר מבנה המועצה המקומית חורפיש)

בברכה

כמיל חביב

2. פרטי הבניין הקיים

2 שצ"פים בשכונת חיילים משוחררים

שם המקום ו/או הבניין ⁹	רחוב:	מס בית:	ישוב:
2 שצ"פים בשכונת חיילים משוחררים	שכ' חיילים משוחררים	00	חורפיש מיקוד 2515500

ממצאי בדיקת נגישות על פי התקנות

בחלק זה יש לפרט:

ג. רכיבי המקום שנמצאו לא תקינים לפי הוראות הבדיקה שבתקנות כולל פרוט ההוראות שלא מתקיימות.

ד. התאמות הנגישות הנדרשות במקרה של כישלון הבדיקה (לפי טור ד בטבלת הבדיקה והביצוע שבתקנות בתוספת הראשונה).

ניתן לצרף את ממצאי הבדיקה כנספח לטופס. מומלץ להיעזר בטפסים לבדיקת נגישות לבניין קיים (כגון טפסים 33, 34) המצויים באתר מרכז מידע לנגישות - נציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים

הצהרת החייב בביצוע בדיקות נגישות

אני החתום מטה, החייב בביצוע בדיקת נגישות, מצהיר בזה כי:

ד. הבדיקה נערכה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים), התשע"ב – 2011 ("התקנות").

ה. העובדות בטופס זה אמת למיטב ידיעתי, וחווות דעתי זו היא לפי מיטב שיקול דעתי.

ו. עבור סעיפים שהחייב בביצועם הינו גורם שלישי העברתי את תוצאות הבדיקה לידיעת גורם זה.

שם המקום ו/או הבניין ⁹	רחוב:	מס בית:	ישוב:	שם המנהל (אם החייב (לרבות תאגיד):
מועצה מקומית חורפיש	500204961	0509571240	Farahs@iula.org.il	פרח סאבק
שם מוסמך חתימה מטעם החייב:	ת.ז.:	מס' טלפון:	דוא"ל:	תפקיד:

⁹ שם המקום – שם החברה, בית העסק, המשרד הציבורי. אם קיים שם לבניין נא לציין.

שם החייב בביצוע הבדיקה (לרבות תאגיד):	מספר תאגיד	מס' טלפון:	דוא"ל:	שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):
תאריך:	חתימה:			

למידע בלבד - פרטי מבצע הבדיקה:

שם מבצע הבדיקה	ת.ז.	מס' טלפון:	דוא"ל:	חתימה:
מוחמד חאג'	027516160	0543307280	hamodyhaj@gmail.com	

הנחיות לשימוש בטופס

ט. קובץ זה כולל רשימת בדיקות (check list) נגישות לשירות. קובץ זה הינו קובץ רשות ואין חובה להשתמש בו.

י. הטופס נועד לרכז את דרישות התקנות בכדי להקל על בודק הנגישות. הטופס מכיל רק את עיקרי הדברים המופיעים בהרחבה בתקנות נגישות השרות, לפיכך לפני ביצוע הבדיקה, יש לקרא את התקנות במלואן וכן את החומרים הרלוונטיים המופיעים באתר הנציבות.

יא. הטופס מתייחס לתקנות שכל השירותים חייבים בהם (תקנות 9-35, 87-91). הוא אינו כולל התייחסות לתקנות הנוספות החלות על שירותים ספציפיים, כגון בתי מלון, ספריות ומוזיאונים.

יב. שירות ציבורי ייעודי לאנשים עם מוגבלות ושירות הניתן על ידי המוסד לביטוח הלאומי- חייב להיבדק גם על ידי מורשה לנגישות השירות בנוסף על בדיקה זו (לפי תקנה 106 לתקנות).

יג. לאורך כל הבדיקה יש להתייחס לעקרונות הרצף וההכלה. עקרון הרצף מהותו שקיימת רציפות של שירות נגיש. עקרון ההכלה קובע שאדם עם מוגבלות יקבל את השירות באותו אופן שהציבור מקבל אותו וכחלק בלתי נפרד מהציבור.

יד. בטור "תוצאות הבדיקה" יש לציין תקין (V), לא תקין (X), לא רלוונטי (ל.ר).

טו. לוח זמנים לבדיקה:

יש לבצע את הבדיקה הראשונית עד ל 25.4.2014.
בנוסף, יש לבצע בדיקה תקופתית אחת לחמש שנים.

טז. אם החייב הוא רשת או רשות ציבורית על הבדיקה התקופתית לקבל אישור של מורשה לנגישות שירות.

לוח הזמנים לביצוע ההתאמות:

הלו"ז הוא לפי האמור לעיל, אלא אם כן צוין אחרת בטופס בטור "לז לביצוע".
לוחות הזמנים לביצוע התאמות במקומות בהם ניתן השירות לפי פרק ד' בתקנות תלוי
במספר המקומות לפי הפירוט הבא:
מי שאינו רשות ציבורית:

עד 4 מקומות - 22.12.2014. (בשירותי הארחה עד 1.11.15)

מ 5 מקומות:

תאריך	אחוז מקומות נגיש
22.6.2014	15%
22.6.2015	40%
22.6.2016	65%
1.11.2020	100%

רשות ציבורית: עד 4 מקומות - 22.12.15. מ 5 מקומות:

שם החייב בביצוע הבדיקה (לרבות תאגיד):	ת.ז. / ח.פ.	תחום השירות	שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):
מועצה מקומית חורפיש	500204961	מנכ"ל	פרח סאבק
מס' טלפון:	דוא"ל:	רחוב ומספר בית	ישוב
0509571240	Farahs@iula.org.il	ת.ד 2	חורפיש

שם המקום ו/או הבניין	רחוב:	מס בית:	ישוב:
2 שצ"פים בשח"מ	שכ' חיילים משוחררים	00	חורפיש

הנחיות לביצוע עבודות נגישות בשני שצ"פים בשכונת חיילים משוחררים חורפיש

תמונה מס' 36 בשצ"פ 1



תמונה מס' 35 בשצ"פ 1



תמונה מס' 38 בשצ"פ 1



תמונה מס' 37 בשצ"פ 1




הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V. עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה " בקוטר 8-6" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V. עובי מינימלי 5.1 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר "6-8" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. בשטח מוערך של 150 מ"ר ע"ב מחיר של 250 ש"ח/מ"ר.

תמונה מס' 39 בשצ"פ 1

נגיש- אבני עיוורים / סימן אזהרה לאנשים כבדי ראייה (עם פליטות או פסים) בקצה המדרכה ומסביב לגומי ברוחב 20 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לפי ת"י 1918 חלק 6 על בסיס מלט בגוון לבן .

תיקון משטח גומי קיים כוול חיתוך ופירוק לפי הנחיית המתכנן , השלמת יציקת משטח גומי בעובי 25 מ"מ כדוגמת הקיים. השטח הכללי המוערך כ 30 מ"ר על בסיס מחיר של 400 ש"ח/מ"ר.

שיפוץ מתקן משחקים קיים (ראה תמונה מס' 35) כולל החלפת מגרשה ושיוף וצביעת חלק מהמתקן כולל השלמת שילוט נגיש ע"י חברת גנית פארק או שווה ערך ע"ב מחיר של 18,000 ש"ח .

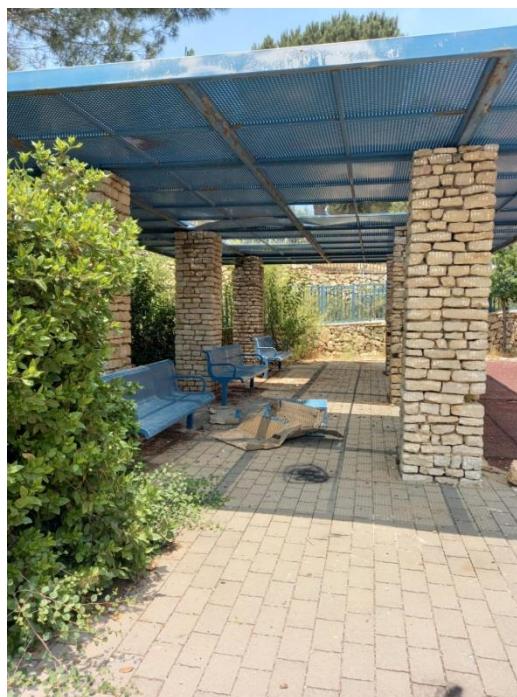

הסדרת כניסה נגישה מהכביש למדרכה ע"י פירוק אבני שפה והנחתם מחדש כולל פירוק אספלט במדרכה וחיבור לאבן שפה מונמכת בשיפוע מקסימאלי של 8% העבודה תבוצע קומפלט לפי מחיר של 4,000 ש"ח.

חידוש צבע מעקות לפי תמונה 37 כולל שיוף וצבע יסוד העבודה קומפלט לפי מחיר של 4.000 ש"ח .

חידוש צבע הפרגולה לפי תמונה 39 כולל שיוף וצבע יסוד העבודה קומפלט לפי מחיר של 4.000 ש"ח .

תמונה מס' 40 בשצ"פ 2



תמונה מס' 41 בשצ"פ 2



תמונה מס' 42 בשצ"פ 2



פירוק אבני ריצוף טבעיים וסילוקם באחריות הקבלן כ 200 מ"ר ע"ב מחיר 40 ₪/מ"ר.

ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ גמר צבעוני מסוג "יפו" או ש"ע לכמות של כ 200 מ"ר ע"ב מחיר 140 ₪/מ"ר.

ריצוף באבנים משתלבות עובי 6 ס"מ בצבע לבן לריצוף בקצה המדרכה ובסמוך לאבן שפה בכמות של כ 5.0 מ"ר ע"ב מחיר 160 ₪/מ"ר.

סימון חניית נכים כולל סמל נכים בינלאומי למידות רכב רגיל. ע"ב מחיר 1,500 ₪ כולל עמוד ושלט.

הסדרת הנמכת מדרכה ע"י פירוק והרכבה מחדש לאבן שפה כולל פירוק אספלט וביצוע כניסה נגישה בשיפוע עד 8% קומפלט ע"ב מחיר 3,500 ₪.

השלמת ואספקת שילוט נגיש למקום כולל עמוד ושלט לפי הנחיות המתכנן קומפלט ע"ב מחיר 1.500 ₪/קומפ'.

3. פרטי הבניין הקיים מבנה מע"ש מרכז שיקום

שם המקום ו/או הבניין ¹⁰	רחוב:	מס בית:	ישוב:
מבנה מע"ש מרכז שיקום	שכ' חיילים משוחררים	00	חורפיש מיקוד 2515500

ממצאי בדיקת נגישות על פי התקנות

בחלק זה יש לפרט:

- ה. רכיבי בניין שנמצאו לא תקינים לפי הוראות הבדיקה שבתקנות כולל פרוט ההוראות שלא מתקיימות.
- ו. התאמות הנגישות הנדרשות במקרה של כישלון הבדיקה (לפי טור ד בטבלת הבדיקה והביצוע שבתקנות בתוספת הראשונה).

ניתן לצרף את ממצאי הבדיקה כנספח לטופס. מומלץ להיעזר בטפסים לבדיקת נגישות לבניין קיים (כגון טפסים 33, 34) המצויים באתר מרכז מידע לנגישות - נציבות שיווין זכויות לאנשים עם מוגבלות - משרד המשפטים

הצהרת החייב בביצוע בדיקות נגישות

אני החתום מטה, החייב בביצוע בדיקת נגישות, מצהיר בזה כי:

- ז. הבדיקה נערכה לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות למקום ציבורי שהוא בנין קיים), התשע"ב – 2011 ("התקנות").
- ח. העובדות בטופס זה אמת למיטב ידיעתי, וחווות דעתי זו היא לפי מיטב שיקול דעתי.
- ט. עבור סעיפים שהחייב בביצועם הינו גורם שלישי העברתי את תוצאות הבדיקה לידיעת גורם זה.

שם החייב בביצוע הבדיקה (לרבות תאגיד):	מספר תאגיד	מס' טלפון:	דוא"ל:	שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):
מועצה מקומית חורפיש	500204961	0509571240	Farahs@iula.org.il	פרח סאבק
שם מוסמך חתימה מטעם החייב:	ת.ז.:	מס' טלפון:	דוא"ל:	תפקיד:

¹⁰ שם המקום – שם החברה, בית העסק, המשרד הציבורי. אם קיים שם לבניין נא לציין.

שם החייב בביצוע הבדיקה (לרבות תאגיד):	מספר תאגיד	מס' טלפון:	דוא"ל:	שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):
תאריך:	חתימה:			

למידע בלבד - פרטי מבצע הבדיקה:

שם מבצע הבדיקה	ת.ז.	מס' טלפון:	דוא"ל:	חתימה:
מוחמד חאג'	027516160	0543307280	hamodyhaj@gmail.com	

הנחיות לשימוש בטופס

- יז. קובץ זה כולל רשימת בדיקות (check list) נגישות לשירות. קובץ זה הינו קובץ רשות ואין חובה להשתמש בו.
- יח. הטופס נועד לרכז את דרישות התקנות בכדי להקל על בודק הנגישות. הטופס מכיל רק את עיקרי הדברים המופיעים בהרחבה בתקנות נגישות השרות, לפיכך לפני ביצוע הבדיקה, יש לקרא את התקנות במלואן וכן את החומרים הרלוונטיים המופיעים באתר הנציבות.
- יט. הטופס מתייחס לתקנות שכל השירותים חייבים בהם (תקנות 9-35, 87-91). הוא אינו כולל התייחסות לתקנות הנוספות החלות על שירותים ספציפיים, כגון בתי מלון, ספריות ומוזיאונים.
- כ. שירות ציבורי ייעודי לאנשים עם מוגבלות ושירות הניתן על ידי המוסד לביטוח הלאומי- חייב להיבדק גם על ידי מורשה לנגישות השירות בנוסף על בדיקה זו (לפי תקנה 106 לתקנות).
- כא. לאורך כל הבדיקה יש להתייחס לעקרונות הרצף וההכלה. עקרון הרצף מהותו שקיימת רציפות של שירות נגיש. עקרון ההכלה קובע שאדם עם מוגבלות יקבל את השירות באותו אופן שהציבור מקבל אותו וכחלק בלתי נפרד מהציבור.
- כב. בטור "תוצאות הבדיקה" יש לציין תקין (V), לא תקין (X), לא רלוונטי (ל.ר).
- כג. **לוח זמנים לבדיקה:**
יש לבצע את הבדיקה הראשונית עד ל 25.4.2014.
בנוסף, יש לבצע בדיקה תקופתית אחת לחמש שנים.
- כד. אם החייב הוא רשת או רשות ציבורית על הבדיקה התקופתית לקבל אישור של מורשה לנגישות שירות.

לוח הזמנים לביצוע ההתאמות:

הלו"ז הוא לפי האמור לעיל, אלא אם כן צוין אחרת בטופס בטור "לז לביצוע".
לוחות הזמנים לביצוע התאמות **במקומות** בהם ניתן השירות לפי פרק ד' בתקנות תלוי
במספר המקומות לפי הפירוט הבא:
מי שאינו רשות ציבורית:

עד 4 מקומות - 22.12.2014. (בשירותי הארחה עד 1.11.15)

מ 5 מקומות:

תאריך	אחוז מקומות נגיש
22.6.2014	15%
22.6.2015	40%
22.6.2016	65%
1.11.2020	100%

רשות ציבורית: עד 4 מקומות - 22.12.15. מ 5 מקומות:

שם החייב בביצוע הבדיקה (לרבות תאגיד):	ת.ז. / ח.פ.	תחום השירות	שם המנהל (אם החייב הוא תאגיד):
מועצה מקומית חורפיש	500204961	מנכ"ל	פרח סאבק
מס' טלפון:	דוא"ל:	רחוב ומספר בית	ישוב
0509571240	Farahs@iula.org.il	ת.ד 2	חורפיש

שם המקום ו/או הבניין	רחוב:	מס בית:	ישוב:
מע"ש מרכז שיקום	שכ' חיילים משוחררים	00	חורפיש

חלק 1 - התאמת נגישות למקום

מס'	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח"ז לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
66.	שילוט כניסה למקום	כניסה נגישה מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי. בכניסה שאינה נגישה מוצב שלט המפנה לכניסה נגישה.	16		לא תקין			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	לא חל בחלקי מקום ציבורי בו אסורה הכניסה לציבור, על פי דין, ללא מלווה מטעם נותן השירות.
67.	שילוט חניה נגישה	מוצב תמרור חניה לנכים. שטח פני החניה מסומן בסמל הנגישות הבין לאומי או ב-X בתוך מלבן. אם החניה הנגישה אינה נראית בבירור מהכניסה לחניון, קיים שילוט מכוון לעברה.	16		לא תקין			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	באתר טבע, אפשר שבמקום ההוראה האמורה יוצג שלט בולט לצד מקום החניה הנגישה עם סמל הנגישות הבינ"ל בגוונים בהם נעשה שימוש ע"י רשות הטבע והגנים או

קק"ל, לפי העניין. במקרה זה, אין חובה לצבוע את פני השטח של מקום החניה או לסמנו;									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

68.	שילוט הכוונה וזיהוי של עמדת מודיעין, מעלית, כבש, מדרגות , בתי שימוש (וכן שימוש בסמל מתאים)	מוצבים שלטים מכוונים ומזהים. השלטים ממוקמים על קיר (בנוסף יכולים להיות שלטים מעל הדרך). מרכז המידע שעל כל שלט נמצא בגובה 150 ס"מ; תחתית המידע אינה נמוכה מ-100 ס"מ וקצהו העליון של המידע אינו גבוה מגובה משקוף הדלת.	16	לא תקין			עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	פטור במידה ובחלקו של מקום ציבורי אסורה כניסת אדם ללא מלווה מטעם נותן השירות, על פי דין.
69.	שילוט מערכות עזר קבועות	הסמל הבין לאומי לנגישות לאנשים עם מוגבלות	16	לא תקין			עם התקנת המערכת בחדר או באולם נתון	פטור במידה ובחלקו של מקום

ציבורי אסורה כניסת אדם ללא מלווה מטעם נותן השירות							לשמיעה שמיעה מוצב בכניסה לאולמות וחדרים בהם מוצבות מערכות עזר קבועות לשמיעה		
פטור במידה ובחלקו של מקום ציבורי אסורה כניסת אדם ללא מלווה מטעם נותן השירות	עד מועד השמשת הבניין		לא רלו ונטי			16	אם קיים, הוא נראה בבירור מהכניסה הראשית, האותיות בניגוד חזותי לרקע, וגודלן 25 מ"מ לפחות.	לוח הכוונה בבניין ציבורי חדש	70.

71.	שלט מישוש, עם מספר החדר מובלט,	חל בבניין ציבורי חדש, בו משרדים של משרדי ממשלה, המוסד לביטוח לאומי, רשות מקומית, מוסד תרבות, מוסד לחינוך או השכלה (אך לא מוסד חינוך לפי פרק ז' לחוק) וכן בניין שהוא מקום ציבורי קיים או חדש בו מסופק שירות אירוח (מלון, אכסניה, צימר), בו חמישה חדרים או יותר באותו מפלס (מסדרון). השלט המישושי מוצב בכניסה ממוספרת של כל חדר או על דלת של חדר (אם הדלת סגורה דרך קבע).	16	לא רלו ונטי	בבניין ציבורי חדש: עד מועד השמשת הבניין; בשירות הארחה קיים: עד 1.11.2015. בשירות הארחה חדש: עד מועד תחילת מתן השירות במקום.	פטור אם בבניין ניתן ליווי לאדם עם מוגבלות ראיה לפי בקשתו, לכל חלקי הבניין ובכל עת שהותו במקום. פטור אם הותקן שילוט מישושי לפני כניסת התקנות לתוקף, מההוראו ת לגבי אופן הצבת ועיצוב השלטים, מידת הבליטה של האותיות וגובהן. אולם, אם הוחלף שילוט זה לאחר כניסת התקנות לתוקף, אין פטור כנ"ל. פטור אם במקום או
-----	---	--	----	-------------------	--	---

בחלקו אסורה כניסת אדם ללא מלווה מטעם נותן השירות, על פי דין [כגון בשב"ס]									
	במעלית קיימת- עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס.במעלית חדשה – עד מועד השמשתה.		לא רלו ונטי			17	במעלית עם פיקוד יעדים - קיים הסבר לגבי אופן השימוש במעלית באמצעות שלט עם איורים או מצגת חזותית וקולית, אם נעשה שימוש במצגת, ניתן לאתרה באמצעות סימן מאתר או אות	מעלית	.72

						קולי.		
	עד מועד השמשת המעלית					במקום ציבורי חדש או במעלית חדשה שהותקנה במקום ציבורי קיים, יש כריזה קולית בתא המעלית המציינת את מספר הקומה והשירותים העיקריים בה.		
על עמדה בנויה חלות הוראות תקנות התכנון והבניה לעניין בניין חדש.	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס			לא תקין	18	לפחות עמדה אחת מתוך עשר עמדות שבהן ניתן שירות זהה היא עמדה נגישה: גובה 73-80 ס"מ. רוחב 90 ס"מ. חלל חופשי לברכיים בצד מקבל השירות- 48 סנטימטרים. חלק מחלל חופשי זה יכול להיות חלל חופשי לכפות הרגליים בעומק לפחות 23 סנטימטרים, גובה 23 סנטימטרים	עמדת שירות לקבלת שירות בישיבה	73.

						ורוחב 65 סנטימטרים. (דבר זה יכול להיות מושג גם באמצעות מדף נשלף). בעמדה קיימת, אם ניתן לשבת באלכסון, אפשר שעומק חלל חופשי לברכיים הינו 30 ס"מ לפחות.		
אין צורך לשלב משטח נמוך או משטח כתיבה אלא אם אין אמצעים אחרים, כאמור. על עמדה בנויה חלות הוראות תקנות התכנון והבניה לעניין בניין חדש.	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס			לא תקין	18	אחת מתוך עשר לפחות, שניתן בהן שירות זהה, שאינה בנויה או שהיא עמדה בנויה עם תוספות, היא עמדה נגישה: גובה 110 ס"מ בעמדה קיימת ו- 105 בחדשה. קיים לוח כתיבה למקרה שאדם עם מוגבלות נדרש לחתום. למקרה שאדם נדרש למלא טפסים, קיים בסמוך מדף (שאינו בעמדה) ושגובהו כמו	עמדת שירות לקבלת שירות בעמידה	74.

						בעמדה בישיבה או שולחן שמידותיו עבור אדם עם מוגבלות הן כמידות עמדת שירות בישיבה, או עמדת שירות בישיבה; לא היה אחד מאמצעים אלו זמינים, מותקן מדף נשלף או מתקפל בעמדת השירות בעמידה.		
פטור בשירות מסחר אשר השטח שניתן בו שירות לציבור הוא פחות מ-150 מטרים רבועים ושהשירו ת אינו ניתן על ידי רשת או רשות ציבורית.	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלו ונטי		18	בעמדה אחת מכל סוג שירות הניתן במקום, קיימת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות.	עמדה ללא מחיצה או עם מחיצה חלקית	.75
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס			לא תקין	18	העמדה מסומנת בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות		.76

							שמיעה, בשלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת שבו כתוב: "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב T".		
.77	עמדה עם מחיצה (עמדה סגורה)	18		לא רלו ונטי			בעמדה אחת לפחות מכל עשר עמדות עם מחיצה בהן ניתן שרות זהה, קיימת מערכת שמע דו כיוונית, הכוללת מיקרופון ורמקול בשני צדי המחיצה+ לולאת השראה ואפשרות חיבור לאוזניות, וכן חרך להעברת ניירות, שטרות וכד'.		
		18		לא תקין			העמדה מסומנת בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, בשלט שבו גם הנחיות להפעלת		.78

						המערכת "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב ד".		
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלו ונטי		18	השוליים של פתח החציה בין נותן השירות למקבלו מסומנים בניגוד חזותי.	.79	
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס			תקין	18(ד)	עשרה אחוזים לפחות מהמושבים המוצעים לציבור מכלל עמדות השירות בישיבה, הינם מושבים מותאמים, כמפורט בתקנה 23 (ראה טופס זה).	כסאות בעמדות שירות בישיבה	.80
לעניין מסעדות קיימות הוראות שונות- ראו טופס ייעודי	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס			תקין	19	5% מהשולחנות הקיימים ולפחות ב 1 הינם בגובה 73-80 ס"מ, עומק חלל ברכיים 48 ס"מ לפחות כולל חלל לכפות רגליים בעומק 23	שולחנו ת לשימוש הציבור	.81

							וגובה 23 ס"מ לכל הפחות; זה אפשרי גם באמצעות מדף נשלף או מתקפל. אם השולחנות חדשים (הוצבו לאחר 25.10.13) כולם נגישים.		
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				תקין	19	כסאות לשימוש הציבור לצד השולחן – 10% מהם (ולפחות אחד מהם) הינו מושב מותאם כמפורט בתקנה 23 (ראה טופס זה).		.82
פטור במקרה של קבלת קהל של 50 איש או פחות לחודש, או קבלת קהל באופן בלתי סדיר	בשירות קיים- עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס. בשירות חדש- עד מועד תחילת מתן השירות		לא רלו ונטי			19	כמו עמדת שירות בישיבה (שורה 9 בטופס זה).	שולחנו ת משרדי ם בהם נעשית קבלת קהל ל- 50 אנשים לפחות בחודש	.83
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				תקין	19	במדף אחד לפחות, מתקיימות דרישות עמדת שירות בישיבה (שורה 9)	מדפים לשימוש הציבור	.84

						בטופס זה).		
לא חל בספריות	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס. סיוע בהפעלת המחשב יינתן החל מ-1.7.14				תקין	19	מתקיימות דרישות עמדת שירות בישיבה. מסופק סיוע סביר בהפעלתו.	85. מחשב לשימוש הציבור על שולחן או מדף
	בעמדה קיימת עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס. בעמדה חדשה: עד מועד תחילת מתן השירות.		לא רלו ונטי אין עמדת מודיעין במ קום			20	עמדת מודיעין עונה על כל דרישות עמדה נגישה רגילה (כולל מע' עזר לשמיעה) ומסומנת בסמל הנגישות הבינ"ל. בנוסף, במקום ציבורי חדש או בשירות חדש במקום קיים, עמדת המודיעין ממוקמת במקום שניתן לזהותו בקלות. במידה ובעמדה נמסר מידע לציבור, לרבות בכתב, יימסר בדרכים מותאמות כאמור בתקנה 29.	86. עמדת מודיעין

87.	כריזה קולית (במקומו ת בהם נעשה שימוש בכריזה קולית)	הכריזה בקול ברור ובשפה פשוטה ככל האפשר, וללא צלילי רקע. הכריזה מלווה בחיווי חזותי כגון שלט אלקטרוני או מסך.	21	לא רלו ונטי	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס	פטור מחיווי אלקטרוני בשירותי ספורט, בריכות שחיה, אירועי ספורט במקום פתוח אשר מספר המושבים בו פחות מ-2000; אי רוע תרבות חד פעמי במקום פתוח, אשר מספר המושבים בו פחות מ-2500; שירותי הצלה; בשירותים הניתנים בשטח ניתן להנגיש את הכריזה הקולית בעזרת מסך או שלט אלקטרוני בכניסה, או
-----	--	---	----	-------------	-----------------------------------	--

באמצעות מסרון, לבקשת מוגבל שמיעה.									
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלו ונטי			22	המסך או השלט מוצב במקום ממנו ניתן לקרוא את הכיתוב בקלות; שני מטרים מחזיתו ומטר מצדדיו קיים שטח פנוי.	כריזה חזותית (שלט אלקטרוני או מסך עליו מוקרן מידע מתחלף בקשר לשירות)	.88
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלו ונטי			22	המידע ניתן גם באמצעי קולי (לרבות בעל פה), לבקשת אדם עם מוגבלות.		.89
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				תקין	23	קיימים מושבים כמספר עמדות השירות, כאשר 10% לפחות מהם הנם מושבים מותאמים, ולא פחות ממושב מותאם אחד (מושב מותאם הינו מושב יציב, גובה פני המושב (בעת שיושבים עליו)	מושבים מותאמים במקומות המתנה	.90

							45-48 ס"מ לפחות, עומק המושב 40-45 ס"מ, והוא בעל ידידות באורך 30 ס"מ שגובהן 18-24 ס"מ מעל המושב);		
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				תקין	23	קיימים מקומות המתנה מיוחדים בשיעור של 4% ממספר עמדות השירות ולפחות מקום אחד.		91.
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס				תקין (מרחק ק ההליכה קטן מ- 60 מ'	23(ב)	בבניין בו מרחק ההליכה מהכניסה ועד הנקודה המרוחקת ביותר במפלס אחד עולה על 60 מטרים מותקן מושב לצורך מנוחה לשני אנשים לפחות, שאינו מהווה מכשול למעבר הציבור, ושקיים שטח פנוי לפניו של 170 ס"מ.	מושבים לצורך מנוחה	92.
פטור אם שטח השימוש	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלו ונטי			24	אם יש דרך נגישה אל התאים	תאי מדידה והחלפת	93.

על ידי הציבור, כולל תאי ההלבשה, אינו עולה על 120 מ"ר						במפלס: בתא אחד לפחות בכל מפלס יש שטח לסיבוב כיסא גלגלים (170x130) ס"מ או 150x150 ס"מ). בתא יש כיסא מותאם לפי תקנה 23 (ראה טופס זה). מוצבת מראה שקצה התחתון אינו גבוה מ- 45 ס"מ וקצה העליון אינו נמוך מ- 175 ס"מ.	בגדים	
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלו ונטי		24	אם אין דרך נגישה למקום, מוצב בתא, לבקשת אדם עם מוגבלות, מושב מותאם לפי תקנה 23 (ראה טופס זה).	.94	
	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלו ונטי		24	המתלים בניגוד חזותי	.95	
חייב בהתאמו ת נגישות לפי תקנה 25 יבדוק את קיומן וזמינותן	עפ"י סעיף ט' בהנחיות לשימוש בטופס		לא רלו ונטי		25	לפחות אחת משלוש מכונות הנותנות שירות זהה הינה נגישה, בכל מפלס במקום בו ניתן	מכונות למתן שירות אוטומטי	.96

של מכונות נגישות שניתן לרכוש או לייבא אותן באופן סביר. אם אין מכונות נגישות בנמצא, יהיה פטור מביצוע תקנה זו. ההוראה אינה חלה על ברזיות ומתקני שתיה מהם שותים במישרין מהברז.						השירות. המכונה מסומנת בסמל הנגישות הבין לאומי.		
			לא רלו ונטי			אל המכשיר מובילה דרך נגישה וקיים שטח רצפה חופשי לפני המכשיר במידות 120X80 ס"מ לפחות.	.97	
			לא רלו ונטי			גובה אמצעי ההפעלה: אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה	.98	

						מהחזית, 65-120 ס"מ מעל פני הרצפה. אם ההגעה אל אמצעי ההפעלה מהצד ללא מכשול גובהם 65-140 ס"מ מעל הרצפה.		
			לא רלוונטי			הצג ואמצעי ההפעלה ממוקמים כך שאדם בכיסא גלגלים או אדם נמוך קומה, שגובה עיניהם 110 ס"מ מפני הרצפה יכלו לזהותם ולהפעילם.	.99	
כשהגישה אל המכונות הינה באמצעות רכב בלבד אין צורך בזיהוי מישושי.			לא רלוונטי			אמצעי הפעלה ניתנים לזיהוי באמצעות מידע שמיעתי או מישושי, מבלי להפעילם.	.100	
			לא רלוונטי			אמצעי הפעלה בניגוד חזותי והם מוארים בעוצמה מתאימה	.101	
			לא רלוונטי			אמצעי ההפעלה יותקנו כך	.102	

							שהפעלתם תהיה קלה, ביד אחת, תוך הפעלת כוח קטן מ- 22 ניוטון, לצורך הפעלתם לא יידרשו תמרון עדין של האצבעות, אחיזה חזקה, צביטה חזקה, סיבוב חזק של כף היד או לחיצה רצופה.		
			לא רלו ונטי				הנחיות הפעלה ניתנות בשפה פשוטה, במסלול ובמידע שמיעתי, לפי העניין.	103.	
בשירותי בנק הגבלת זמן התגובה אינו פחות מ- 45 שניות			לא רלו ונטי				אם יש הגבלה בזמן תגובה, הוא אינו פחות מ- 60 שניות	104.	

חלק 2 - מידע בשירות

פטורים ותנאים	לוח לביצוע	הערות	תוצאות הבדיקה			תקנה	מהות הבדיקה	נושא	
			ל.ר	לא תקין	תקין				
הדרישה אינה חלה על פרסומות.	1.7.2015 למעט הספקת מידע בדפוס נגיש, ובדפוס נגיש עם פישוט לשוני, לגביהם המועד הוא 1.1.2016.				תקין	29	המידע מסופק, לבקשת אדם עם מוגבלות, תוך התייעצות עמו והפעלת שיקול דעת נותן השירות באשר לסבירות ההתאמה ולחלופות אפשריות, בהתאם לנסיבות המקרה וסוג המידע, באופנים הבאים: בכתב יד בדפוס או בדפוס נגיש בסיוע מערכת עזר לשמיעה, באמצעות תרגום לשפת סימנים, או תרגום לשפת סימנים במגע בשפה הולמת בהתאם למוגבלותו של האדם (כגון שפה פשוטה) באמצעות אמצעי	מידע בעל פה (כגון זה הניתן פנים מול פנים או טלפונית) (	105.

פטורים ותנאים	לוח לביצוע	הערות	תוצאות הבדיקה			תקנה	מהות הבדיקה	נושא	
			ל.ר.	לא תקין	תקין				
							תקשורת תומכת וחליפית של האדם. בכל אמצעי סביר אחר		
הדרישה אינה חלה על פרסומות. הדרישה לדפוס נגיש תוך שימוש בפישוט לשוני ולקובץ קול תוך שימוש בפישוט לשוני אינה חלה על מידע המנוסח בלשון משפטית כגון חוזים וחיקוקים, או מקצועית כגון דוחות הקראה של יותר משלושה עמודים תסופק תוך שבוע. קובץ קול, קובץ דיגיטלי וכתב ברייל יסופקו לא יאוחר מ-3 שבועות	1.7.2015 למעט הספקת מידע בדפוס נגיש, ובדפוס נגיש עם פישוט לשוני, לגביהם המועד האחרון הוא 1.1.2016		לא רלוונטי				המידע מסופק, לבקשת אדם עם מוגבלות, באופנים הבאים: בדפוס נגיש (עם וללא פישוט לשוני) בקובץ קול (עם וללא פישוט לשוני), בקובץ דיגיטלי הניתן להקראה באמצעות תכנת הקראה או המרה לברייל בהקראה בכתב ברייל בכל אמצעי סביר אחר	מידע כתוב (כגון טפסים, מכתבים, חוברות מידע, עלונים ופרסומים הניתנים לכלל הציבור או לאדם ספציפי)	106.

פטורים ותנאים	לוח לביצוע	הערות	תוצאות הבדיקה			תקנה	מהות הבדיקה	נושא	
			ל.ר.	לא תקין	תקין				
מיום הגשת הבקשה.									
לפי האמצעים המצויים בידו של נותן השירות ובהתאם לאופי השירות.	1.7.2014				תקין	32	בנוסף על הנ"ל, מידע מסופק לבקשת אדם עם מוגבלות גם באמצעות טלפון, פקסימיליה, מסרון, דואר, דוא"ל או אמצעי דיגיטלי אחר.	מסירת מידע באמצעי תקשור ת נוספים	107.
	1.7.2014		לא רלו ונטי			33	המידע ניתן בשפה פשוטה ובקצב איטי, ללא מוסיקת רקע, או שקיימת הפניה למוקדן, עם תחילת מסירת המידע המוקלט.	מערכת ניתוב שיחות טלפון	108.
	1.7.2014 ואילך באופן שוטף, לפי הוספת התאמות הנגישות.			לא תקין		34	מתבצע בדרכי הפרסום הרגילות של השירות, ולבקשת אדם עם מוגבלות, באופן נגיש כמפורט בתקנה 29	פרסום התאמו ת הנגישות	109.
אם התאמת נגישות בלתי אפשרית	25.10.2016 לתכנים קיימים 25.10.2015			לא תקין		35	אתרי אינטרנט, דפי אינטרנט, אפליקציות או	שירותי אינטרנט	110.

פטורים ותנאים	לוח"ז לביצוע	הערות	תוצאות הבדיקה			תקנה	מהות הבדיקה	נושא	
			ל.ר	לא תקין	תקין				
לביצוע בשל מגבלה טכנולוגית ניתן לקבל פטור באישור של מורשה נגישות שירות על סמך חוות דעת של איש מקצוע בתחום.	לתכנים חדשים						מסמכים המועברים באמצעות האינטרנט, המספקים שירות או מידע אודות השירות, נבדקו ועומדים ברמה AA של תקן ישראלי 5568 המבוסס על Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) לרשותכם טופס בדיקת נגישות לאינטרנט באתר הנציבות		

חלק 3 - התאמת נהלים הליכים ונהגים

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח"ז לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
111.	התאמת בנהלי, נוהגי והליכי השירות	נוהלי, הליכי ונוהגי השירות בכל המקומות בהם ניתן השירות אינם מונעים מאדם עם מוגבלות לקבל שירות באופן שוויוני, מכובד, בטיחותי ועצמאי. אלה יכולים לבוא לידי ביטוי ב: נהלים כתובים, פרוצדורות מוסדרות למתן השירות, ונהגים לא פורמליים.	9	תקין				1.7.2014- התאמות ראשוניות, ואח"כ- באופן שוטף	
112.	חיית שירות	נהלי השירות אינם מונעים מתן אפשרות לאדם לקבל שירות תוך הסתייעות בחיית שירות	10 (א, ג)	תקין				1.7.2014	פטור אם על פי דין קיים איסור על כניסת חיות שירות למקום מתן השירות (כגון: גני חיות, בתי חולים);חיית שירות שאינה כלב – רשאי נותן השירות לדרוש הצגת תעודה או סימן המעידים שהחיה היא חיית שירות.

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח"ז לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
113.		אם קיימת הוראה על פי דין לפיה אסור לאדם להיכנס למקום מתן השירות כשהוא מלווה בחיית שירות, קיים מתקן הולם עבורה, בסמוך למקום מתן השירות.	10 (א, ג)	תקין				1.7.2014	
114.	מלווה	נהלי השירות מאפשרים הסתייעות של אדם עם מוגבלות במלווה.	11	תקין				1.7.2014	
115.	פינוי וחילוץ	קיים נוהל או הליך בשירות לפינוי וחילוץ של אנשים עם מוגבלות, במהירות, בנוחות ובבטיחות, תוך שמירה על כבוד האדם.	12	תקין				1.7.2014	הנוהל מותאם לפי הדינים העוסקים בפינוי ותוך התחשבות בהוראות הטכניות שיפרסם הנציב (באתר הנציבות).
116.	מתן שירות ללא המתנה בתור, וקביעת תור לבקשת אדם	קיים נוהל לפיו אחראי למתן שירות מספק שירות ללא המתנה בתור, לבקשת אדם עם מוגבלות נפשית או שכלית או מלווה. ניתן לדרוש מאדם עם מוגבלות הצגת תעודת נכה בה	13	תקין				1.7.2014	תור בו ההמתנה היא במכונית (תחנת דלק, כניסה לאתרים), מתן שירות שמועדו נקבע מראש

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח"ז לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
		מצוינת זכאותו לקבלת שירות ללא המתנה בתור.							
117.		קיים נוהל לפיו מועד מתן שירות לאדם עם מוגבלות, הנקבע מראש, ייקבע תוך התחשבות בבקשה של האדם.	13	תקין				1.7.2014	
118.	פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות במקומות ציבוריים	קיים נוהל לפיו אין לגבות תשלום ממלווה של אדם עם מוגבלות שכלית או נפשית עבור כניסה למקום ציבורי בו ניתן שירות. הנוהל יכול שיקבע דרישה מאדם עם מוגבלות להציג תעודת נכה בה מצוינת זכאותו להתאמה זו.	14	תקין				1.7.2014	כאשר הכניסה למקום כרוכה במתן שירות אישי למלווה, כגון הקצאת מושב, חדר, מקום או שירות.
119.	מלווה מטעם נותן השירות	מלווה לבקשת אדם עם מוגבלות, אשר מוגשת זמן סביר מראש, לסיוע בהתמצאות במקום ובהגעה לחלקים שונים בו.	30	תקין				1.7.2014	חל רק על גופים ציבוריים, כהגדרתם בתקנות ובחוק, המספקים שירות במקום ציבורי בו יותר מקומה אחת, ומספר החדרים שבהם ניתן

פטורים ותנאים	לוח"ז לביצוע	הערות	תוצאות הבדיקה			תקנה	מהות הבדיקה	נושא	
			ל.ר	לא תקין	תקין				
שירות לציבור עולה על עשרה. (על מלונות חלות הוראות שונות)									
	1.7.2014				תקין	31	מסופק על פי בקשת אדם עם מוגבלות אשר אינו יכול לכתוב או להקליד (לפי העניין)	סיוע במילוי טפסים	120.

חלק 4 – הדרכת עובדים ורכז נגישות


פטורים ותנאים	לוח לביצוע	הערות	תוצאות הבדיקה			תקנה	מהות הבדיקה	נושא	
			ל.ר	לא תקין	תקין				
מקום המעסיק פחות מ-25 עובדים יכול ליידע בעל פה.	החל מ-25.10.14 לא ניתן מועד סיום.			לא תקין		87	יודעו כל העובדים בחובות על פי החוק- איסור אפליה וחובת ביצוע התאמות. היידוע יתבצע בדפוס או באמצעים דיגיטאליים.	יידוע צוות העובדים בחובות על פי החוק	121.
המעסיק פחות מ-25 עובדים אינו חייב להעביר התנסות חווייתית ואינו חייב באישור מורשה לנגישות שירות. אין חובת התנסות חווייתית במקרה של עובד זמני עד שבעה חודשים. עובד שכבר עבר התנסות חווייתית במקום עבודה דומה, אין חובה שיעבור אותה שוב. מתנדבים אינם חייבים לעבור סדנא חווייתית	התנסות חייתית עד 25.10.16. דפוס ואמצעים דיגיטליים, כל שנה, החל מ-25.10.14			לא תקין		88 89 90	הודרכו כל העובדים הנותנים שירות במישרין לציבור ומנהליהם הישירים (כולל עובדי קבלן ומתנדבים). ההדרכה כוללת מידע באשר לסוגי מוגבלויות, כללי התנהגות נאותים כלפי אנשים עם מוגבלות וההתאמות הנדרשות, ומועברת באמצעות התנסות חווייתית בדפוס או באמצעים דיגיטאליים.	הדרכת עובדים ומנהלים	122.

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח"ז לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר.			
									אם נמצא עימם באופן קבוע עובד שעבר סדנא ז.
123.		קיימת תכנית הדרכה המאושרת על ידי מורשה לנגישות שירות.	89		לא תקין				
124.		נערך רישום של העובדים אשר עברו את ההכשרה, ומועדה.	89		לא תקין				
125.		עובדים חדשים מוכשרים עם תחילת עבודתם	89		לא תקין			תוך 3 חודשים מיום תחילת עבודתם, בלפחות אחת מהדרכים (סדנא, או הדרכה פרטנית וכו') ואח"כ ישלימו את שאר סוגי ההדרכה.	
126.		עובדים האחראים להפעלת אמצעי עזר קיבלו הדרכה פרטנית בדבר הפעלת אמצעי עזר.			לא תקין			בסמוך למועד התקנתם או לכניסה לתפקיד של העובד	

	נושא	מהות הבדיקה	תקנה	תוצאות הבדיקה			הערות	לוח"ז לביצוע	פטורים ותנאים
				תקין	לא תקין	ל.ר			
127.	רכז נגישות	קיים בשירות המעסיק יותר מ-25 עובדים. הרכז הוא עובד של נותן השירות	91	תקין				מינוי רכז נדרש לפי החוק, כבר מ-2005.	ככל האפשר בעל תפקיד ניהולי, או עובד שעבר הכשרה במיומנויות ניהול וקידום פרויקטים.
		הרכז שמונה הוא בעל ניסיון מעשי של שנה לפחות בתחום הנגישות לאנשים עם מוגבלות או שעבר הדרכה והכשרה						לכן אם טרם בוצעו הנ"ל, יש לבצעם באופן מיידי	- במידת האפשר, אדם עם מוגבלות
									עד 25.10.16 הרכז יכול להיות אדם שאינו בעל הכשרה או ניסיון בתחום.
128.		יועץ ומדריך את החייב בדבר חובותיו.	91	תקין					
129.		שמו ודרכי הפניה אליו מפורסמים לציבור והוא מוסר מידע לציבור על התאמות הנגישות בשירות ובמקום	91	תקין					
130.		מתעדכן אחת לשנה לכל הפחות בחידושים בתחום על סמך פרסום	91	תקין					


הנחיות לביצוע עבודות נגישות בבניין מע"ש מרכז שיקום – חורפיש

תמונה מס' 47

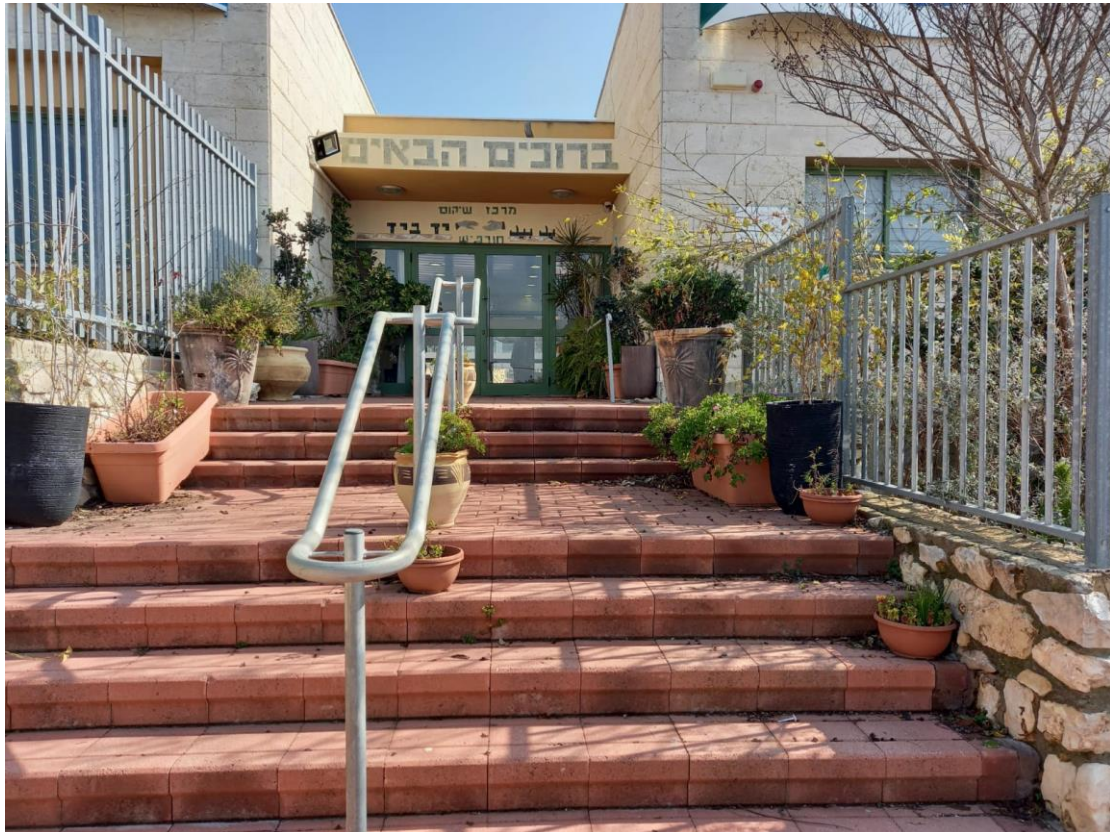

- א. קיים מדרגות פיתוח עד לכניסה למבנה ומספרם 15 וברוחב גרם מדרגות 280 ס"מ.
- ב. קיים בתי אחיזה כפולים בקוטר 2" צול (כ-5 ס"מ) מפלדה מגולוונת בצבע ניגוד חזותי בצורה ששומרת מסביב לבית האחיזה מרווח חופשי לגריפת יד חזקה שהיקפו 4 ס"מ לפחות מהפנים החיצוניים של בית האחיזה. נדרש השלמת צבע בקצוות (מומלץ שחור).
- ג. הספקה והתקנת פסי אזהרה בראש כל מדרגה ברוחב 4 ס"מ ובמרחק 3 ס"מ מקצה מדרגה בצבע בניגוד חזותי למדרגות הקיימות. (מומלץ שחור).
- ד. הספקת והתקנת משטח אזהרה (אבני עיוורים) בראש שני מהלכי המדרגות היורדים ממפלס ראש המדרגות בתמונה, לכל רוחב המדרגה בעומק 60 ס"מ ובמרחק 30 ס"מ מקצה המדרגה העליונה בצבע בניגוד חזותי לקיים. (מומלץ לבן).

איור 11- ו דוגמה לניגוד חזותי בבית אחיזה

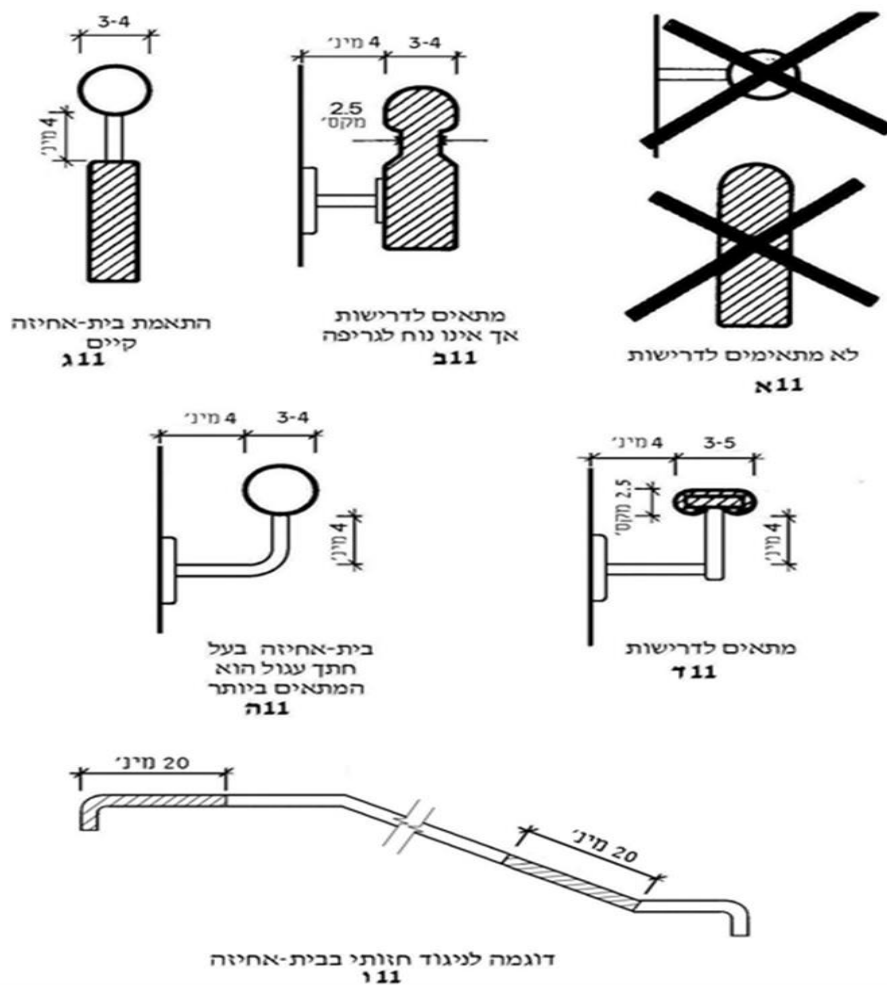

אבני עיוורים




פס אזהרה



• חניות

נדרש להשלים סימון וצביעת שתי חניות לנכים אחד לרכב גבוהה 600/350 ואחד לרכב רגיל 500/250 סמל חניה מוטבע ובנוסף נדרש שני תמרורים ג-43 מותקן על עמוד.


איור 01 - לחניות נכים צמודות בניצב לרכב רגיל ורכב גבוהה עם מעבר משותף

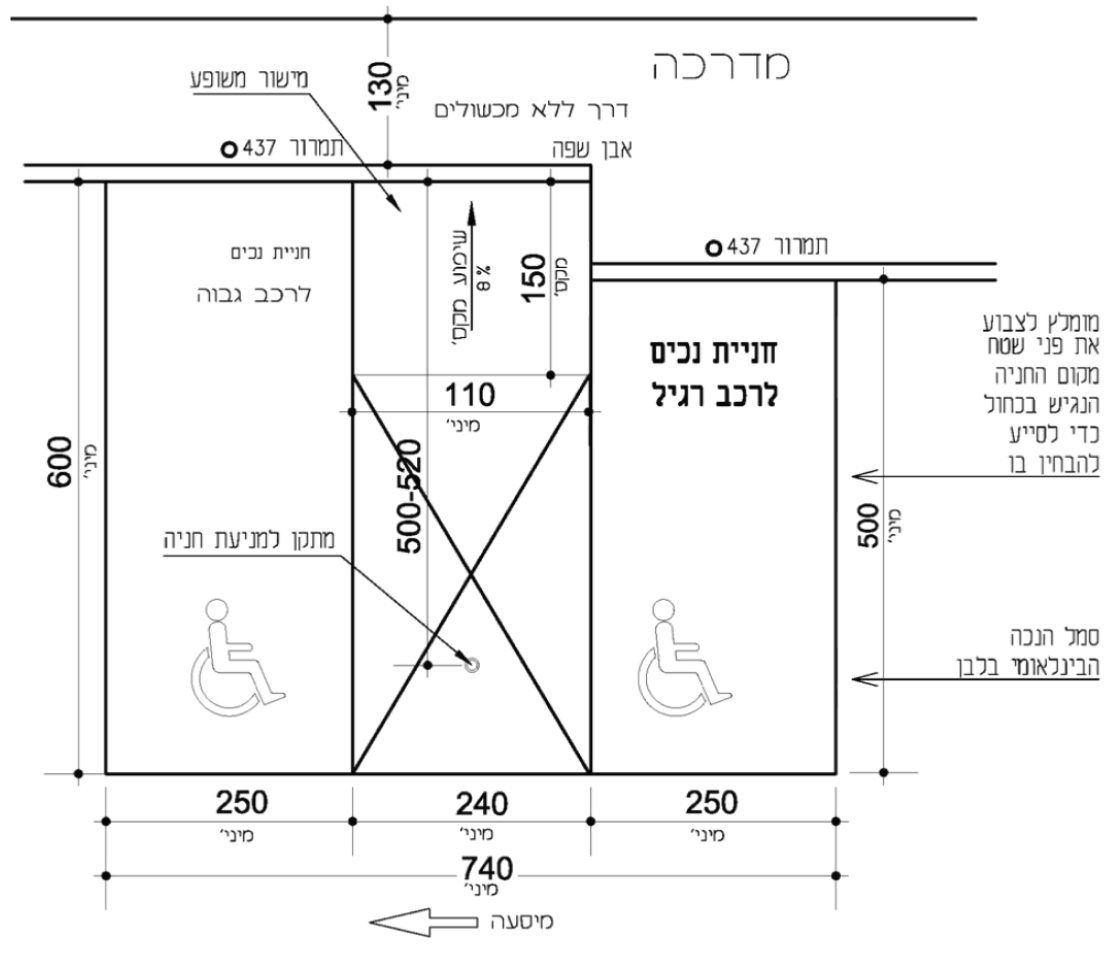


• כבש (רמפה)

קיים כבש בשיפוף 6.5% תקני לכל אורכו לפי התמונות המצורפות


תמונה מס' 49

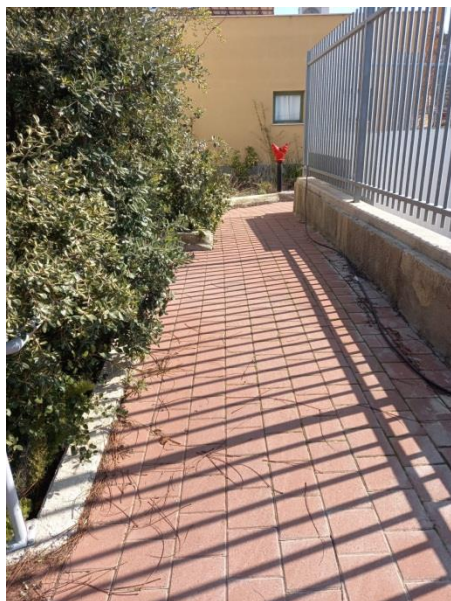

תמונה מס' 48

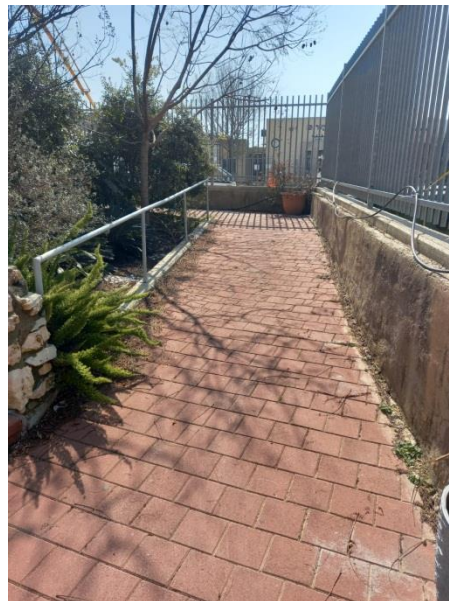

תמונה מס' 51

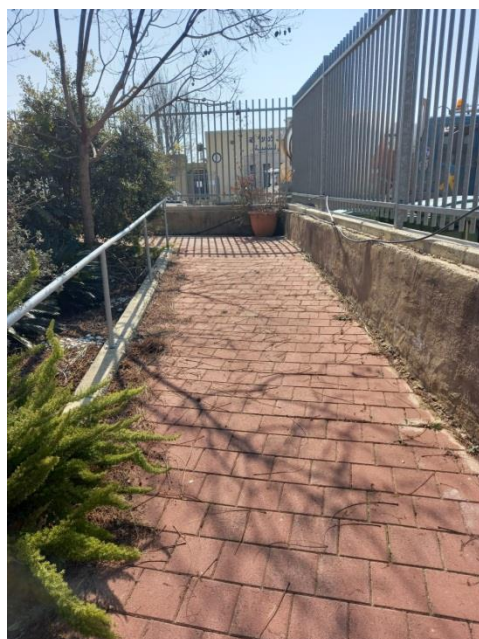

תמונה מס' 50



• הכניסה לבניין

תמונה מס' 54



תמונה מס' 53



תמונה מס' 52



דלת הכניסה למבנה : לפי התמונות הנ"ל מס' 52,53,54 נדרש להתקין סטופר מאלומיניום כך שהדלת תפתח ב 90 מעלות לפחות, ובנוסף יש לספק ולהתקין המגיף (מחזיר זמן) כך שייסגר תוך 5 שניות לפחות בהתאם לתקן.

בהתאם לתמונה מס' 52 נדרש לפרק את המאחז יד ולהתקינו מחדש בצורה יציבה.

שלטים לכניסה נגישה: נדרש להתקין שלט לכניסה נגישה על דלת הכניסה במידות 20/20 ס"מ. בנוסף בסמוך למדרגות הכניסה ראה תמונה מס' 04 יש לספק ולהתקין שלט הכוונה לכניסה נגישה מפח מגולוון במידות

הכוונה לכניסה נגישה (30*20 ס"מ)



כניסה נגישה (20*20 ס"מ)



• שירותי נכים

תמונה מס' 55



תמונה מס' 56



- א. בצמוד לכיור, בצד המרוחק מהאסלה, יהיה בגובה פני הכיור משטח או מדף המשמש להנחת חפצים; קצותיו יהיו מעוגלים, אורכו יהיה 30 ס"מ לפחות ועומקו 15 ס"מ לפחות, ובכל מקרה. (הוא לא יבלוט מעבר לחזית הכיור (ראו ציורים 16-17))
- ב. בסמוך לכיור יותקן מתקן לסבון נוזלי והפעלתו תתאים לדרישות המפורטות בסעיף ט.
- ג. בתא יותקן מתלה (וו) בגובה 140 ס"מ מפני הרצפה.
- ה. אספקה והתקנת מכסה לאסלה.

• מרחב מוגן

- נדרש אספקה והתקנת שלטים מפנים למרחב המוגן ובנוסף שלט "מרחב מוגן".

תמונה מס' 56



תמונה מס' 55



שלטים מפנים לממ"ד 30/20 ס"מ



שלט למרחב המוגן מותקן צמוד לכניסה 20/20 ס"מ



• חדר מנהל (עמדת מודיעין)

תמונה מס' 55

א. שילוט לכניסה נגישה בדלת הכניסה בגודל 20'20 ס"מ

ב. בעמדה אחת מכל סוג שירות הניתן במקום, קיימת מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת מיקרופון חיצוני ואפשרות חיבור לאוזניות.

ג. העמדה מסומנת בסמל הנגישות לאנשים עם מוגבלות שמיעה, בשלט שבו גם הנחיות להפעלת המערכת שבו כתוב: "לשימוש במערכת עזר לשמיעה יש להעביר את מכשיר השמיעה למצב ד'".



תמונה לשלט למערכת שמיעה במידות 20/20 ס"מ

תמונה לשלט עמדה נגישה במידות 20/20 ס"מ



שילוט

שלט - שירותים - גברים ונכים 20/20 ס"מ

מק"ט sn05185 :



שלט - שירותי גברים ונכים מימין

מק"ט sn05555 :



שלט - שירותי גברים ונכים מ שמאל

מק"ט sn05553 :



שלט - חניה פרטית שמורה לרכב נכה

מק"ט sn04885 :



שלט נגישות - שירותים וסמל נכים

מק"ט



שלט נגישות - מרחב מוגן

sn04690 : מק"ט sn04689 :



שלט - עמדה נגישה

שלט נגישות - כניסה נגישה - רקע כחול 20/20 ס"מ



שלט - כניסה נגישה מימין 20/20 ס"מ

שלט - כניסה נגישה משמאל 20/20 ס"מ



שלט- יציאה נגישה מימין במידות 15/20 ס"מ

שלט-שירותים מימין במידות 20/20 ס"מ



(סוף סקר מבנה מרכז שיקום מע"ש חורפיש)

בברכה

כמיל חביב

כתב כמויות מכרז/ 2022 (מבנה המועצה המקומית)

מס' סעיף	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח' / אומדן (₪)	סה"כ אומדן לסעיף (₪)
04.070.0010	השלמת בניית מחיצות מגבס ברוחב הקיים כולל צבע כדוגמת הקיים (ראה תמונה מס' 08) וכל האבזרים והעבודות עד גמר מושלם כולל דלת ומשקוף. (המקום ישמש כ מזווה לחומרי הניקוי)	מ"ר	22.0	350.0	7,700.00
06.020.0800	מדף תלוי עשוי מ-M.D.F מתקפל מותקן בעמדת הקופה באורך 70 ס"מ ועומק 40 ס"מ ועובי 18 מ"מ כולל כל האבזור והתקנה וציפוי בגוון לפי בחירת המזמין מותקן בגובה 1.05 מ' ממפלס הרצפה הקיימת במקום.	יח'	1.0	900.0	900.00
10.061.0010	נגיש- משטחי אזהרה עם גבשושיות במידות 120/60 ס"מ מ פוליאוריטן, לפי דרישת ת"י 1918 חלק 6 בניגוד מישושי וחזותי (מומלץ בגוון שחור).	יח'	5.0	950.0	4,750.00
10.063.0200	נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג " אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 4 ואו 5 ס"מ מודבק על קצוות שלחי המדרגות ואו רפפות ואו משטחי דריכה , בגוון ניגודי (לבן, שחור) לפי דרישות ת"י 2279 .	מ'	35.0	47.0	1,645.00
10.063.0210	תוספת לגוון "אנטי סליפ" עבור גוון צבעוני.	מ'	35.0	10.30	360.50
10.063.0215	נגיש- פס גרעיני ברוחב 10 ס"מ מודבק על עמודים (ראה תמונה 18) לכל קוטר עמוד עד 30 ס"מ	יח'	10	97.85	978.50
10.063.0230	נגיש- סימון מאתר/סימון מוביל / אזהרה מוביל לאנשים כבדי ראייה (עם פסים) בכניסה מהכניסה למבנה המועצה ועד למעלית וגם מהמעלית עד למשרדי הגבייה. לפי ת"י 1918 חלק 6 על בסיס מלט בגוון לבן .	מ'	60.0	350.0	21,000.00
17.010.0100	החלפת כפתורי הפעלה למעלית הקיימת בכפתורים לפי דרישות הנגידות עם כיתוב בריל ובגוון זוהר ומובלט 2.5/2.5 ס"מ מפח מגולוון ועד גמר מושלם.	יח'	10.0	206.00	2,060.00

מס' סעיף	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח' / אומדן (ש)	סה"כ אומדן לסעיף (ש)
17.010.0200	בדיקת המעלית על ידי יועץ מעליות מוסמך להפעלתה ואישורה לתקופה של 6 חודשים כפי שנדרש על ידי משרד הכלכלה זרוע העבודה.	מ'	1.0	3,500.0	3,500.00
18.066.0010	נגיש- מערכת הכוונה קולית STEP HEAR חשמלית תוצרת חברת "מהלב" או ש"ע, לרבות בסיס ורמקול למקום מקורה. הרמקול משמש נקודת עוגן להוראות, המערכת עובדת עם שלט ואפליקציה בטלפון. המערכת כוללת בסיס רמקול המותקנים בסמוך למקומות עיקריים – מודיעין, נוחיות, מעליות וכד' לרבות שלט הפעלה/ אפליקציה לטלפון חכם.	יח'	1.0	1,442.0	1,442.00
20.011.5083	נגיש- מערכת הכוונה קולית STEP HEAR חשמלית תוצרת חברת "מהלב" או ש"ע, לרבות בסיס ורמקול למקום מקורה. הרמקול משמש נקודת עוגן להוראות, המערכת עובדת עם שלט ואפליקציה בטלפון. המערכת כוללת בסיס רמקול המותקנים בסמוך למקומות עיקריים – מודיעין, נוחיות, מעליות וכד' לרבות שלט הפעלה/ אפליקציה לטלפון חכם.	יח'	1.0	10,300	10,300.00
29.010.0110	נגיש- שלט הכוונה בגודל 30/20 ס"מ, רקע השלט כחול והאותיות בצבע לבן, גודל האות 18 ס"מ לפחות.	יח'	10.0	257.50	2,575.00
29.010.0120	נגיש- שלט שירותי נכים מ אקרייל בגוון כחול מובלט ב- 2 מ"מ מפני השלט בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שירותי נכים לפי ת"י 1918 חלק 4.	יח'	4.0	82.40	329.60
29.010.0160	נגיש- שלט מתכת עם סמל נכים בינלאומי בצבע כחול על רקע לבן בגודל 20/20 ס"מ.	יח'	30.0	82.40	2,472.00
29.010.0170	נגיש- שלט קיר בגודל 60/60 ס"מ ממתכת צבועה לסימון מקום לחניית רכב נכים עם סמל בינלאומי של דמות אדם בכיסא גלגלים על רקע כחול או לבן. כולל עמוד	יח'	4.0	420.0	1,680.00
30.011.4070	החלפת זוג ידיעות לדלתות כדוגמת הקיים לכל הדלתות דוגמת דלת לפי תמונה מס' 32 כולל הרכבה	יח'	18.0	306.0	5,508.00

				ופירוק וסילוק הידיות הקיימות לפי הנחיות המזמין.	
80.00	80.0	1.0	יח'	אספקה התקנת סטופר מאלומיניום לדלת הכניסה	30.011.4080
750.00	750.0	1.0	יח'	אספקה והתקנת מגיף (מחזיר שמן) תקני לדלת הכניסה כולל כיוון לפי דרישות תקן 1918 (עקרון 5 שניות לפחות)	30.011.4090

מס' סעיף	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח' / אומדן (ש)	סה"כ אומדן לסעיף (ש)
30.011.3105	נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלפ"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות , לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 , מותקן מושלם.	יח'	2.0	276.04	552.08
30.011.5080	החלפת מנעול דלת והידית כפתור בצד הפנימי	יח'	2.0	409.0	818.00
30.011.5082	אמצעי פינוי וחילוף- הספקת אלונקה מתקפלת ל- 4 מ- PVC רחיץ כולל תיק נישא מותאם מבד קשיח ועמיד במים במידות 208/55/13 ס"מ במשקל כולל עד 5 ק"ג וכולל שתי רצועות קשירה ומסירתה למחסני מחלקת הרווחה במועצה המקומית.	יח'	1.0	515.00	515.00
30.011.5084	אמצעי פינוי וחילוף- הספקת כיסא זחלי עולה ויורד במדרגות מיועד למשקל נשיאה עד 200 ק"ג ובמשקל עצמי עד 30 ק"ג במידות 123/53/160 ס"מ (212NL) ומסירתו למחסני מחלקת הרווחה במועצה המקומית	יח'	1.0	9,785	9,785.00
40.053.2502	נגיש- אבני עיוורים / סימן אזהרה לאנשים כבדי ראייה (עם פליטות או פסים) בכניסה למבנה המועצה במידות 20/20/6 ס"מ לפי ת"י 1918 חלק 6 על בסיס מלט בגוון לבן .	מ"ר	3.0	287.50	862.50
44.022.0210	מאחז יד מצינור קוטר 42 מ"מ דגם "אוהד" או ש"ע בגובה 95 ס"מ המעוגן למעקים קיימים ע"י מחבר תואם. (כולל הוספות למאחזים קיימים) מאחז היד מגולוון וצבוע	מ'	40.0	300.0	12,000.00

				בצע בניגוד חזותי מתאים "מומלץ שחור".	
1,800.00	900.0	2.0	קומפ'	סימון חניית נכים כולל סמל נכים בינלאומי למידות רכב רגיל.	51.082.0482
2,000.00	2,000.0	1.0	קומפ'	פירוק מחסומי רכב ברוחב 7.0 מטר לפינוי מסלולי נסיעה לרכב נכה והשלמת תיקון הריצוף כדוגמת הקיים.	51.082.0485

סה"כ אומדן להנגשת מבנה המועצה המקומית חורפיש	₪96,363.18
--	------------

תוספת מע"מ 17%	₪16,381.74
----------------	------------

סה"כ עלות אומדן כולל מע"מ	₪112,744.92
---------------------------	-------------

כתב כמויות מכרז 2022/ (מבנה מע"ש מרכז שיקום)

מס' סעיף	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח' / אומדן (ש)	סה"כ אומדן לסעיף (ש)
10.063.0200	נגיש- פס גרעיני קשיח מסוג " אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 4 ואו 5 ס"מ מודבק על קצוות שלחי המדרגות ואו רפפות ואו משטחי דריכה , בגוון ניגודי (לבן, שחור) לפי דרישות ת"י 2279 .	מ'	30	47.0	1,410.00
10.063.0210	תוספת לגוון "אנטי סליפ" עבור גוון צבעוני.	מ'	30.0	10.30	309.00
10.063.0217	בהתאם לתמונה מס' 52 נדרש לפרק ולהתקין מחדש את בית האחיזה כולל כל הנדרש ליציבתו.	יח'	1.0	700.0	700.00
10.063.0227	לפי תמונות מס' 47, 48, 49, 50, 51 נדרש לצבוע את בתי האחיזה בצבע ניגוד חזותי (מומלץ שחור	מ'	50.0	30.0	1500.00

מס' סעיף	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח' / אומדן (ש)	סה"כ אומדן לסעיף (ש)
18.066.0010	נגיש- מערכת הכוונה קולית STEP HEAR חשמלית תוצרת חברת "מהלב" או ש"ע , לרבות בסיס ורמקול למקום מקורה. הרמקול משמש נקודת עוגן להוראות, המערכת עובדת עם שלט ואפליקציה בטלפון. המערכת כוללת בסיסי רמקול המותקנים בסמוך למקומות עיקריים – מודיעין , נוחיות, מעליות וכד' לרבות שלט הפעלה/ אפליקציה לטלפון חכם.	יח'	2.0	1,442	2,884.00
18.066.0020	מערכת עזר לשמיעה מסוג לולאת השראה הכוללת מיקרופון חיצוני וחיבור לאוזניות. (ברוחה, עמדת מודיעין , וספריה)	יח'	1.0	900.0	900.00
29.010.0110	נגיש- שלט הכוונה בגודל 30/20 ס"מ, רקע השלט כחול	יח'	4.0	257.50	1,030.00

				והאותיות בצבע לבן , גודל האות 18 ס"מ לפחות.	
164.80	82.40	2.0	יח'	נגיש- שלט שירותי נכים מ אקרייל בגוון כחול מובלט ב- 2 מ"מ מפני השלט בגודל 16/16 ס"מ עבור תא שירותי נכים לפי ת"י 1918 חלק 4.	29.010.0120
824.00	82.40	10.0	יח'	נגיש- שלט מתכת עם סמל נכים בינלאומי בצבע כחול על רקע לבן בגודל 20/20 ס"מ.	29.010.0160
840.00	420.0	2.0	יח'	נגיש- שלט בגודל 60/60 ס"מ ממתכת צבועה לסימון מקום לחניית רכב נכים עם סמל בינלאומי של דמות אדם בכיסא גלגלים על רקע כחול או לבן. כולל עמוד	29.010.0170
612.00	306.00	2.0	יח'	החלפת זוג ידיות לדלתות כדוגמת הקיים לכל הדלתות דוגמת דלת לפי תמונה מס' 32 כולל הרכבה ופירוק וסילוק הידיות הקיימות לפי הנחיות המזמין.	30.011.4070
160.00	80.0	2.0	יח'	אספקה התקנת סטופר מאלומיניום לדלת הכניסה	30.011.4080
1,500.00	750.0	2.0	יח'	אספקה והתקנת מגיף (מחזיר שמש) תקני לדלת הכניסה כולל כיוון לפי דרישות תקן 1918 (עקרון 5 שניות לפחות)	30.011.4090

מס' סעיף	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח' / אומדן (ש)	סה"כ אומדן לסעיף (ש)
30.011.3105	נגיש- מדף לשירותי נכים להתקנה על הקיר צמוד לכיור באורך 30 ס"מ ורוחב 15 ס"מ מפלפ"מ 304 (נירוסטה) עם קצוות מעוגלות , לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 , מותקן מושלם.	יח'	2.0	276.04	552.08
30.011.5130	מתקן לסבון נוזלי בסמוך לכיור	יח'	1.0	130.0	130.0
30.011.5150	החלפת מנעול הדלת כולל ידית פנימית ללא כפתור	יח'	1.0	450.0	450.0
30.011.5170	מתלה בגדים מ וו בגובה 140 ס"מ על הצד הפנימי של דלת שירותי הנכים	יח'	1.0	60.0	60.0
30.011.5082	אמצעי פינוי וחילוף- הספקת אלונקה מתקפלת ל- 4 מ-	יח'	1.0	515.00	515.00

				PVC רחיץ כולל תיק נישא מותאם מבד קשיח ועמיד במים במידות 208/55/13 ס"מ במשקל כולל עד 5 ק"ג וכולל שתי רצועות קשירה ומסירתה למחסני מחלקת הרווחה במועצה המקומית.	
10,300.00	10,300	1.0	יח'	"אמצעי תקשורת תומכת וחלופית" – אמצעי עזר אשר מאפשר תקשורת עם אדם עם מוגבלות בדיבור או בכתיבה; האמצעי יכול שיכלול לוחות או מחשבים שבהם מסרים בתמונות, איורים, סמלים, אותיות, מילים או משפטים קצרים; אמצעי תת"ח הוא אמצעי אישי המותאם לצרכיו של המשתמש על ידי קלינאי תקשורת או מטפל, כך שיוכל לתקשר באמצעותו על אף המוגבלות הגורמת להיעדר היכולת לדבר. המשתמש בדרך כלל נושא אותה עמו (בדומה למכשיר שמיעה).	30.011.5083
9,785.00	9,785	1.0	יח'	אמצעי פינוי וחילוץ- הספקת כיסא זחלי עולה ויורד במדרגות מיועד למשקל נשיאה עד 200 ק"ג ובמשקל עצמי עד 30 ק"ג במידות 123/53/160 ס"מ (212NL) ומסירתו למחסני מחלקת הרווחה במועצה המקומית	30.011.5084
1,430.00	715.00	2.0	קומפ'	סימון חניית נכים כולל סמל נכים בינלאומי למידות רכב רגיל.	51.082.0482

סה"כ אומדן להנגשת מבנה מע"ש מרכז שיקום חורפיש לפני מע"מ	₪ 36,055.88
---	-------------

תוספת מע"מ 17%	₪ 6,129.50
----------------	------------

סה"כ עלות אומדן כולל מע"מ	₪ 42,185.38
---------------------------	-------------

כתב כמויות מכרז 2022/ (שצ"פים שכונת חיילים משוחררים)

מס' סעיף	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח' / אומדן (ש)	סה"כ אומדן לסעיף (ש)
10.060.0010	הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת U.V, עובי מינימלי 1.5 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה " בקוטר 8-6" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. הצללה מסוג מפרשים מאריג פוליאטילן בדחיסות גבוהה והגנת V.U, עובי מינימלי 5.1 מ"מ, 90-95% הצללה. מותקן באמצעות כבלים מעמודי פלדה בקוטר "6-8" בגבהים עד 8 מ' מגולוונים וצבועים בתנור. ביסוס העמודים בהתאם לתנאי הקרקע. העבודה הינה תכנון ביצוע, לפני ביצוע יש להציג חישוב קונסטרוקציה וביסוס לרבות עומסי רוח. בשטח מוערך של 150 מ"ר ע"ב מחיר של 250 ש/מ"ר.	מ"ר	150.0	250.0	37,500.00
10.061.0015	נגיש- אבני עיוורים / סימן אזהרה לאנשים כבדי ראייה (עם פליטות או פסים) בקצה המדרכה ומסביב לגומי ברוחב 20 ס"מ במידות 20/20/6 ס"מ לפי ת"י 1918 חלק 6 על בסיס מלט בגוון לבן .	מ"ר	30.0	140.0	4,200.00
10.063.0500	תיקון משטח גומי קיים כוול חיתוך ופירוק לפי הנחיית המתכנן , השלמת יציקת משטח גומי בעובי 25 מ"מ כדוגמת הקיים. השטח הכללי	מ"ר	30.0	400.0	12,000.00

				המוערך כ 30 מ"ר על בסיס מחיר של 400 ₪/מ"ר.	
18,000.00	18,000.0	1.0	קומפ'	שיפוץ מתקן משחקים קיים (ראה תמונה מס' 35) כולל החלפת מגרשה ושיוף וצביעת חלק מהמתקן כולל השלמת שילוט נגיש ע"י חברת גנית פארק או שווה ערך ע"ב מחיר של 18,000 ₪.	10.063.0550
4,000.00	4,000.0	1.0	קומפ'	הסדרת כניסה נגישה מהכביש למדרכה ע"י פירוק אבני שפה והנחתם מחדש כולל פירוק אספלט במדרכה וחיבור לאבן שפה מונמכת בשיפוע מקסימאלי של 8% העבודה תבוצע קומפלט לפי מחיר של 4,000 ₪.	10.063.0560
4,000.00	4,000.0	1.0	קומפ'	חידוש צבע הפרגולה לפי תמונה 39 כולל שיוף וצבע יסוד העבודה קומפלט לפי מחיר של 4,000 ₪.	10.063.0570
4,000.00	4,000.0	1.0	קומפ'	חידוש צבע מעקות לפי תמונה 37 כולל שיוף וצבע יסוד העבודה קומפלט לפי מחיר של 4,000 ₪.	10.063.0580

מס' סעיף	תיאור הסעיף	יח'	כמות	מחיר יח' / אומדן (₪)	סה"כ אומדן לסעיף (₪)
18.066.0020	פירוק אבני ריצוף טבעיים וסילוקם באחריות הקבלן כ 200 מ"ר ע"ב מחיר 40 ₪/מ"ר.	מ"ר	200.0	40.0	8,000.00
29.010.0110	ריצוף באבנים משתלבות בעובי 6 ס"מ גמר צבעוני מסוג "יפן" או ש"ע לכמות של כ 200 מ"ר ע"ב מחיר 140 ₪/מ"ר.	מ"ר	200.0	140.0	28,000.00
29.010.0120	ריצוף באבנים משתלבות עובי 6 ס"מ בצבע לבן לריצוף בקצה המדרכה ובסמוך לאבן שפה בכמות של כ 5.0 מ"ר ע"ב מחיר 160 ₪/מ"ר.	יח'	5.0	160.0	800.00

1,500.00	1,500.0	1.0	יח'	סימון חניית נכים כולל סמל נכים בינלאומי למידות רכב רגיל. ע"ב מחיר 1,500 ₪ כולל עמוד ושלט.	29.010.0160
3,500.00	3,500.0	1.0	קומפ'	הסדרת הנמכת מדרכה ע"י פירוק והרכבה מחדש לאבן שפה כולל פירוק אספלט וביצוע כניסה נגישה בשיפוע עד 8% קומפלט ע"ב מחיר 3,500 ₪.	29.010.0170
3,500.00	3,500.0	1.0	קומפ'	השלמת ואספקת שילוט נגיש למקום כולל עמוד ושלט לפי הנחיות המתכנן קומפלט ע"ב מחיר 1,500 ₪/קומפ'.	30.011.4070

סה"כ אומדן להנגשת מבנה היכל התרבות (רווחה) בישוב חורפיש	129,000.00 ₪
--	--------------

תוספת מע"מ 17%	21,930.00 ₪
----------------	-------------

סה"כ עלות אומדן כולל מע"מ	150,930.00 ₪
---------------------------	--------------

ריכוז כתבי הכמויות וסיכומם

סה"כ אומדן להנגשת מבנה המועצה המקומית חורפיש לפני מע"מ	₪ 96,363.18
סה"כ אומדן להנגשת שצ"פים 1+2	₪ 129,000.00
סה"כ אומדן להנגשת מבנה מע"ש מרכז שיקום חורפיש לפני מע"מ	₪ 36,055.88

תוספת מע"מ 17% מבנה מועצה	₪ 16,381.74
תוספת מע"מ 17% שצ"פים	₪ 21,930.00
תוספת מע"מ 17% מבנה מע"ש	₪ 6,129.50

סה"כ עלות אומדן כולל מע"מ מבנה המועצה	₪ 112,744.92
סה"כ עלות אומדן כולל מע"מ היכל התרבות	₪ 150,930.00
סה"כ עלות אומדן כולל מע"מ בניין מע"ש	₪ 42,185.38

סה"כ עלות אומדן כולל מע"מ לכל המבנים	₪ 305,860.30
--------------------------------------	--------------

סה"כ הנחה באחוזים מוצעת על ידי הקבלן ----- %

חתימה וחותמת הרשות המקומית

שם החברה/הקבלן וחתימתו

תאריך